

## キュービクル式非常電源専用受電設備の基準適合チェック表

消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号）第 12 条第 1 項第 4 号イ（ニ）(1)に規定する高圧又は特別高圧で受電するキュービクル式非常電源専用受電設備の基準の要件

項目	審査内容	適合												
種類	<b>【専用キュービクル式非常電源専用受電設備】</b> 非常電源専用の受電設備（電力需給用計器用変成器及び主遮断装置並びにこれらの付属機器をいう。以下同じ。）、変電設備（変圧器及びこれの付属装置をいう。以下同じ。）その他の機器及び配線が一の箱（以下「外箱」という。）に収納したもの。	□												
	<b>【共用キュービクル式非常電源専用受電設備】</b> 非常電源と他の電源と共用の受電設備、変電設備その他の機器及び配線が外箱に収納したもの。	□												
構造及び性能区画	1	外箱（2に掲げるものに係るものを除く。）は、J I S（工業標準化法（昭和 24 年法律第 185 号）第 17 条第 1 項の日本工業規格をいう。）A1311 の防火 A 種 2 S の例によるものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものである。	[ 適 ・ 否 ]											
	2	外箱には、次のイからホまで（屋外用のキュービクル式非常電源専用受電設備にあつてはイからハまで）に掲げるもの以外のものが外部に露出して設けられていない。 イ 表示灯（カバーを不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。） ロ 電線の引込み口及び引出し口 ハ 7 の換気装置 ニ 電圧計、電流計、周波数計その他操作等に必要の計器類（電圧回路に係るものにあつてはヒューズ等で保護されたものに、電流回路に係るものにあつては変流器に接続しているものに限る。） ホ 計器用切替スイッチ（不燃性又は難燃性の材料としたものに限る。）	[ 適 ・ 否 ]											
	3	外箱は、建築物の床に容易かつ堅固に固定できるものである。	[ 適 ・ 否 ]											
	4	外箱に収納する受電設備、変電設備その他の機器及び配線は、電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 9 年通商産業省令第 52 号）の規定によるほか、次に定めるところにより設けられている。 イ 外箱、フレーム等に堅固に固定されている。 ロ 外箱の底面からの高さが、次の表の上欄に掲げる機器及び配線の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める高さ以上の位置に収納されている。	[ 適 ・ 否 ]											
	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">機器及び配線の区分</th> <th>高さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">試験端子・端子台等の充電部</td> <td style="text-align: center;">15 cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">その他のもの</td> <td>屋外用のキュービクル式非常電源専用受電設備に係るもの</td> <td style="text-align: center;">10 cm</td> </tr> <tr> <td>屋内用のキュービクル式非常電源専用受電設備に係るもの</td> <td style="text-align: center;">5 cm</td> </tr> </tbody> </table>		機器及び配線の区分		高さ	試験端子・端子台等の充電部		15 cm	その他のもの	屋外用のキュービクル式非常電源専用受電設備に係るもの	10 cm	屋内用のキュービクル式非常電源専用受電設備に係るもの	5 cm	
	機器及び配線の区分		高さ											
試験端子・端子台等の充電部		15 cm												
その他のもの	屋外用のキュービクル式非常電源専用受電設備に係るもの	10 cm												
	屋内用のキュービクル式非常電源専用受電設備に係るもの	5 cm												
5	共用キュービクル式非常電源専用受電設備にあつては、非常電源回路と他の電気回路（非常電源回路に用いる開閉器又は遮断器から電線引出し口までの間に限る。）とが不燃材料（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 条第 9 号に規定する不燃材料をいう。）で区画されている。	[ 適 ・ 否 ]												
6	電線の引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものである。	[ 適 ・ 否 ]												

	7	<p>キュービクル式非常電源専用受電設備には、次に定めるところにより換気装置が設けられている。</p> <p>イ 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものである。</p> <p>ロ 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下である。</p> <p>ハ 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあつては、機械換気設備が設けられている。</p> <p>ニ 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置及び雨水等の侵入防止措置（屋外用のキュービクル式非常電源専用受電設備に限る。）が講じられている。</p>	
接続方法		<p>キュービクル式非常電源専用受電設備の接続方法は、一の非常電源回路が他の非常電源回路及び他の電気回路の開閉器又は遮断器によって遮断されないものとするほか、別図の例によるものである。</p>	[ 適 ・ 否 ]
表示	1	<p>外箱には、次に掲げる事項がその見やすい箇所に容易に消えないように表示されている。</p> <p>イ 専用キュービクル式非常電源専用受電設備又は共用キュービクル式非常電源専用受電設備の区別</p> <p>ロ 製造者名又は商標</p> <p>ハ 製造年</p> <p>ニ 型式</p> <p>ホ 製造番号</p>	[ 適 ・ 否 ]
	2	<p>共用キュービクル式非常電源専用受電設備にあつては、非常電源に係る部分と他の電源に係る部分とが容易に判別できる措置が講じられている。</p>	[ 適 ・ 否 ]
	3	<p>キュービクル式非常電源専用受電設備の前面扉の裏面には、接続図及び主要機器一覧表が貼付されている。</p>	[ 適 ・ 否 ]


以上のとおり、消防法施行規則第12条第4号イ(ニ)(1)に規定する高圧又は特別高圧で受電するキュービクル式非常電源専用受電設備の基準（昭和50年5月28日消防庁告示第7号）に基づいて製作されたキュービクル式受電設備が具備すべき要件すべてに満足していることを証明いたします。

令和 年 月 日


【キュービクル製造業者】

印


その1 CB形 (キュービクル引込口の電源側に地絡継電装置があるもの)

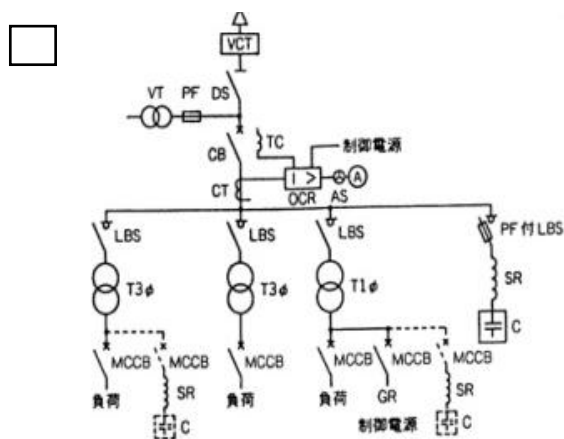


その2 CB形 (キュービクル引込口の電源側に地絡継電装置がないもの)

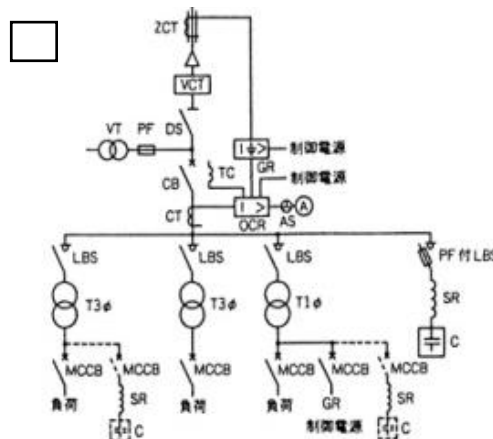

その3 PF・S形 (キュービクル引込口の電源側に地絡継電装置があるもの)

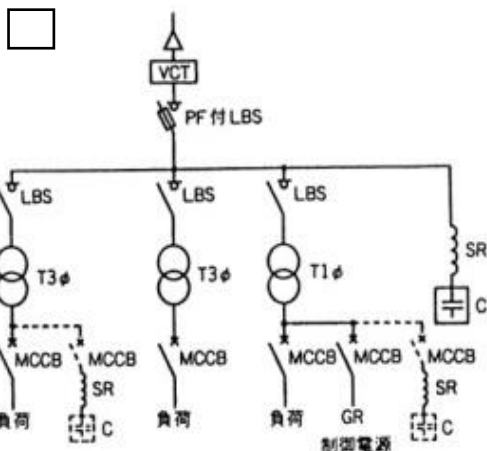

その4 PF・S形 (キュービクル引込口の電源側に地絡継電装置がないもの)

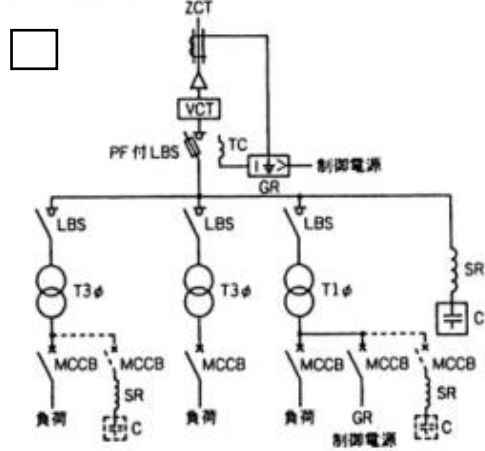

- 備考
- 1 専用キュービクル式非常電源専用受電設備にあつては、すべての負荷が非常電源回路に供されるものであり、共用キュービクル式非常電源専用受電設備にあつては、負荷のいずれかを他の電気回路に供されるものであること。
  - 2 Tの一次側の開閉器は、省略することができること。
  - 3 V Tを設置する場合にあつては、V Tに取り付けるヒューズは限流ヒューズを使用すること。
  - 4 キュービクル引込口の電源側に存するGR及びTの一次側に存するGRの制御電源を、V T又はTの二次側から供給する場合にあつては、専用の開閉器（保護装置付）を設けること。
  - 5 略号の名称は、次のとおりとすること。

略号	名称
VCT	電力需給用計器用変成器
DS	断路器
PF	限流ヒューズ
CB	遮断器
TC	引外しコイル
LBS	高圧交流負荷開閉器
ZCT	零相変流器
GR	地絡継電器
OCR	過電流継電器
CT	変流器
VT	計器用変圧器
A	電流計
AS	電流計切替スイッチ
T	変圧器
SR	直列リアクトル
C	進相コンデンサ
MCCB	配線用遮断器