

令和6年度 水道水質検査結果

上半期(4月～9月)

この冊子は、令和6年度春日井市水道水質検査計画に基づき作成し、公表するものです。内容に関するご質問等は、上下水道部配水管理事務所までお問い合わせください。

目 次

1	水質検査の概要	1
2	採水場所	5
3	水質検査結果のまとめ（上半期）	6
4	水質検査結果	
（1）	浄水（水道水）	7
ア	毎日検査（給水栓）	8
イ	月ごとの検査	
（ア）	給水栓	26
（イ）	浄水場	43
（ウ）	配水場	45
（2）	原水	61
ア	地下水（水源）	62
イ	浄水受水	76
5	市内水質平均値	82
（1）	給水栓	83
（2）	地下水（水源）	85
	参考資料	87

春日井市

1 水質検査の概要

この「令和6年度 水道水質検査結果 上半期」は、「令和6年度 春日井市 水道水質検査計画」に基づき、令和6年4月から令和6年9月までの上半期に行った水質検査・試験の結果を集録しています。

農薬類など一部の項目については、水道法第20条第3項に定める検査機関への委託により検査・試験を実施し、浄水受水については愛知県企業庁が行った水質検査結果により確認しました。

検査・試験項目及び基準値等は別表のとおりです。

別表 水質基準等一覧

水質基準項目

番号	項目	水質基準
1	一般細菌	100 個 /mL以下
2	大腸菌	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	0.01mg/L以下
21	塩素酸	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下
26	臭素酸	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下
40	蒸発残留物	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下
45	フェノール類	0.005mg/L以下
46	有機物	3mg/L以下
47	pH値	5.8以上8.6以下
48	味	異常でないこと
49	臭気	異常でないこと
50	色度	5度以下
51	濁度	2度以下

水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値
1	アンチモン	0.02mg/L以下
2	ウラン	0.002mg/L以下(暫定)
3	ニッケル	0.02mg/L以下
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下
8	トルエン	0.4mg/L以下
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下
16	残留塩素	1mg/L以下
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下
18	マンガン	0.01mg/L以下
19	遊離炭酸	20mg/L以下
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下
23	臭気強度(TON)	3以下
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下
25	濁度	1度以下
26	pH値	7.5程度
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける
28	従属栄養細菌	2,000 個/mL以下(暫定)
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)※

※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和

要検討項目

番号	項目	目標値
4	モリブデン	0.07mg/L以下
39	キシレン	0.4mg/L以下

原水管理項目

番号	項目	目標値
1	アンモニア態窒素	-
6	侵食性遊離炭酸	-

参考値

番号	項目	目標値
-	大腸菌群	-
-	嫌気性芽胞菌	-
-	遊離残留塩素	0.1mg/L以上
-	水温	-
-	電気伝導率	-
-	アルカリ度	-

水質管理設定項目(農薬類)

番号	農薬名	目標値
1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05mg/L以下
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08mg/L以下
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下
4	EPN	0.004mg/L以下
5	MCPA	0.005mg/L以下
6	アシュラム	0.9mg/L以下
7	アセフェート	0.006mg/L以下
8	アトラジン	0.01mg/L以下
9	アニロホス	0.003mg/L以下
10	アミトラズ	0.006mg/L以下
11	アラクロール	0.03mg/L以下
12	イソキサチオン	0.005mg/L以下
13	イソフェンホス	0.001mg/L以下
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01mg/L以下
15	イソプロチオラン(I PT)	0.3mg/L以下
16	イプフェンカルバゾン	0.002mg/L以下
17	イプロベンホス(I BP)	0.09mg/L以下
18	イミノクタジン	0.006mg/L以下
19	インダノファン	0.009mg/L以下
20	エスプロカルブ	0.03mg/L以下
21	エトフェンブロックス	0.08mg/L以下
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01mg/L以下
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L以下
24	オキシ銅(有機銅)	0.03mg/L以下
25	オリサストロビン	0.1mg/L以下
26	カズサホス	0.0006mg/L以下
27	カフェンストロール	0.008mg/L以下
28	カルタップ	0.08mg/L以下
29	カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下
30	カルボフラン	0.0003mg/L以下
31	キノクラミン(ACN)	0.005mg/L以下
32	キャブタン	0.3mg/L以下
33	クミルロン	0.03mg/L以下
34	グリホサート	2mg/L以下
35	グルホシネート	0.02mg/L以下
36	クロメブロップ	0.02mg/L以下
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001mg/L以下
38	クロルピリホス	0.003mg/L以下
39	クロタロニル(TPN)	0.05mg/L以下
40	シアナジン	0.001mg/L以下
41	シアノホス(CYAP)	0.003mg/L以下
42	ジウロン(DCMU)	0.02mg/L以下
43	ジクロベニル(DBN)	0.03mg/L以下
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008mg/L以下
45	ジクワット	0.01mg/L以下
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004mg/L以下
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005mg/L以下 (二硫化炭素として)
48	ジチオピル	0.009mg/L以下
49	シハロホップブチル	0.006mg/L以下
50	シマジン(CAT)	0.003mg/L以下
51	ジメタメリン	0.02mg/L以下
52	ジメトエート	0.05mg/L以下
53	シメトリン	0.03mg/L以下
54	ダイアジノン	0.003mg/L以下
55	ダイムロン	0.8mg/L以下
56	ダゾメット、メタム(カーバム) 及びメチルイソシアネート	0.01mg/L以下 (メチルイソシアネートとして)

番号	農薬名	目標値
57	チアジニル	0.1mg/L以下
58	チウラム	0.02mg/L以下
59	チオジカルブ	0.08mg/L以下
60	チオファネートメチル	0.3mg/L以下
61	チオベンカルブ	0.02mg/L以下
62	テフリルトリオン	0.002mg/L以下
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02mg/L以下
64	トリクロピル	0.006mg/L以下
65	トリクロルホン(DEP)	0.005mg/L以下
66	トリシクラゾール	0.1mg/L以下
67	トリフルラリン	0.06mg/L以下
68	ナブプロパミド	0.03mg/L以下
69	パラコート	0.01mg/L以下
70	ピペロホス	0.0009mg/L以下
71	ピラクロニル	0.01mg/L以下
72	ピラゾキシフェン	0.004mg/L以下
73	ピラグリネート(ピラグレート)	0.02mg/L以下
74	ピリダフェンチオン	0.002mg/L以下
75	ピリブチカルブ	0.02mg/L以下
76	ピロキロン	0.05mg/L以下
77	フィプロニル	0.0005mg/L以下
78	フェントロチオン(MEP)	0.01mg/L以下
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03mg/L以下
80	フェリムゾン	0.05mg/L以下
81	フェンチオン(MPP)	0.006mg/L以下
82	フェントエート(PAP)	0.007mg/L以下
83	フェントラザミド	0.01mg/L以下
84	フサライド	0.1mg/L以下
85	ブタクロール	0.03mg/L以下
86	ブタミホス	0.02mg/L以下
87	ブプロフェジン	0.02mg/L以下
88	フルアジナム	0.03mg/L以下
89	プレチラクロール	0.05mg/L以下
90	プロシミドン	0.09mg/L以下
91	プロチオホス	0.007mg/L以下
92	プロビコナゾール	0.05mg/L以下
93	プロピザミド	0.05mg/L以下
94	プロベナゾール	0.03mg/L以下
95	プロモブチド	0.1mg/L以下
96	ベノミル	0.02mg/L以下
97	ベンシクロン	0.1mg/L以下
98	ベンゾビスシクロン	0.09mg/L以下
99	ベンゾフェナップ	0.005mg/L以下
100	ベンタゾン	0.2mg/L以下
101	ペンディメタリン	0.3mg/L以下
102	ペンフラカルブ	0.02mg/L以下
103	ペンフルラリン(ベスロジン)	0.01mg/L以下
104	ペンフレセート	0.07mg/L以下
105	ホスチアゼート	0.005mg/L以下
106	マラチオン(マラソン)	0.7mg/L以下
107	メコブロップ(MCPP)	0.05mg/L以下
108	メソミル	0.03mg/L以下
109	メタラキシル	0.2mg/L以下
110	メチダチオン(DMTP)	0.004mg/L以下
111	メミノストロビン	0.04mg/L以下
112	メトリブジン	0.03mg/L以下
113	メフェナセツト	0.02mg/L以下
114	メプロニル	0.1mg/L以下
115	モリネート	0.005mg/L以下

2 採水場所

(1) 浄水（水道水）

ア 給水栓

配水区ごとに、主として配水管の末端に近い 16 か所としました。

毎日検査については、効率的な水質管理が可能な 18 か所としました。

イ 浄水場

町屋送水場及び知多配水場の 2 か所としました。

ウ 配水場

桃山配水場始め 14 か所及び県水受水ポンプ場としました。


(2) 原水

ア 地下水（水源）

12 か所の深井戸としました。

イ 浄水受水（県営水道供給点）

4 か所の県営水道供給点としました。

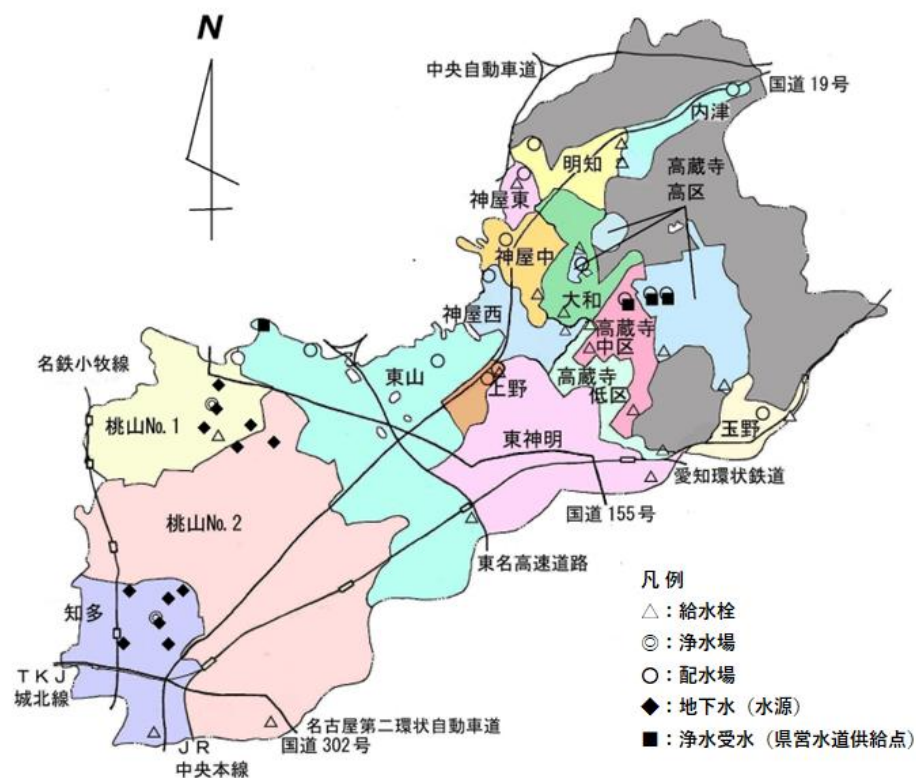

【配水区域概要図及び採水場所】

3 水質検査結果のまとめ（上半期）

(1) 浄水（水道水）

ア 毎日検査（給水栓）

水質に異常はありませんでした。

イ 月ごとの検査

(ア) 給水栓

水質基準に適合し、水質に異常はありませんでした。

(イ) 浄水場

水質基準に適合し、水質に異常はありませんでした。

(ウ) 配水場

水質基準に適合し、水質に異常はありませんでした。

(2) 原水

ア 地下水（水源）

町屋水源の一部の井戸水において、PFOS 及び PFOA が含まれていることを確認しましたが、水道水の水質検査結果は国が定めた暫定目標値以下であり、安全は確認できています。

その他、水質に異常はありませんでした。

イ 浄水受水

水質に異常はありませんでした。

4 水質検査結果

(1) 浄水（水道水）

ア 毎日検査(給水栓)

採水場所

桃山No.1配水区 岩野公園

検 査 項 目	単 位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	14.1	14.5	14.6	15.1	14.9	15.3	15.6	15.4	15.3	15.4	15.6	15.9	16.3	16.5	17.1	16.9	17.3	17.5	17.4	17.5	17.9	18.0	17.9	17.8	17.8	17.9	18.1	18.4	18.6	18.7	18.7	14.1	16.6		
電気伝導率	mS/m	11.0	10.8	12.5	11.7	12.5	10.5	9.9	11.8	11.6	10.5	11.5	10.1	10.0	9.4	11.5	11.0	10.3	11.7	10.4	10.5	10.6	12.1	12.1	11.7	10.8	11.4	10.9	10.5	11.6	12.5	12.5	9.4	11.1		

検 査 項 目	単 位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.8	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.8	7.0	7.0	5.8以下	
水温	℃	18.5	18.5	18.7	19.0	18.9	19.4	19.7	19.5	18.9	19.2	19.9	20.0	19.7	19.8	19.6	19.7	19.5	19.9	20.2	20.2	20.2	20.3	20.4	20.8	21.1	21.3	21.1	21.2	21.0	21.1	20.9	21.3	18.5	19.9		
電気伝導率	mS/m	11.9	11.8	10.8	10.7	12.5	12.1	12.1	12.1	12.0	11.9	10.8	11.7	12.7	11.9	11.7	11.3	11.2	10.4	9.9	11.7	11.4	10.9	11.3	11.4	10.6	10.9	12.2	12.2	11.6	11.3	11.6	12.7	9.9	11.5		

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	最大値	最小値	平均値	水質基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	5.8以上8.6以下	
水温	℃	20.8	21.1	20.5	21.0	21.2	21.5	21.6	22.1	22.4	22.2	22.3	22.6	23.1	23.4	23.6	23.5	23.7	23.1	23.4	23.4	23.0	23.4	23.3	23.5	23.0	23.2	23.3	23.0	23.2	23.5	23.6	23.2	23.7	20.5	22.6	
電気伝導率	mS/m	11.9	11.4	11.6	10.4	10.3	10.9	11.0	10.2	10.4	11.5	11.0	11.0	12.3	11.7	11.5	12.7	12.2	12.3	11.4	11.7	12.6	12.4	12.5	12.0	11.4	11.3	10.4	11.3	12.4	10.2	12.7	10.2	11.5			

検 査 項 目	単 位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
水温	℃	23.3	23.4	23.3	23.3	23.7	24.5	24.6	24.7	24.8	25.4	25.0	24.6	25.3	24.8	24.7	24.8	24.9	24.7	24.5	24.8	25.4	25.4	25.7	25.9	26.5	26.6	27.0	27.1	27.0	27.1	27.5	27.5	23.3	25.2		
電気伝導率	mS/m	12.4	11.1	11.0	10.5	10.9	9.8	10.9	10.3	11.0	10.8	12.0	11.8	10.0	11.4	10.6	11.3	11.0	9.8	10.5	10.3	9.7	10.9	10.9	11.0	12.5	11.3	10.7	10.5	11.1	11.5	11.1	12.5	9.7	10.9		

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下	
水温	℃	27.8	28.0	28.3	28.2	29.0	29.1	28.6	28.4	28.8	29.1	29.2	29.1	29.4	29.6	29.7	29.3	29.8	29.7	30.4	29.6	29.8	29.8	29.6	29.4	29.3	29.2	29.1	28.7	28.6	28.1	28.1	27.7	30.4	27.7	29.0	
電気伝導率	mS/m	11.5	11.6	11.8	11.8	12.1	12.1	12.6	11.7	11.8	12.0	12.7	11.9	12.1	12.6	12.4	12.2	12.3	12.8	12.6	12.6	12.8	12.7	12.6	12.6	12.4	12.8	13.0	13.0	12.7	12.8	13.2	13.2	11.5	12.4		

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	最大値	最小値	平均値	水質基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.7	27.4	27.3	27.2	27.4	27.8	27.6	27.7	28.1	28.2	28.5	28.6	28.7	28.7	28.6	28.5	28.9	28.9	28.9	29.1	29.2	28.7	28.9	28.6	28.4	27.8	27.9	28.1	27.5	27.6	27.6	29.2	27.2	28.2		
酸素飽和率	mS/m	12.7	12.1	12.3	11.6	11.3	11.0	11.2	11.6	11.8	12.0	11.4	11.7	11.8	11.2	12.0	10.7	10.7	10.8	10.8	10.9	11.3	11.2	11.3	11.3	11.2	10.7	10.8	11.1	10.8	11.3	11.5	11.6	12.7	10.7	11.4	

桃山No.2配水区 道風公園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2		7.2	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	13.9	14.7	14.7	15.3	15.2	15.4	16.8	16.2	15.9	15.9	16.0	16.3	16.6	16.9	17.5	17.6	18.2	18.2	18.1	18.5	18.2	18.7	18.6	18.5	18.7	18.9	18.9	19.1	19.3	19.2		19.3	13.9	17.2	
電気伝導率	mS/m	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.6	7.2	6.8	6.7	7.3	7.2	7.4	7.4	6.7	6.9	7.0	7.3	7.4	7.6	8.1	7.9	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.5	7.8	8.2		8.5	6.7	7.5	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下		
水温	℃	19.4	19.4	19.8	20.2	20.7	20.8	20.3	20.6	19.6	20.3	21.4	21.2	20.7	20.8	20.9	20.7	20.8	20.9	21.2	21.4	21.6	21.1	21.4	22.4	22.2	22.6	22.5	22.6	22.5	22.7	22.3	22.7	22.3	22.7	19.4	21.1	
電気伝導率	mS/m	8.2	7.9	7.9	8.1	8.0	8.3	9.1	9.2	8.6	8.5	8.7	8.6	8.9	8.9	8.1	7.7	7.4	7.4	7.5	7.8	7.6	7.8	8.1	8.3	8.2	8.3	8.4	8.7	9.0	8.3	7.7	9.2	7.4	8.2			

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1		7.2	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.2	22.6	22.1	22.4	22.5	22.7	23.0	23.5	23.8	23.8	24.0	24.4	25.0	25.2	24.9	25.2	25.4	25.0	24.6	24.9	25.0	24.6	24.9	25.0	24.8	24.5	24.4	24.9	24.9	24.7		25.4	22.1	24.2	
電気伝導率	mS/m	7.5	7.4	7.5	7.3	7.2	7.4	7.2	7.6	7.7	7.8	8.1	8.3	8.4	8.4	8.3	8.4	7.9	8.1	8.5	8.1	7.6	8.4	8.4	8.2	7.6	7.2	7.1	6.9	7.0	7.1		8.5	6.9	7.8	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2		7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下	
水温	℃	24.9	25.3	24.6	24.9	25.4	26.0	26.1	26.5	26.8	26.8	27.0	26.8	27.0	26.3	26.0	26.2	26.2	26.4	26.6	26.6	27.2	27.4	27.5	27.5	28.5	28.7	28.3	29.1	29.1	29.2		30.2	30.2	24.6	26.9	
電気伝導率	mS/m	7.2	7.1	7.2	7.4	6.7	7.3	6.9	7.1	7.0	7.2	7.1	7.5	7.0	7.2	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	7.0	7.1	6.4	7.6	7.0	7.1	7.4	7.8	7.7	7.7		7.8	6.4	7.1			

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)		
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.4	7.1	7.2	5.8以上8.6以下	
水温	℃	29.7	29.8	30.1	29.9	31.4	30.8	30.8	30.4	30.9	30.7	31.0	31.0	31.3	31.9	31.8	31.7	31.3	31.2	32.0	31.1	30.9	31.3	30.9	30.9	31.2	31.2	30.3	30.0	29.2	29.3	28.8	32.0	28.8	30.7			
電気伝導率	mS/m	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	8.3	8.3	8.4	8.4	8.6	8.3	8.5	8.8	8.7	9.0	9.1	9.1	8.9	9.0	9.1	9.2	9.6	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	8.6	8.6	8.3	8.4	9.6	7.8	8.6			

検 査 項 目	単 位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2		7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	28.8	28.5	28.6	28.4	28.1	28.6	28.8	28.5	28.6	29.0	29.0	29.5	30.0	29.4	29.8	29.9	29.8	29.9	30.1	30.0	29.8	29.7	29.5	29.7	29.5	29.8	29.9	28.2	28.5	28.3		30.1	28.1	29.2	
溶解酸素量	mg/L	8.5	8.1	7.9	7.9	7.7	7.5	7.3	7.4	7.7	7.8	7.9	8.2	8.4	8.9	8.6	8.2	8.9	8.2	7.5	7.5	7.7	7.6	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8	7.9	7.5	8.1		8.9	7.3	7.9	

東山配水区 糸田 単位																																最大値	最小値	平均値	水管基準	
検 査 項 目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30					
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)	
色 度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁 度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	14.0	14.8	15.3	16.1	15.6	16.1	16.1	16.3	16.6	16.7	16.7	17.3	17.7	17.7	18.1	18.5	18.7	18.7	18.8	19.3	19.1	19.2	18.7	19.2	19.3	19.6	19.7	19.8	20.1	19.6	20.1	14.0	17.8		
電気伝導率	mS/m	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.6	7.8	7.9	8.0	8.0	7.4	7.7	7.8	7.9	8.2	8.3	8.5	8.5	8.6	8.7	8.6	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.2

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	5.8以上8.6以下	
水温	℃	20.0	19.6	19.7	20.0	21.2	20.7	20.7	21.3	20.4	20.7	21.7	21.3	21.6	21.2	21.4	21.1	21.2	21.5	21.8	21.7	22.2	22.0	22.4	22.5	22.6	23.0	22.6	23.4	22.5	23.2	22.3	22.3	23.4	19.6	21.5	
電気伝導率	mS/m	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	9.2	9.5	9.6	9.3	9.1	9.2	9.2	9.3	9.4	8.9	8.5	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.3	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	9.0	9.2	9.5	9.2	8.7	9.6	8.0	8.9	

検 査 項 目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)	
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下	
水温	℃	22.8	22.8	22.6	23.2	23.1	23.4	23.5	24.3	24.5	24.9	24.4	25.0	25.2	25.1	25.4	26.4	25.9	26.1	25.0	25.1	24.7	25.2	25.3	25.5	25.2	25.0	25.0	25.2	25.2	25.4	26.4	22.6	22.6	24.7	24.7	
電気伝導率	mS/m	8.4	8.3	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.4	8.5	8.7	9.0	9.1	9.1	8.8	8.9	8.8	8.8	8.9	8.7	8.7	9.2	9.2	8.8	8.5	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8	9.2	7.7	8.5	8.5		

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水管基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	5.8以上8.6以下			
水温	℃	25.3	25.3	25.0	25.2	25.5	26.3	26.2	27.2	26.5	27.7	27.6	27.0	27.3	26.6	26.9	26.9	26.9	26.5	26.2	26.8	27.8	26.8	27.2	27.8	28.6	28.8	28.9	29.4	28.5	29.0	29.6	29.6	25.0	27.1			
電気伝導率	mS/m	7.8	7.9	7.7	7.9	7.8	7.8	7.5	7.6	7.6	7.8	7.9	8.1	7.7	7.8	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.8	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	7.7			

検 査 項 目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.4	29.6	29.9	30.1	30.4	30.5	30.6	31.1	31.3	31.0	31.2	30.9	30.9	31.7	31.8	31.8	31.2	31.4	31.9	31.3	31.2	31.5	30.9	31.7	31.5	31.0	30.2	29.5	29.8	29.3	28.9	28.9	31.9	28.9	30.8	
電気伝導率	mS/cm	8.6	8.4	8.6	8.6	8.6	9.0	9.0	9.0	9.0	9.2	9.2	9.3	9.4	9.4	9.6	9.6	9.5	9.6	9.6	9.8	9.7	9.8	9.7	9.9	9.7	9.7	9.4	9.5	9.4	9.2	9.5	9.9	8.4	9.3		

検 査 項 目	単 位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)		
色度	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	5.8以上8.6以下	
水温	℃	29.4	29.0	28.8	28.5	28.4	28.7	28.7	28.9	29.3	29.4	30.0	30.0	30.2	29.3	29.8	29.7	29.9	30.1	30.3	30.2	30.0	30.3	30.0	30.0	29.6	29.1	29.1	28.7	28.8	28.7	30.3	28.4	29.4			
電気伝導率	mS/m	9.3	8.9	8.7	8.5	8.2	8.1	8.2	8.5	8.7	8.6	8.9	8.9	9.3	9.1	9.0	8.7	8.5	8.2	8.0	8.2	8.2	8.5	8.5	8.3	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.4	8.5	8.3	8.0	8.6		

検 査 項 目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)		
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値	℃	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1
水温	℃	13.6	13.7	13.9	14.7	14.3	14.5	14.7	15.4	15.2	14.5	15.3	15.7	15.8	15.9	16.4	16.9	17.2	17.2	17.3	17.4	17.7	18.0	18.0	18.0	18.2	18.0	18.6	18.3	18.7	19.2	19.2	13.6	16.4		
電気伝導率	mS/m	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.9	7.9	7.8	7.3	7.5	6.8	7.6	8.2	7.6	7.4	7.4	7.7	7.8	7.9	8.5	8.4	8.7	8.1	8.2	8.6	8.4	8.6	8.8	8.3	8.8	6.8	7.9	7.9	5.8以上8.6以下	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	最大値	最小値	平均値	水管基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭い	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	21.3	21.3	22.1	21.6	21.8	22.1	22.5	22.4	22.8	22.8	22.7	22.9	23.8	24.0	24.1	24.6	24.6	24.1	23.9	24.1	23.8	23.7	23.6	24.0	24.1	24.1	24.1	24.1	24.4	23.9	24.6	21.3	23.3	
電気伝導率	mS/m	8.6	8.3	7.8	7.9	7.6	7.8	7.7	8.1	8.3	8.1	8.4	8.5	8.8	8.7	8.9	9.0	8.7	8.5	9.0	8.5	8.5	9.2	9.3	9.1	8.4	8.2	8.0	7.5	7.9	7.7	9.3	7.5	8.4	

検 査 項 目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	
水温	℃	28.4	29.0	28.8	29.0	29.6	29.5	29.8	29.8	29.9	30.1	30.2	30.4	30.7	31.1	31.3	30.8	30.7	30.6	30.6	30.7	30.1	30.5	30.3	30.2	29.9	29.4	28.9	29.1	28.9	28.3	27.9	31.3	27.9	29.8		
電気伝導率	mS/m	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.6	8.8	8.8	8.9	8.9	8.8	8.9	9.0	9.2	9.1	9.5	9.3	9.2	9.3	9.3	9.5	9.6	9.4	9.4	9.5	9.5	9.3	9.4	9.0	9.0	9.0	9.6	8.2	9.0		

11

玉野配水区 水道施設トレン管(玉野町)																																				
検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水管基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	14.3	14.7	14.4	14.9	14.8	15.0	15.3	15.7	15.7	15.9	15.9	16.5	16.8	17.2	17.4	17.7	18.6	18.2	18.0	18.3	18.4	18.7	18.5	18.3	19.1	18.8	18.7	19.1	19.4	19.5		19.5	14.3	17.1	
電気伝導率	mS/m	6.3	5.9	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.0	5.7	5.9	6.3	6.4	6.6	6.2	6.2	6.2	6.3	6.6	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	7.1	7.1	7.2	6.8	7.1		7.2	5.7	6.5	

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水管基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	19.3	19.1	19.5	19.7	20.3	20.4	20.2	20.3	20.0	20.3	20.5	20.5	20.4	20.4	20.6	20.7	20.5	20.8	20.9	21.0	21.5	21.5	22.1	22.2	22.4	22.5	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	20.9	
電気伝導率	mS/m	6.9	6.7	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.4	5.8	5.5	6.0	6.0	6.3	6.5	6.7	6.7	6.5	6.6	6.7	6.8	7.0	7.2	7.1	7.2	5.5	6.6	

検 査 項 目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4		7.5	7.4	7.4	5.8以上8.6以下	
水温	℃	22.6	22.0		22.8	23.1	22.9	23.1	23.7	23.8	23.8	24.0	24.5	24.6	25.0	25.4	25.5	25.5	24.4	24.4	24.7	24.0	24.3	24.2	24.3	24.6	24.7	24.6	24.3	24.5	24.1		25.5	22.0	24.1		
電気伝導率	mS/m	6.8	6.5	6.1	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.2	6.2	6.4	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	6.8	7.1	7.2	6.6	6.6	6.4	6.3	6.1	6.0	5.9		7.2	5.9	6.4	

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	5.8以上8.6以下	
水温	℃	24.4	24.4	24.6	25.0	25.4	26.6	27.4	27.1	27.4	26.9	26.7	25.8	25.9	25.8	26.2	25.8	25.5	25.7	25.7	26.2	26.4	26.7	27.7	27.9	27.8	28.4	28.4	28.4	28.8	29.2	29.6	29.8	29.8	29.8	24.4	26.8
電気伝導率	mS/m	5.9	5.9	6.0	6.3	6.3	6.3	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	5.9	6.2	5.6	5.8	5.7	5.7	5.9	6.0	6.0	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.3	5.6	6.0	

検 査 項 目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水管基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下		
水温	℃	29.7	30.0	30.2	30.5	31.0	30.8	31.3	31.1	31.3	31.5	31.7	31.5	31.8	31.9	31.9	31.8	32.3	32.3	31.6	30.8	31.0	31.3	31.0	30.9	30.7	30.6	29.1	29.7	28.7	28.2	28.0		32.3	28.0	30.8		
電気伝導率	mS/m	6.3	6.4	6.3	6.4	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.7	6.5	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.7	7.7	7.6	7.2	6.9	6.6		7.7	6.3	6.9		

検 査 項 目	単 位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水管基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	27.9	28.1	27.6	27.5	28.1	28.2	28.6	28.9	29.9	29.3	29.6	30.0	30.0	30.0	29.5	29.8	30.2	30.2	30.7	30.5	30.1	29.9	29.1	29.0	28.6	28.8	28.4	28.0	27.7	27.5		30.7	27.5	29.1	
電気伝導率	mS/m	6.5	6.6	6.7	6.6	6.4	6.3	6.3	6.1	6.3	6.3	6.6	6.8	7.0	6.8	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	7.4	7.2	6.8	6.7	7.0	7.1	7.0	6.7	6.2	6.1	6.4		7.4	6.1	6.9	

檢 查 項 目	單位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離殘留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3
水温	℃	14.4	15.0	15.0	15.8	15.3	15.3	16.2	16.0	15.7	16.1	16.5	16.5	16.4	16.6	17.3	17.7	18.0	17.9	18.3	18.4	18.4	18.7	18.7	18.4	18.6	18.8	18.8	18.8	19.0	19.3	19.3	19.3	18.7	
電気伝導率	mS/m	8.0	7.7	7.6	7.9	7.7	8.0	7.9	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	8.0	7.9	7.6	7.5	7.6	7.8	7.7	8.5	8.4	8.0	8.2	8.3	8.8	8.8	8.4	8.7	8.8	8.6	8.5	8.8	8.7	8.6

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)		
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値	℃	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	5.8以上-8.6以下
水温	℃	22.3	21.8	21.6	22.1	22.0	22.2	22.7	23.1	23.3	23.2	23.2	23.1	23.8	24.2	24.7	25.3	24.8	24.7	24.5	24.4	24.2	24.2	24.1	24.2	24.2	24.2	24.1	24.6	24.5	24.2	25.3	21.6	23.7	
電気伝導率	mS/m	8.7	8.7	7.9	7.9	7.7	7.9	7.7	8.1	8.3	8.0	8.3	8.3	8.7	8.6	9.0	9.2	8.9	8.6	8.6	8.5	8.5	9.0	9.4	8.6	8.4	8.2	7.7	7.6	7.9	7.8	9.4	7.6	8.3	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)	
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水温	℃	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4		
水速	C	28.6	28.8	29.2	29.1	29.8	30.0	30.3	30.1	30.2	31.2	30.5		30.8	31.4	31.0	30.8	31.0	31.0	31.0	31.0	30.4	30.2	30.5	30.6	30.4	30.2	29.4	29.8	29.3	28.8	28.3	31.4	28.3	30.1		
電気伝導率	mS/m	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.4	8.7	8.7	8.9	8.7	8.8	8.9	8.9	9.1	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.4	9.4	9.5	9.4	9.5	9.5	9.4	9.4	9.0	9.2	9.0	9.5	8.1	9.0		

神屋西配水区 廻間町地区ポケットパーク

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水管基準
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1		7.2	7.0	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	13.5	13.7	13.7	14.4	14.2	14.2	14.5	14.7	15.0	14.8	15.3	15.5	15.4	15.6	15.9	16.3	16.9	16.7	16.8	16.9	17.3	17.5	17.3	17.3	17.2	17.4	17.5	17.6	17.9	18.1		18.1	13.5	16.0	
電気伝導率	mS/m	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8	7.6	7.8	7.9	8.0	8.1	7.8	7.7	7.7	7.8	8.1	8.3	8.4	8.4	8.6	8.7	8.7	9.8	8.7	8.7	9.1	8.4	8.8		9.8	7.6	8.2	

検 査 項 目	単 位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水管基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
水温	℃	18.1	17.9	18.2	18.2	18.7	19.0	19.1	19.0	18.6	18.7	18.9	19.2	19.1	19.2	19.2	19.2	18.9	18.9	19.1	19.4	19.6	19.9	20.0	20.1	19.8	20.3	20.6	20.9	20.5	20.6	20.5	20.9	17.9	19.3	
電気伝導率	mS/m	8.9	8.9	8.6	8.9	9.1	8.9	9.5	9.6	9.4	9.2	9.1	9.2	9.2	9.4	9.0	8.7	8.3	7.9	8.2	8.2	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.2	9.4	9.3	8.8	9.6	7.9	8.9	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	5.8以上8.6以下		
水温	℃	20.9	20.4	20.2	20.3	20.5	21.1	21.0	21.0	21.2	21.4	21.4	21.5	21.9	22.2	22.5	23.5	23.1	22.8	22.8	22.8	22.4	22.7	22.5	22.8	22.8	22.5	22.5	22.5	22.6	22.5	20.9	21.9	24.3			
電気伝導率	mS/m	8.5	8.5	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6	8.9	9.0	9.1	9.0	8.9	8.8	8.8	8.9	8.9	8.4	9.1	9.4	9.0	8.7	8.2	7.9	7.8	7.9	7.8		9.4	7.8	8.5		

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下	
水温	℃	22.7	22.9	22.7	22.6	22.9	22.9	23.6	24.1	24.5	24.5	24.5	24.1	23.9	23.6	23.8	23.8	23.5	23.9	24.0	24.1	24.3	24.6	24.9	25.0	25.8	25.7	26.1	26.0	26.4	26.5	26.7	26.7	26.7	24.3		
電気伝導率	mS/m	7.8	7.9	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	8.0	7.7	7.9	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.1	7.5	7.5	7.6	7.8	8.0	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	7.1	7.8	

検 査 項 目	単 位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)	
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	26.7	26.8	27.2	27.4	28.0	27.9	28.1	28.4	28.5	28.3	28.7	28.6	28.7	28.8	28.9	28.8	28.9	28.5	29.0	28.9	28.7	28.5	28.3	28.6	28.4	28.4	27.7	27.7	27.3	27.1	26.7	29.0	26.7	28.1		
電気伝導率	mS/m	8.4	8.4	8.1	8.2	8.6	8.9	9.1	9.1	9.0	8.8	8.7	8.9	9.3	9.6	9.6	9.7	9.2	9.2	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.4	9.5	9.7	9.6	9.6	9.4	9.2	9.0		9.8	8.1	9.2	

検 査 項 目	単 位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
水温	℃	26.5	26.6	26.1	25.8	25.8	25.9	26.1	26.5	26.8	26.8	27.0	27.0	27.0	27.3	27.5	27.5	27.5	27.4	27.7	27.5	27.4	27.5	27.1	26.6	26.6	26.4	26.3	26.0	25.7	27.7	25.7	26.7	26.7	26.7	26.7	
電気伝導率	mS/m	8.7	8.9	8.7	8.7	8.5	8.3	8.1	7.9	8.0	8.5	8.6	8.8	8.9	9.2	8.9	8.6	8.3	8.6	8.3	7.8	8.2	8.0	7.9	7.9	8.3	8.4	8.4	8.5	8.1	8.0	8.5	9.2	7.8	8.4	8.4	

神屋中配水区 神屋公園

検査項目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	最大値	最小値	平均値	水管基準 (0.1mg/L以下)
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
水温	℃	14.1	13.8	13.6	15.2	14.0	14.1	14.5	14.5	14.9	14.8	15.5	15.1	15.0	15.3	15.8	16.2	16.9	16.6	16.6	17.0	17.3	17.4	17.4	17.2	17.6	17.7	17.6	17.7	17.9	18.2	18.2	13.6	16.0	
電気伝導率	mS/m	7.7	7.5	7.5	7.5	7.7	8.0	8.1	7.7	8.0	7.5	7.5	7.7	8.0	7.1	7.6	7.5	7.6	7.8	7.9	8.4	8.5	8.2	8.2	8.7	8.2	8.4	8.4	8.6	9.2	8.5	8.6	9.2	7.1	8.0

検 査 項 目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水温度	℃	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下	
電気伝導率	mS/m	18.0	18.1	18.2	18.2	19.3	18.9	18.9	19.1	18.5	19.4	19.1	19.3	19.1	19.4	19.6	19.1	19.0	18.7	19.1	19.1	19.4	19.7	20.2	20.0	19.8	19.9	20.5	20.9	20.9	20.7	20.3	20.9	18.0	19.4	18.4
		8.5	8.7	8.6	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.2	8.8	9.1	9.1	9.0	9.1	8.8	9.2	8.1	7.9	8.2	8.3	9.0	8.3	8.3	8.3	8.5	8.5	8.9	8.9	8.7	8.9	8.9	8.3	9.2	7.9	8.7

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下	
水温	℃	21.6	20.5	20.3	20.4	20.9	20.5	20.8	20.7	21.4	21.4	21.5	21.7	21.8	22.5	22.1	23.1	22.8	22.9	22.9	22.9	22.6	23.0	22.6	22.5	22.9	22.7	22.9	22.7	23.0	22.6	23.1	20.3	22.0		
電気伝導率	mS/m	8.5	8.4	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	8.1	8.3	8.7	8.6	8.8	8.7	9.0	8.9	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	9.0	9.0	9.2	8.7	8.5	8.3	7.6	7.5	7.9	7.7	9.2	7.5		8.3

検 査 項 目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	(0.0mg/L以上)	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水温	℃	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4	
電気伝導率	mS/m	22.9	23.0	22.7	22.5	23.0	23.4	24.4	23.8	24.4	24.6	24.3	25.1	23.9	23.7	24.1	23.8	23.1	24.0	24.3	23.6	24.8	25.0	25.0	25.3	25.8	26.1	25.9	26.1	26.4	26.6	27.2	27.2	22.5	24.5		

检 査 項 目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離性亜硫酸	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)	
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	5.80以上6.9以下	
水温	℃	26.9	27.2	27.6	27.6	27.6	28.1	27.7	28.4	27.8	28.0	28.8	28.8	28.6	28.6	28.7	29.0	29.6	29.6	28.7	29.2	29.0	29.0	28.7	28.6	28.7	29.0	29.3	29.8	28.7	28.3	28.1	27.8	27.3	26.6	26.9	28.1
電気伝導率	mS/cm	8.2	8.4	8.3	8.3	8.3	8.4	8.5	8.8	8.8	8.9	8.8	8.8	8.9	9.1	9.1	9.3	9.4	9.5	9.3	9.4	9.5	9.5	9.3	9.6	9.3	9.6	9.5	9.5	9.5	9.1	8.8	8.8	8.3	8.1	9.1	

檢 查 項 目	單位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	最大值	最小值	平均值	水質基準
遊離殘留氯率	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
水質		異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な	異常な
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5
水溫	℃	26.8	26.9	26.1	26.4	26.9	26.3	27.3	26.7	28.0	27.3	27.3	27.4	27.4	28.1	27.9	27.9	28.0	27.7	27.9	28.4	27.7	27.5	27.3	27.0	27.2	27.3	27.0	26.2	26.8	26.5	26.8	26.9	27.1	26.9
電氣伝導率	mS/cm	8.9	8.6	8.5	8.5	8.9	8.2	7.8	7.9	8.2	8.3	8.3	8.6	8.8	9.1	8.7	8.9	8.8	8.9	8.8	7.9	7.9	7.3	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.0	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1

内津配水区 春日園ふれあいびっこ広場																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水管基準
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)	
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	5.8以上8.6以下	
水温	℃	19.7	19.4	19.4	19.8	21.0	20.3	20.4	20.9	20.3	21.0	20.7	20.9	20.5	20.9	21.2	20.9	21.2	21.2	21.4	21.7	21.8	22.3	22.0	22.6	22.6	22.8	22.6	23.1	23.2	23.1	22.8	23.2	19.4	21.3	
電気伝導率	mS/m	8.8	8.8	8.6	8.9	9.0	8.7	9.1	9.2	9.3	9.5	9.5	9.3	9.1	9.3	9.3	9.4	9.2	8.7	8.6	8.3	8.3	8.3	8.4	8.5	8.6	8.8	8.8	8.9	9.0	9.2	9.3	9.5	8.3	8.9	

検査項目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	5.8以上8.6以下		
水温	℃	23.1	22.9	22.9	23.3	23.2	23.4	23.8	24.1	24.1	24.3	24.4	24.7	24.6	25.5	25.5	26.1	25.9	25.7	25.9	25.2	25.1	25.5	25.2	25.3	25.0	25.0	25.2	25.2	26.0	25.0		26.1	22.9	24.7		
電気伝導率	mS/m	9.3	9.1	8.7	8.4	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.5	8.7	8.9	9.0	9.2	9.0	8.9	8.9	8.9	8.6	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	8.7	8.3	8.2	7.9		9.3	7.9	8.7		

検 査 項 目	単 位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.5	5.8以上8.6以下	
水温	℃	25.2	25.3	25.2	25.2	25.4	25.8	26.7	26.8	27.0	27.5	27.6	27.2	27.2	26.4	26.9	26.4	26.5	26.7	26.7	27.0	27.0	27.5	27.9	27.8	28.7	28.9	29.1	29.1	29.4	29.6	30.1	30.1	25.2	27.2		
電気伝導率	mS/m	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	8.2	7.8	7.9	7.8	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	8.0	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	7.4	7.8	

検 査 項 目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水管基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.6	7.6			7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	5.8以上8.6以下			
水温	℃	30.1	30.1	30.5	30.7	30.7	31.2	31.6	30.9	31.4	31.3	31.4	31.6	31.9	32.2	32.5	32.4	32.5	32.4	31.7	31.8	32.0	31.7	31.4	31.7	31.7	32.0	30.1	31.3	30.7	30.5	29.6		32.5	29.6	31.3		
電気伝導率	mS/m	8.4	8.4	8.2	8.2	8.5	8.6	8.7	9.0	9.1	9.0	8.8	8.9	9.2	9.3	9.4	9.5	9.4	9.3	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.6	9.7	9.8	9.8	9.7	9.7	9.6	9.4	9.8	8.2	9.2		

検 査 項 目	単 位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水管基準			
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5		0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)		
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下		
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下		
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6		7.5	7.6	7.6	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.3	29.2	28.9	28.9	29.2	28.9	29.1	29.7	30.0	30.0	30.0	30.5	30.3	30.6	30.1	30.7	30.4	30.8	30.8	31.1	30.1	30.9	30.5	30.0	30.0	29.7	29.6	29.3	29.3	28.7		31.1	28.7	29.9				
電気伝導率	mS/m	9.1	9.2	9.1	9.0	8.8	8.6	8.2	8.1	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8	8.7	8.9	8.8	9.1	8.9	8.5	8.4	8.2	8.0	7.8	8.3	8.4	8.4	8.4	8.5	8.2	8.2	8.4		9.2	7.8	8.6			

大和配水区 樺ヶ丘第3児童遊園																														最大値	最小値	平均値	水管基準			
検 査 項 目	単位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30					
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色 度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁 度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	16.4	15.3	16.6	15.2	15.1	15.4	14.9	15.7	16.9	15.0	16.9	15.9	16.5	17.2	17.4	18.1	19.3	19.5	17.2	17.9	17.8	18.6	19.8	17.7	18.0	18.4	19.4	19.2	18.8	19.1		19.8	14.9	17.3	
電気伝導率	mS/m	6.7	6.1	6.0	6.0	6.1	6.2	6.4	6.1	5.8	5.9	6.2	6.3	6.4	6.3	6.2	6.2	6.3	6.2	6.5	6.7	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.3	6.9	7.1		7.3	5.8	6.5

検査項目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水管基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3		0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下	
水温	℃	19.0	19.1	19.6	19.2	20.3	20.1	20.0	20.0	19.9	19.8	19.8	20.7	20.7	20.2	21.0	21.5	20.7	21.3	22.3	20.9	21.4	22.4	22.8	23.4	20.8	21.6	22.1	22.1	22.4	22.4	22.8	23.4	19.0	21.0			
電気伝導率	mS/m	6.9	6.7	6.5	6.8	6.9	6.7	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.0	5.7	5.8	5.8	6.1	6.4	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	5.7	6.6		

検 査 項 目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4		0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4		7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	21.9	23.2	22.6	23.6	24.5	25.1	22.6	22.4	25.1	23.0	23.7	23.9	24.2	23.6	23.8	25.0	25.0	24.9	24.3	24.4	23.9	24.7	24.0	24.0	24.2	24.1	24.0	24.1	24.0	23.9	24.0		25.1	21.9	23.9	
電気伝導率	mS/m	7.0	6.6	6.2	6.0	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.9	6.7	6.8	6.9	7.0	6.8	7.1	7.1	6.7	6.6	6.5	6.3	6.1	6.1	5.9		7.1	5.9	6.5		

検査項目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下		
水温	℃	24.2	24.3	23.8	24.1	24.6	24.9	25.9	26.5	26.3	27.0	26.5	26.3	25.9	25.2	26.0	26.2	25.5	25.6	25.5	26.3	25.8	26.2	27.0	27.3	27.8	28.0	27.5	27.9	29.2	28.6	29.1	29.2	23.8	26.3		
電気伝導率	mS/m	5.9	5.9	5.9	6.1	6.2	6.4	6.3	6.0	5.9	5.8	5.8	6.0	5.8	6.3	5.9	5.9	5.7	5.7	5.8	6.0	5.9	5.7	5.6	5.7	5.8	5.9	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.4	5.6	6.0		

検 査 項 目	単 位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水管基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3		0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3		7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下	
水温	℃	29.8	30.6	29.2	30.1	30.0	30.0	31.2	30.8	31.2	30.4	31.3	31.6	30.9	31.4	31.0	31.8	30.9	32.1	32.4	32.0	31.3	31.0	30.5	30.6	30.5	30.5	29.8	29.3	29.0	28.6	28.6		32.4	28.6	30.7		
電気伝導率	mS/m	6.2	6.3	6.2	6.3	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.3	7.6	7.7	7.6	7.2	7.0	6.8		7.7	6.2	6.9		

検 査 項 目	単 位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水管基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.5	7.3	5.8以上8.6以下	
水温	℃	28.3	28.7	28.5	28.6	27.6	27.8	28.5	28.2	28.8	28.5	29.4	30.0	29.9	30.5	29.8	29.3	29.1	29.5	30.5	30.5	30.3	30.8	29.6	28.3	28.5	28.2	28.5	28.8	27.8	28.1	28.1	30.8	27.6	29.0			
電気伝導率	mS/m	6.5	6.6	6.8	6.7	6.6	6.4	6.3	6.6	6.0	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.1	7.3	7.2	7.0	6.8	6.9	7.0	7.0	6.8	6.3	6.1	6.1	6.8	8.5	6.0	6.8			

検 査 項 目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	最大値	最小値	平均値	水質基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)		
色		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下		
濁り		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下		
pH値		7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	5.8以上 8.6以下
水温	℃	27.9	27.5	28.1	27.1	28.8	28.4	28.8	28.6	28.6	28.9	28.9	29.0	29.2	29.7	28.8	28.4	28.3	28.4	29.7	29.1	29.4	28.9	28.2	28.0	29.3	28.5	27.8	28.1	27.6	28.0	27.1	28.9	28.1	27.1	28.9	
電気伝導率	mS/m	11.9	11.5	11.7	10.7	10.5	9.9	11.1	11.7	11.7	11.6	11.7	11.7	11.0	11.7	11.5	11.8	11.7	11.6	11.1	11.1	11.8	11.9	11.7	11.3	10.6	11.5	11.7	11.6	11.6	11.7	11.9	9.9	11.4	11.4		

高蔵寺高区配水区 ネオポリス1号公園

検 査 項 目	単 位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30		最大値	最小値	平均値	水質基準			
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4		0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)			
色		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下				
水温	℃	15.4	16.7	16.1	16.5	15.9	16.4	17.3	17.3	17.1	17.1	17.4	18.0	18.3	18.8	19.3	19.2	19.7	19.9	19.4	19.7	20.1	20.0	19.7	19.5	19.8	19.8	19.8	20.2	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	
電気伝導率	mS/m	9.4	9.7	10.4	10.0	9.6	9.4	9.4	10.6	9.9	9.9	9.5	10.1	9.2	8.8	10.7	10.0	10.4	10.1	10.0	9.8	10.2	10.8	10.7	10.9	10.5	9.8	10.0	9.4	11.0	10.7		11.0	8.8	10.0				

検 査 項 目	単 位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)		
色		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下		
水温	℃	19.1	18.9	19.2	18.9	20.0	19.9	20.0	20.1	19.7	20.1	20.2	20.4	20.5	20.3	20.5	20.4	19.9	20.2	20.6	20.9	20.5	21.1	21.3	21.6	20.5	22.0	21.9	22.2	22.1	22.1	22.1	21.9	22.2	18.9	20.5		
電気伝導率	mS/m	6.7	6.6	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.6	6.8	7.0	6.9	6.7	6.6	6.6	6.0	5.4	5.4	5.8	6.2	6.5	6.6	6.6	6.6	6.4	6.6	6.7	6.9	7.1	7.3	6.8	7.3	5.4	6.6			

検 査 項 目	単 位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準		
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)		
色		異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下	
水温	℃	23.0	21.6	21.9	21.9	21.7	22.0	22.8	22.8	23.3	23.1	23.2	23.3	23.7	24.1	24.5	25.6	25.2	24.9	24.9	24.6	24.3	24.8	24.2	23.9	24.4	24.1	24.1	24.1	24.2	24.4	24.3	25.6	21.6	23.7			
電気伝導率	mS/m	6.4	6.2	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	6.2	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.7	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9	6.4	6.7	6.1	6.1	5.9	5.9	5.9	7.1	5.8	6.4				

検 査 項 目	単 位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
色		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3	7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下		
水温	℃	24.5	24.0	24.0	24.3	24.5	24.8	26.3	25.5	26.2	26.6	26.6	25.8	25.7	25.7	25.9	25.5	25.5	25.3	25.6	25.8	26.2	26.3	26.8	26.9	27.6	27.8	27.4	28.1	28.3	28.4	28.8	28.8	24.0	26.2		
電気伝導率	mS/m	5.9	5.8	6.0	6.3	6.3	6.2	6.0	5.8	5.8	5.9	5.9	6.1	5.9	6.3	5.6	5.6	5.6	5.7	6.0	5.9	5.9	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.0	6.1	6.2	6.3	5.6	5.9		

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)	
色		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下	
水温	℃	29.1	29.5	29.3	30.0	29.9	30.4	30.1	30.3	30.0	30.5	30.6	30.7	31.0	31.3	31.3	31.2	31.1	31.5	31.3	31.3	30.3	31.0	30.7	30.2	30.5	30.5	29.6	29.8	29.6	29.1	28.6	31.5	28.6	30.3		
電気伝導率	mS/m	6.3	6.3	6.2	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.5	6.4	6.5	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.7	7.6	7.2	6.8	6.6	6.4	7.7	6.2	6.9			

検 査 項 目	単 位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)		
色		異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁り		異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8以下-8.6以下		
水温	℃	28.0	28.3	27.8	27.6	27.5	27.7	28.2	28.3	28.8	28.8	28.6	29.2	29.1	29.2	29.2	29.4	29.7	29.4	29.3	30.4	29.3	29.1	29.1	29.1	28.9	28.7	28.4	27.8	27.8	27.7	30.4	27.4	28.7			
溶解酸素量	mg/L	6.3	6.6	6.4	6.4	6.3	6.2	6.0	6.1	6.3	6.8	6.6	6.8	7.0	6.9	7.0	6.7	6.8	7.0	7.4	7.2	7.0	6.8	6.5	6.5	6.5	6.3	6.5	5.9	6.1	6.1	7.4	5.9	6.8			

高蔵寺高区配水区 水道施設ドレン管(押沢台4)

檢 查 項 目	單 位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	最大值	最小值	平均值	水質基準
溶解性固形量	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以下)
色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水温	℃	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5
水質		15.1	15.7	15.9	16.7	16.2	16.5	16.5	16.8	16.9	17.2	17.4	17.8	18.2	18.3	18.6	18.9	19.2	19.6	19.4	20.0	19.9	20.3	19.8	20.0	20.2	20.2	20.3	20.6	20.9	20.7	20.9	15.1	18.5	18.5
電気伝導率	mS/m	5.9	5.7	6.6	6.6	6.6	6.3	6.5	6.3	5.9	5.8	6.5	6.4	6.4	6.6	6.2	6.2	6.5	6.7	6.8	7.5	7.4	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	7.2	7.4	7.0	6.9	7.5	5.7	6.6	6.6

検 査 項 目	単 位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
溶解酸素飽和率	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	5.8以下7.8以下
水温	℃	21.0	20.9	20.8	20.6	22.0	21.7	22.4	22.1	21.7	22.4	22.2	22.1	22.3	21.9	22.2	22.8	22.3	22.3	22.8	22.9	23.0	23.2	23.4	23.0	24.0	23.1	24.0	23.6	23.8	23.9	24.0	20.6	22.4	22.4	20.6	22.4
溶酸素速率	mg/m	6.7	6.7	6.8	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.7	7.1	7.1	7.1	6.8	7.1	7.0	6.0	6.3	5.6	6.1	6.2	6.6	6.5	6.7	6.6	6.5	6.5	6.8	6.8	6.9	7.1	7.3	6.9	7.3	5.6	6.7	

検 査 項 目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	最大値	最小値	平均値	水質基準	
溶解酸素飽和率	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色		異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常
濁		異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常
pH値		7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	
水温	℃	24.3	23.8	24.0	24.1	23.9	24.1	24.7	24.8	25.1	25.2	25.2	25.7	25.8	26.2	26.0	27.2	26.9	28.6	26.4	26.2	26.0	26.3	25.3	25.3	25.7	25.8	25.1	25.8	25.9	25.5	27.3	23.8	25.5	5.0℃以上26.0℃以下	
溶酸素飽和率	mg/m	6.8	6.6	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.2	6.4	6.3	6.5	6.5	6.7	6.6	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	6.4	6.6	6.4	6.2	6.0	6.1	6.1	7.2	5.9	6.5	

检测项目	单位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大值	最小值	平均值	水质基准	
溶解氧浓度	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度		≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200
pH值		7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	
水温	℃	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.5	27.8	27.8	28.1	28.5	28.5	27.6	27.8	27.5	27.7	27.2	27.8	27.5	27.4	27.6	28.8	28.4	28.9	28.9	29.7	29.5	29.4	29.9	30.1	30.6	30.4	30.6	29.7	28.0	5.5以下(含)以下	
电导率	μS/cm	6.1	5.8	6.0	6.3	6.3	6.4	6.4	5.8	5.9	5.9	6.0	6.2	6.1	6.4	6.4	5.7	5.9	6.3	5.8	6.2	6.1	6.1	6.5	5.8	5.9	6.0	6.1	6.5	6.5	6.3	6.4	6.4	6.5	3.7	6.1	

検査項目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
溶解酸素飽和率	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	℃	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
水温	℃	30.5	30.2	30.7	31.0	31.6	31.8	32.2	32.4	32.2	32.2	32.3	32.1	32.2	32.6	33.1	32.9	33.1	32.9	32.5	31.9	33.1	32.9	32.3	32.2	32.4	32.1	30.5	32.1	33.4	30.4	29.2	33.1	29.7	31.9	31.9	
導電率	mS/cm	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.5	7.3	7.2	7.5	7.8	7.9	7.8	7.7	7.0	6.9	6.8	7.9	6.5	7.1	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	最大値	最小値	平均値	水質基準	
溶解酸素濃率	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)	
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6		
水温	℃	29.7	29.6	29.6	29.7	29.2	29.2	29.6	29.8	29.8	30.0	30.0	31.0	31.3	31.1	31.0	31.0	31.0	31.0	31.3	31.9	31.7	31.3	31.8	30.6	30.6	31.1	31.2	30.8	29.7	29.6	29.7	31.9	30.9	30.1	5.0℃以上30℃以下
溶酸素飽和率	mS/m	6.6	6.7	6.8	6.8	6.4	6.2	6.4	6.3	6.7	6.5	6.7	7.1	7.0	7.2	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.4	7.2	7.3	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	6.2	6.4	6.6	6.9	6.8	6.8	

高藏寺高区配水区 中央台201棟

检测项目	单位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	最大值	最小值	平均值	水质基准
溶解性总硬度	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.1mg/L(1/L)
总磷	mg/L	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02
总氮	mg/L	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02
氨氮	mg/L	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02	≤0.02
pH值		7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8~9.2(25℃以下)
水温	℃	11.9	11.7	12.5	13.2	12.8	13.0	13.2	13.7	14.1	13.3	13.8	13.4	14.3	14.1	14.6	15.4	15.4	15.4	15.2	15.7	16.1	16.2	16.2	16.2	16.2	15.9	16.2	16.4	16.4	16.8	17.1	17.1	11.7	14.7
电导率	mS/m	5.8	5.8	6.2	6.2	6.3	6.5	6.6	6.6	6.9	6.1	6.4	6.5	6.4	6.1	6.1	6.7	6.7	7.1	7.2	7.3	7.2	7.0	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.0	6.9	7.3	5.6	6.6	

検 査 項 目	単位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
溶解酸素飽和率	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)	
臭		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	℃	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	5.85以上8.4以下	
水温	℃	17.0	16.8	16.7	17.1	18.1	18.0	18.0	17.7	17.1	17.2	17.7	17.9	18.0	17.4	17.4	17.7	17.7	17.7	18.0	18.1	18.1	18.4	18.4	18.2	18.6	19.4	19.7	19.9	19.6	19.4	19.2	19.9	16.7	18.1	18.1	
電気伝導率	mS/m	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	5.7	5.4	5.5	5.8	6.2	6.4	6.8	6.7	6.5	6.3	6.7	6.7	6.9	7.1	7.1	6.7	7.1	6.4	6.6		

検 査 項 目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	最大値	最小値	平均値	水質基準			
溶解酸素飽和率	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	5.85以下以上	
水温	℃	19.1	19.2	19.5	18.9	18.9	19.3	19.4	19.9	20.2	20.1	20.4	20.8	21.8	21.3	21.8	22.5	22.0	21.8	21.8	22.0	21.4	21.8	21.5	21.5	21.5	21.5	21.3	21.8	21.8	21.8	21.9	21.8	22.5	18.7	20.9		
電気伝導率	mS/cm	6.7	6.5	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	6.2	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.7	6.4	6.3	6.1	6.4	5.8	5.9	5.8	7.1	5.8	6.4			

検 査 項 目	単位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大値	最小値	平均值	水質基準
游離残留塩素率	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)	
色		観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察
臭		観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察
臭		観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3
水温	℃	22.1	21.9	21.9	22.1	21.8	22.6	24.0	23.0	23.5	23.6	23.9	23.3	22.9	22.8	22.9	22.8	22.8	23.2	22.9	23.2	23.3	23.7	23.9	24.4	24.8	24.9	25.1	25.3	25.3	25.5	25.6	25.6	21.8	23.5	
電気伝導率	mS/m	5.9	5.9	5.7	6.0	6.2	6.1	6.0	5.8	6.0	5.9	6.1	6.1	5.8	6.1	5.4	5.7	6.8	5.8	6.0	5.9	5.7	5.5	5.7	5.8	5.9	6.1	6.1	6.0	6.0	6.2	6.8	5.4	5.9		

検 査 項 目	単 位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	(0.1mg/L以上)	
色	mg/L	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭	mg/L	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	25.9	26.0	26.3	26.4	26.4	26.6	27.0	27.1	27.2	27.2	27.3	27.3	27.4	27.6	27.6	27.6	27.8	28.0	27.9	27.6	27.3	27.3	27.2	27.8	27.5	27.3	27.0	27.0	26.1	25.8	25.7	28.0	25.7	27.0		
電気伝導率	mS/m	6.4	6.3	6.3	6.3	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.7	7.7	7.8	7.6	7.2	6.8	6.8	6.8	7.8	6.3	7.0		

檢 查 項 目	單 位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	最大值	最小值	平均值	水質基準
游離殘留氯率	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
濁度	NTU	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値
臭い	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値	異常な値
pH値	℃	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
水温	℃	25.1	25.1	25.1	24.8	24.8	25.3	25.3	25.5	25.9	26.0	26.2	26.3	26.6	26.5	26.6	26.6	26.5	26.8	26.9	26.7	26.4	26.6	25.4	25.4	25.0	25.0	24.9	24.7	24.7	24.2	26.9	24.2	25.7	5.8以上(除却正)
電気伝導率	mS/m	6.6	6.7	6.7	6.3	6.4	6.2	6.1	6.2	6.4	6.5	6.6	6.8	7.0	7.1	7.2	6.8	6.5	7.1	7.5	7.4	7.1	7.0	6.8	6.9	6.9	7.1	7.0	6.2	6.1	6.3	6.4	7.5	6.1	6.7

高蔵寺中区配水区 藤山台407棟

検 査 項 目	単 位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	最大値	最小値	平均値	水質基準	
溶解酸素飽和率	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度	mg/L	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	
臭	mg/L	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	
pH値	mg/L	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	
pH値	°C	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	
水温	°C	13.1	13.0	13.3	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	14.3	14.5	14.7	14.5	14.8	15.4	15.1	15.4	15.9	16.2	16.5	16.6	16.4	16.5	17.1	17.3	17.3	17.4	17.2	17.4	17.5	17.6	18.0	18.2	18.3	18.0
電気伝導率	mS/m	6.5	6.2	5.8	6.1	5.9	6.2	6.4	6.0	5.9	6.1	5.8	6.1	6.4	6.3	6.1	6.1	6.1	6.3	6.4	6.1	6.3	6.4	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	7.1	7.2	6.9	6.8	6.8	7.2	5.8	6.4

检 查 项 目	单 位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大值	最小值	平均值	水质标准	
溶解氧浓度	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)	
色		黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	
臭		臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭	臭
浊度		黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	
pH值	°C	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	5.0~9.0	
水温	°C	18.2	17.2	18.2	18.0	19.1	19.0	19.1	18.9	18.3	18.7	18.3	19.1	18.9	18.9	19.1	19.2	19.2	19.3	19.8	19.6	19.8	20.0	20.3	20.7	20.2	20.2	21.0	21.2	20.7	20.8	20.7	21.2	17.7	19.5		
流速	m/s	6.9	6.2	6.5	6.8	6.9	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.8	6.9	6.6	7.0	6.8	6.4	6.5	5.7	5.7	5.7	5.9	6.1	6.2	6.4	6.6	6.5	6.3	6.5	6.7	6.8	6.8	7.0	5.7	6.5		

检 查 项 目	单位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	最大值	最小值	平均值	水质标准		
溶解氧饱和度	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	(0.1~1.1)以下	
色		常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清
浊度		常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清	常清
pH值		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	5.0~9.0以下	
水温	℃	20.6	20.8	20.8	20.8	20.9	21.1	21.2	21.9	22.2	22.3	22.3	22.3	22.6	23.4	23.2	23.2	23.5	23.3	23.1	23.6	23.2	23.3	23.4	23.4	23.8	23.5	23.4	23.6	24.0	23.9	24.0	20.6	22.6	21.9	21.8~24.0以下	
溶解氧速率	mS/m	6.8	6.7	6.1	5.9	5.7	5.7	5.9	6.1	5.9	6.1	6.1	6.4	6.4	6.6	6.8	6.6	6.5	6.6	6.7	6.8	7.1	7.1	6.5	6.4	6.4	6.1	6.1	6.1	5.9	5.9	5.9	5.7	6.3	6.3	6.3	

检测项目	单位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	最大值	最小值	平均值	水质基准
溶解氧饱和度	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)
色		≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.4	≤0.5	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.5	≤0.4	≤0.4	≤0.5	≤0.4	≤0.5	≤0.4	≤0.4	≤0.4
臭		≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.4	≤0.5	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.5	≤0.4	≤0.4	≤0.5	≤0.4	≤0.5	≤0.4	≤0.4	≤0.4
浊度		≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.4	≤0.5	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.4	≤0.5	≤0.4	≤0.4	≤0.5	≤0.4	≤0.5	≤0.4	≤0.4	≤0.4
pH值		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	5.65~8.65以下	
水温	℃	24.0	24.2	24.0	24.1	24.1	24.6	25.8	25.7	26.1	25.9	25.9	25.4	25.2	25.3	25.4	25.4	25.2	25.7	25.8	25.8	25.8	25.9	26.3	26.5	26.5	27.1	26.9	27.2	27.2	27.5	27.4	27.5	27.5	24.0	25.8
氨氮在速率	mg/m	5.8	5.7	5.7	5.7	5.9	6.0	6.3	6.4	5.8	5.9	5.6	5.4	5.8	5.8	6.3	5.9	5.8	5.6	5.6	5.6	6.0	6.1	6.1	5.4	6.3	5.6	5.7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	5.4	5.9	

検 査 項 目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水质基準		
溶解性固形分	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
水温	℃	27.8	27.9	28.6	28.8	29.0	28.9	29.1	29.3	29.6	29.7	29.6	29.6	29.6	30.0	30.1	30.0	30.1	30.1	30.0	29.8	29.8	29.4	29.5	29.9	29.6	28.8	28.7	28.9	28.7	27.7	27.8	28.1	28.0	27.7	28.3	28.3	28.0
溶存酸素量	mO/m	6.1	6.2	6.1	6.2	6.4	6.4	6.3	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.6	7.8	7.5	7.1	6.9	6.8	7.5	6.1	6.7	7.0	

検査項目	単位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	最大値	最小値	平均値	水質基準		
溶解酸素濃度	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	5.0以上8.0以下	
水温	℃	28.2	28.0	27.8	27.4	27.4	27.4	27.7	27.8	27.9	28.1	28.3	28.2	28.3	28.1	28.1	28.7	28.7	28.6	28.7	28.9	28.9	29.1	28.0	28.4	27.9	27.6	27.2	27.3	27.4	26.7	26.7	26.7	26.7	28.1	26.7	28.1
溶酸素濃率	mg/L	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.2	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.5	6.7	6.5	6.9	6.8	6.5	6.7	7.0	7.1	6.8	6.3	6.1	5.7	5.8	6.8	6.3	6.5	6.2	6.2	6.1	6.0	6.5	6.1	

檢 查 項 目	單位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	最大値	最小値	平均値	水質基準 (0.1mg/L以下)	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水温	℃	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
水圧	MPa	12.7	13.0	13.5	14.1	14.3	14.3	15.4	14.8	15.0	14.9	15.5	15.0	16.2	15.1	16.0	16.5	16.6	16.8	16.9	16.3	17.4	17.4	17.1	17.8	17.5	17.6	17.8	18.0	17.7	18.8	17.9	18.8	17.2	16.1	5.8以上8.6以下
電気伝導率	mS/m	6.5	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.0	6.0	5.9	6.3	6.4	6.5	6.2	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.1	7.1	7.1	7.4	5.9	6.6	

検 査 項 目	単 位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	最大値	最小値	平均値	水質基準
遊離残塩当量	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	(0.1mg/L以下)
色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭い	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.6	21.4	21.2	21.5	20.7	21.4	21.7	23.1	23.2	22.9	22.8	23.4	23.8	24.3	23.7	24.2	24.1	24.3	24.3	23.7	23.2	24.4	23.7	23.9	24.4	23.8	24.0	24.0	24.4	23.4	24.4	20.7	23.3	
電気伝導率	mS/m	6.7	6.5	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	6.1	6.3	6.3	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	6.7	7.0	6.5	6.4	6.5	6.0	5.9	6.3	7.1	5.9	6.5

検 査 項 目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準
溶解性固態率	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
硝酸根濃度	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
亜硝酸根濃度	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
氨素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
pH調整		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
水温	℃	27.9	28.1	28.4	28.2	28.2	28.5	28.4	28.6	28.8	29.1	29.4	29.1	29.6	29.3	30.1	30.3	30.7	30.1	31.0	29.5	29.4	30.1	29.9	30.5	30.0	30.0	30.0	29.4	28.5	28.6	28.2	27.8	28.0	27.8	28.1
電解伝導率	mS/m	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.1	7.3	7.4	7.3

検 査 項 目	単 位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	最大値	最小値	平均値	水質基準
溶解性鉛濃度	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)
臭		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH値		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
水温	℃	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5
水圧	℃	13.3	13.6	13.9	14.6	14.4	14.6	14.9	15.1	15.2	15.6	15.7	16.8	16.2	16.7	16.9	17.0	17.7	17.7	17.7	17.6	17.8	18.1	18.5	18.3	18.1	18.3	18.6	18.8	18.7	19.0	19.1	19.1	19.1	19.1
電気伝導率	mS/m	6.4	6.1	5.8	5.9	6.0	6.4	6.6	6.8	5.8	5.7	5.9	6.2	6.6	6.4	6.2	6.2	6.2	6.4	6.6	7.2	7.2	6.9	6.8	6.7	6.9	7.1	7.3	7.4	7.0	6.9	6.9	7.4	7.7	6.5

検 査 項 目	単 位	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
鉍類残留濃度	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5(1mg/L以上)	
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭い		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
pH調整		7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	5.8以下、8.5以上	
水温	℃	19.1	19.1	19.2	19.3	20.0	20.0	20.1	20.4	19.5	19.8	20.5	20.4	20.1	20.5	20.5	20.4	20.4	20.3	19.9	20.2	20.5	20.6	21.1	21.1	20.7	21.1	21.3	21.7	21.3	22.1	22.1	22.1	19.1	20.4		
電気伝導率	mS/m	6.9	6.9	6.7	7.3	7.1	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	7.0	7.0	6.7	6.6	6.5	6.3	5.6	5.7	5.8	6.2	6.4	6.4	6.6	6.7	6.6	6.5	6.7	6.9	7.0	6.9	7.1	5.6	6.6	6.6		

檢 查 項 目	單位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	最大值	最小值	平均值	水質基準	
溶解氧飽和率	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	(≥0.1mg/L以上)			
色	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	
臭	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	
臭	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	觀察	
pH值	°C	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
水溫	°C	22.2	22.0	21.7	22.4	22.3	22.8	23.3	23.2	23.5	23.8	23.9	24.0	24.2	24.6	24.9	25.6	25.2	24.8	25.2	24.9	24.2	24.8	24.6	24.8	24.8	24.7	24.8	24.6	24.8	24.8	25.5	24.8	25.6	21.7	24.1
電氣伝導率	mS/m	6.9	6.7	6.0	6.0	6.0	5.8	5.8	5.9	6.2	6.3	6.1	6.3	6.4	6.6	6.6	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.2	7.3	7.3	7.3	6.6	6.5	6.3	6.2	6.3	6.1	7.3	5.8	6.5

檢 查 項 目	單位	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	最大值	最小值	平均値	水質基準		
溶解性固形物	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
色	度	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21
臭	指數	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21	≤21
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.9	7.6	7.6	7.6	7.5	7.9	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	5.8以上8.5以下
水溫	℃	25.0	25.2	25.2	25.4	25.6	25.4	26.4	26.8	26.5	27.2	27.0	26.5	26.6	26.5	26.9	26.3	26.2	26.6	26.7	26.9	26.9	27.5	27.9	27.5	28.5	28.3	28.5	28.6	29.1	28.5	29.3	29.3	29.0	27.0	27.0	
電氣伝導率	mS/m	6.0	5.9	5.9	6.1	6.3	6.6	6.3	6.0	6.0	5.8	5.9	6.0	6.0	6.6	6.0	6.6	5.8	5.8	5.9	6.2	5.9	5.8	5.7	5.8	5.9	6.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.3	6.6	6.7	6.1	6.1	

検 査 項 目	単位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	(0.05以上1以下)
色	単位	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色	無異色
臭	単位	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭
臭い	単位	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭	無異臭
pH値	℃	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
水温	℃	29.5	29.7	30.0	29.9	30.4	30.4	30.9	30.8	31.0	31.0	31.0	30.7	31.1	31.3	31.5	31.3	31.6	31.4	31.2	30.9	31.2	31.1	30.9	30.8	30.7	30.7	29.5	30.3	29.6	29.2	29.0	31.6	29.0	30.6		
電気伝導率	mS/m	6.3	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.7	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.7	7.8	7.9	7.3	7.1	7.0	7.9	6.3	7.0	

検 査 項 目	単 位	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30		最大値	最小値	平均値	水質基準	
溶解性固形物濃度	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	(0.1mg/L以上)		
色	標準Pt-Co比色法	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭	標準臭気検出器	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭い	標準臭気検出器	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	5.8以下・8.5以上		
水温	℃	28.8	28.9	28.4	28.7	28.5	28.1	28.3	28.6	28.5	28.9	29.0	29.4	29.4	29.3	29.6	29.3	29.5	29.7	29.4	29.5	30.2	29.6	29.8	29.1	29.1	29.0	28.8	28.4	28.5	28.3	28.1	30.2	28.1	29.0		
電気伝導率	mS/m	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.4	6.7	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	6.7	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.7	7.0	7.3	7.1	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.7	6.3	6.3	6.4	7.3	6.2	6.7	

检 查 项 目	单 位	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	最大值	最小值	平均值	水质基准	
溶解性残留物	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	14.1	14.2	14.5	15.2	14.8	15.1	15.4	15.7	15.3	15.9	15.8	16.4	16.2	16.3	17.1	17.3	17.8	17.9	17.8	18.1	17.8	18.4	18.3	18.4	18.5	18.4	18.2	18.8	19.3	19.2	19.3	14.1	16.9		
電気伝導率	mS/m	6.6	6.1	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.2	5.8	5.9	6.0	6.4	6.6	6.5	6.3	6.3	6.8	6.6	6.8	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.4	6.9	7.2	7.4	5.8	6.6		

検 査 項 目	単位	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30		最大値	最小値	平均値	水質基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	(0.1mg/L以上)	
色度		異常なし	異常なし	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下		
濁度		異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下		
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	5.8以上8.6以下
水温	℃	22.0	21.7	22.2	22.2	22.6	22.4	22.8	22.7	23.0	23.7	23.7	23.7	23.8	24.2	24.1	24.6	25.0	24.7	24.4	24.3	24.1	24.1	24.0	24.3	24.4	24.2	24.5	24.1	24.3	24.0	25.0	21.7	23.7			
電気伝導率	mS/cm	7.0	6.7	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	7.1	6.8	7.3	7.4	6.5	6.7	6.5	6.4	6.2	6.2	6.0	7.4	6.0	6.5			

檢 査 項 目	単 位	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	最大値	最小値	平均値	水管基準	
遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	(0.1mg/L以上)
色度		<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	異常なし	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下	
濁度		<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	異常なし	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	5.8以上8.6以下	
水温	℃	28.7	28.7	29.8	29.8	29.7	30.1	30.4	30.5	30.4	30.5	30.8	30.9	30.9	31.3	31.2	31.0	31.1	31.3	30.8	30.9	30.5	31.3	30.5	31.1	30.9	30.2	29.3	29.9	29.9	29.6	28.6	31.3	28.6	30.3		
溶存酸素量	mS/cm	6.3	6.4	6.3	6.4	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	6.9	7.9	6.3	7.0		

※毎日検査委託について	
検査区分	検査機関
	令和6年4月～令和6年9月…株式会社ウオーターエージェンシー
平日	前浪公園、緑が丘西児童遊園、神屋公園、水道施設ドレン管(押沢台4)、中央台201棟、藤山台407棟、新池公園、水道施設ドレン管(藤山台)
休日	岩野公園、道風公園、糸田公園、前浪公園、水道施設ドレン管(玉野町)、緑が丘西児童遊園、廻間町向地区ポケットパーク、神屋公園、春日園ふれあいちびっこ広場、樺ヶ丘第3児童遊園、地蔵ヶ池公園、ネオポリス1号公園、水道施設ドレン管(押沢台4)、中央台201棟、藤山台407棟、新池公園、水道施設ドレン管(藤山台)、宮下児童遊園

検査区分	検査機関	令和6年4月～令和6年9月…株式会社ウオーターエージェンシー
平日		前浪公園、緑が丘西児童遊園、神屋公園、水道施設ドレン管(押沢台4)、中央台201棟、藤山台407棟、新池公園、水道施設ドレン管(藤山台)
休日		岩野公園、道風公園、糸田公園、前浪公園、水道施設ドレン管(玉野町)、緑が丘西児童遊園、廻間町向地区ポケットパーク、神屋公園、春日園ふれあいびびこ広場、榎ヶ丘第3児童遊園、地藏ヶ池公園、ネオポリス1号公園、水道施設ドレン管(押沢台4)、中央台201棟、藤山台407棟、新池公園、水道施設ドレン管(藤山台)、宮下児童遊園

イ 月ごとの検査
(ア)

給水栓
採水場所
岩野町(桃山No.1配水区)

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2	大腸菌	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4	本鉛及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	銅及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.44	0.32	0.45	0.43	0.32	0.47	0.32	0.43	1.0mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ボク素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14	四塩化砒素	mg/L		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16	1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	0.06	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.007		0.004		0.007	0.004	0.006	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.004	0.004	0.004	0.004	0.03mg/L以下
	25	ジプロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.001		0.002	0.001	0.002	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L		0.012		0.007		0.012	0.007	0.010	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.005	0.005	0.005	0.005	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003		0.002		0.003	0.002	0.003	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
目	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			0.01		0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			13			13	13	13	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物質イオン	mg/L	10	11	11	11	11	12	10	11	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			25			24	25	25	300mg/L以下
	40	蒸発残留物	mg/L			86			81	86	81	500mg/L以下
目	42	ジエチルベンゼン	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		0.002			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	45	フェノール類	mg/L					<0.0005	0.002	0.002	0.002	0.02mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	47	pH値	度	6.9	6.8	7.0	6.8	7.0	7.1	6.8	6.9	5.8以上7.8以下
	48	臭気	度	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	49	色度	度	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	透明度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	6	ブタジエン(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	7	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	8	四水クロラール	mg/L			0.002			0.002	0.002	0.002	0.02mg/L以下(暫定)
	9	農薬類 ※1	mg/L		<1				<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	10	残留農薬	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
水質管理目標設定項目	11	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			25			24	25	25	10mg/L以上100mg/L以下
	12	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	13	遊離炭酸	mg/L		5				5	5	5	20mg/L以下
	14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	15	メチルエーテルブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	16	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.1				1.1	1.1	1.1	3mg/L以下
	17	臭気強度(TON)	度		<1				<1	<1	<1	3以下
	18	蒸発残留物	mg/L			86			81	86	81	30mg/L以上200mg/L以下
	19	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	20	pH値	度	6.9	6.8	7.0	6.8	7.0	7.1	6.8	6.9	7.5程度
要検討項目	21	腐食性(ラングリア指数)				-2.1			-1.9	-1.9	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける
	22	従属栄養細菌	個/mL		0				0	0	0	2,000 個/mL以下(暫定)
	23	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	24	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			0.01		0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	25	ペルフルオロオクタノール酸(PFOA)及びペルフルオロオクタノール酸(PFOA) ※2	mg/L		0.000009			0.000009	0.000009	0.000009	0.000009	PFOA及びPFOAの和として0.000005mg/L以下
	26	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	27	キシレン	mg/L		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
	28	大腸菌群	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	
	29	遊離残留農薬	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	
	30	本底	度	16.6	19.5	21.5	23.5	28.8	27.3	28.8	16.6	23.0
	31	電気伝導率	mS/cm	10.5	11.6	11.6	11.6	12.2	12.7	12.7	10.5	11.5
	32	アルカリ度	mg/L			35			35	35	35	

※1 実施した検査項目での評価

※2 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
松河戸町(桃山No.2配水区)

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
			個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
水	1 一般細菌	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	2 大腸菌	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	0.003mg/L以下
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0005mg/L以下
	4 本鉛及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 銅及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.04mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.25	0.28	0.26	0.19	0.32	0.32	0.19	0.27	1.0mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
質	14 四塩化砒素	mg/L	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.06	<0.06	0.11	0.08	0.11	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L		0.010		0.008			0.010	0.008	0.009	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.004		0.004	0.004	0.004	0.03mg/L以下
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L		0.001		<0.001			0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基	27 総トリハロメタン	mg/L		0.015		0.011			0.015	0.011	0.013	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.009		0.009	0.007	0.008	0.03mg/L以下
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004		0.003			0.004	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			7			7	7	7	7	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	6	7	6	7	6	7	7	6	7	200mg/L以下
目	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			22	7		19	22	19	21	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L			40			55	55	40	48	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下
	46 pH値	度	6.9	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	6.9	7.2	5.8以上7.8以下
	47 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	48 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	49 色度	度	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	50 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	51 透明度	度										
水質管理目標設定項目	1 アジチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 クエン酸及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニンゲル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	4 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5 トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	7 ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	8 臭水クロラール	mg/L			0.004				0.004	0.004	0.004	0.02mg/L以下(暫定)
	9 農薬類 ※1			<1					<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	10 残留塩素	mg/L	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	1mg/L以下
	11 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			22			19	22	19	21	10mg/L以上100mg/L以下
	12 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	13 遊離亜鉛	mg/L		2					2	2	2	20mg/L以下
要検討項目	14 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	15 メチルパーブチルエーテル	mg/L	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	16 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.4					1.4	1.4	1.4	3mg/L以下
	17 臭気強度(TON)			<1					<1	<1	<1	3以下
	18 蒸発残留物	mg/L			40			55	55	40	48	30mg/L以上200mg/L以下
	19 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	20 pH値		6.9	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	6.9	7.2	7.5程度
	21 腐食性(ラングリア指数)				-2.2			-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	-1程度以上、極力0に近づける
	22 従属栄養細菌	個/mL		0					0	0	0	2,000 個/mL以下(暫定)
	23 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	24 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	25 ヘルフルオロオキシド酸(PFOS)及びヘルフルオロオキシド酸(PFOA) ※2	mg/L		<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下
	26 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	27 キシリレン	mg/L		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値	大腸菌群	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	
	遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	
	水温	℃	19.0	20.8	24.9	26.2	30.9	29.0	30.9	19.0	25.1	
	溶存酸素率	mg/L	6.9	9.0	7.9	7.9	8.3	8.7	8.0	6.9	8.0	
	アルカリ度	mg/L			21			20		21		

※1 実施した検査項目での評価
※2 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所 勝川町(知多配水区)		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアニ	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.61	0.54	0.71	0.40	0.41	0.79	0.79	0.40	0.58	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 ジメチルシクロエチレン及び1,4-ジメチルシクロヘキセン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 シクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基	21 亜硫酸	mg/L	0.06	0.07	0.08	0.07	0.11	0.10	0.11	0.06	0.08	0.08mg/L以下
	22 クロロホルム	mg/L		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002mg/L以下
	23 ジクロロホルム	mg/L		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003		<0.003	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003mg/L以下
	25 ジクロロクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002mg/L以下
	27 トリクロロメタン	mg/L		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002mg/L以下
	28 臭素酸	mg/L		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002mg/L以下
	29 フッ素化合物	mg/L		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001mg/L以下
	30 臭素酸	mg/L		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002mg/L以下
準	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜硝酸及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.01mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			13			15	15	13	14	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	6	7	7	7	6	7	7	6	7	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19	19	19	19	19	19	19	19	19	300mg/L以下
	40 薬害残留物	mg/L			110			130	130	110	120	500mg/L以下
目	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42 ジェオグリス	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 シメチリンホルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L										0.00001mg/L以下
	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.003			0.002		0.003	0.002	0.003	0.02mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	3mg/L以下
	47 pH値		7.0	6.7	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	6.7	7.0	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	4 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5 トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	7 ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	8 樹木クロール	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	9 農薬類				3			5	5	3	3	検出値と目標値の比の和として1以下
	10 除草剤				3			5	5	3	3	1mg/L以下
	11 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10mg/L以上100mg/L以下
	12 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.1mg/L以下
	13 亜硫酸	mg/L			4			4	4	4	4	30mg/L以下
	14 ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	15 トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	16 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	17 ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	18 樹木クロール	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	19 農薬類				3			5	5	3	3	検出値と目標値の比の和として1以下
	20 除草剤				3			5	5	3	3	1mg/L以下
要検討項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	4 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5 トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	7 ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	8 樹木クロール	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	9 農薬類				3			5	5	3	3	検出値と目標値の比の和として1以下
	10 除草剤				3			5	5	3	3	1mg/L以下
参考値	1 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10mg/L以上100mg/L以下
	2 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.1mg/L以下
	3 亜硫酸	mg/L			4			4	4	4	4	30mg/L以下
	4 ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	5 トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	7 ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	8 樹木クロール	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	9 農薬類				3			5	5	3	3	検出値と目標値の比の和として1以下
	10 除草剤				3			5	5	3	3	1mg/L以下

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所 神領町(東山配水区)		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水	1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/以下
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.27	0.31	0.28	0.22	0.34	0.34	0.22	0.25	10mg/以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.5mg/以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	16 ノス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
基	20 ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	21 亜素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.06	0.06	0.09	0.08	0.09	<0.06	0.06	0.6mg/以下
	22 クロロホルム	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	23 ジクロロホルム	mg/L		0.005		0.007			0.005	0.007	0.008	0.06mg/以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.006		0.006	0.006	0.006	0.03mg/以下
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.001			0.002	0.001	0.002	0.1mg/以下
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	27 臭トリハロメタン	mg/L		0.015		0.011			0.015	0.011	0.013	0.1mg/以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.009		0.009	0.007	0.008	0.03mg/以下
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004		0.003			0.004	0.003	0.004	0.03mg/以下
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02	0.01	0.02	0.2mg/以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			9	9	8	9	200mg/以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
目	38 塩化物イオン	mg/L	7	7	7	8	7	8	8	7	7	200mg/以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			23			19	23	19	21	300mg/以下
	40 蒸発残留物	mg/L			57			64	64	57	61	500mg/以下
	42 シェオクシン	mg/L					0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/以下
	47 臭気	mg/L	7.5	7.5	7.1	7.1	7.2	7.1	7.5	7.1	7.5	8.8mg/以下
	48 臭度	度	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	5.0以下
	49 臭気	mg/L	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ヴァニル及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13 ジクロロメチルニトリル	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	14 樹木クロホルム	mg/L			<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	0.01mg/L以下(暫定)
	15 残留塩素	mg/L	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.02mg/L以下(暫定)
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			23			19	23	19	21	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			2			2		2	2	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 メチルイソブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.3					1.3	1.3	1.3	3mg/L以下
	23 臭気強度(TON)	mg/L			<1			<1	<1	<1	<1	3以下
	24 蒸発残留物	mg/L			57			64	64	57	61	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
要検討項目	26 pH値	度	7.5	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.5	7.1	7.5	7.0程度
	27 腐食性(ラングリア指数)											1程度以上1.5以下(暫定)
	28 総有機炭素	mg/L			2.1			2.1		2.1	2.1	2.0程度以上2.5以下(暫定)
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値	大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	-
	遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	-
	水温	℃	19.3	21.2	25.2	25.8	31.1	29.1	31.1	19.3	25.3	-
	電気伝導率	ms/cm	7.6	9.4	8.4	8.5	8.9	9.1	9.5	7.6	8.7	-
	アルカリ度	mg/L			28			23		28	26	-

採水場所 高蔵寺町(東神明配水区)			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水	1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10	シアン化合物(イオン及び揮発性シアン)	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.27	0.31	0.29	0.22	0.34	0.34	0.22	0.29	0.0mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ボウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基	20	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21	揮発酸	mg/L	<0.06		0.06	0.07	0.10	0.09	0.10	0.06	0.07	0.0mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.001				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L		0.010		0.008			0.010	0.008	0.009	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.006				0.004		0.006	0.004	0.005	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L	<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.017			0.012			0.017	0.012	0.015	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007				0.006		0.007	0.006	0.007	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005			0.003			0.005	0.003	0.004	0.03mg/L以下
準	30	ブロモホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.2mg/L以下
	34	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	35	錳及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			9	9	8	9	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	8	7	8	7	8	8	7	8	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			23			20	23	20	22	300mg/L以下
目	40	蒸発残留物	mg/L			54			64	64	54	59	500mg/L以下
	42	ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.0001mg/L以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下
	47	pH値		7.3	7.3	7.1	7.3	7.1	7.3	7.3	7.1	7.1	5.8以上8.5以下
	48	臭気強度		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8	トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13	ジクロロメタニトリル	mg/L				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	14	樹木クロロホルム	mg/L				<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	15	残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	1mg/L以上
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			23			20	23	20	22	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離炭酸	mg/L			3			3		3	3	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.3						1.3	1.3	1.3	3mg/L以下
	23	臭気強度(TON)				<1			<1	<1	<1	<1	3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			54			64	64	54	59	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	26	pH値		7.3	7.3	7.1	7.3	7.1	7.3	7.3	7.1	7.1	5.8以上8.5以下
	27	腐食性(ラングリア指数)											1程度以上1.5以下(暫定)
要検討項目	28	伝導率(電導率)	μS/cm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200μS/cm以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.1mg/L以下
	39	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値	39	キシレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
		大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	
		水温	℃	17.1	19.0	23.1	24.3	29.4	27.3		17.1	23.4	
		電気伝導率	ms/cm	8.0	9.4	8.3	8.3	9.0	9.6	9.6	8.0	8.8	
		アルカリ度	mg/L			27			24	27	24	26	

採水場所
坂下町(大和配水区)

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌	個/100mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0	0	0	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以上
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以上
	5 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.19	0.23	0.22	0.15	0.33	0.33	0.15	0.23	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
質	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 シクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ペンタクロロエチン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以上
	22 塩素酸	mg/L	<0.06		0.03		0.10	0.11	0.14	0.14	0.08	0.6mg/L以下
	23 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以上
	24 クロロ酢酸	mg/L		0.011		0.016			0.012	0.011	0.011	0.06mg/L以下
基	25 クロロ酢酸	mg/L		0.004			0.005		0.005	0.004	0.005	0.03mg/L以上
	26 シクロモクロメタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以上
	27 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	28 縮トリハロメタン	mg/L		0.015		0.019			0.019	0.015	0.017	0.1mg/L以下
	29 トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.01		0.010	0.006	0.008	0.03mg/L以下
	30 プロモシクロメタン	mg/L		0.004		0.003			0.004	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	31 プロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下
	32 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	33 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.03			0.03	0.02	0.03	0.2mg/L以下
	35 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	36 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
項	37 ナトリウム及びその化合物	mg/L			4			5	5	4	5	200mg/L以下
	38 カンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	39 塩化物イオン	mg/L	5	5	4	6	4	6	6	4	5	200mg/L以下
	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			20			15	20	15	18	30mg/L以下
	41 亜硫酸塩	mg/L			44			44	44	44	44	50mg/L以下
	42 陰イオン総量(硫酸塩)	mg/L			44				<0.02	<0.02	<0.02	0.02mg/L以下
	43 シニオン	mg/L							<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.00002mg/L以上
	44 シニオン	mg/L							<0.00002	<0.00002	<0.00002	0.00002mg/L以上
	45 シニオン	mg/L							<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001mg/L以上
	46 非イオン界面活性剤	mg/L		0.003		0.002			0.003	0.002	0.003	0.02mg/L以上
	47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.2mg/L以上
	48 pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.3	7.3	5.8以上8.0以下
目	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 シンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 クラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008		<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13 シクロアセトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14 抱水クロラール	mg/L			0.003				0.003	0.003	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	15 臭素酸	mg/L			<1				<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として以下
	16 臭素酸	mg/L		0.5		0.5		0.5	0.5	0.5	0.4	1mg/L以上
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		0.4		0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	1mg/L以上
	18 シンチモン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	10mg/L以上100mg/L以下
	19 シンチモン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以上
要検討項目	19 硫酸根	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.001mg/L以上
	20 硫酸根	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.001mg/L以上
	21 硫酸根	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.001mg/L以上
	22 硫酸根	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.001mg/L以上
	23 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		0.5					0.5	0.5	0.5	3mg/L以上
	24 臭気強度(TON)				<1				<1	<1	<1	3以下
	25 濁度	mg/L		43		43		44	44	43	44	30mg/L以上200mg/L以下
	26 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	27 pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3程度
	28 腐食性(ランゲリア指数)				-2.0			-2.1	-2.0	-2.1	-2.1	-1程度以上1.5程度以下
	29 腐食性(ランゲリア指数)	個/mL		0					0	0	0	2,000 個/mL以下(暫定)
	30 シクロクロロエチン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	31 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02		0.03			0.03	0.02	0.03	0.1mg/L以下
参考値	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	9 キシレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値	大腸菌群	個/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	-
	遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	-
	水温	℃	18.8	20.6	25.4	22.9	31.8	28.0	31.8	18.8	24.6	-
	電気伝導率	µS/cm	6.4	6.8	6.3	6.1	7.5	6.6	7.4	6.1	6.6	-
	アルカリ度	mg/L			19			18	19	18	19	-

採水場所 緑ヶ丘(上野配水区)		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水	1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/以下
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.26	0.30	0.29	0.23	0.38	0.38	0.23	0.30	10mg/以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08mg/以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	16 ノス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
基	21 塩素酸	mg/L	0.07	0.07	0.06	0.07	0.11	0.08	0.11	0.06	0.08	0.6mg/以下
	22 クロロホルム	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/以下
	23 プロピレングリコール	mg/L		0.005		0.009			0.005	0.005	0.009	0.06mg/以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.005		0.006	0.005	0.006	0.03mg/以下
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.001			0.002	0.001	0.002	0.1mg/以下
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/以下
	27 総トリハロメタン	mg/L		0.015		0.014			0.015	0.014	0.015	0.1mg/以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.009		0.009	0.006	0.008	0.03mg/以下
	29 プロモジクロロメタン	mg/L		0.004		0.004			0.004	0.004	0.004	0.03mg/以下
	30 プロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/以下
準	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01						0.02	<0.01	0.02	0.2mg/以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L				0.07			0.06	0.06	0.06	0.3mg/以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.01mg/以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			8	8	8	8	200mg/以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/以下
	38 塩化物イオン	mg/L	7	8	7	7	7	8	8	7	7	200mg/以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		22	22	22	19	19	22	19	21	300mg/以下
	40 蒸発残留物	mg/L		59	59		57	57	59	57	58	500mg/以下
目	42 シェオスミン	mg/L					0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.00001mg/以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	3mg/以下
	47 砒素	mg/L	7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3	8.8mg/以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/以下
	2 ヴァン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/以下
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13 ジクロロベンジニトリル	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14 樹木クロロホルム	mg/L			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下(暫定)
	15 残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以上
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		22	22	22	19	19	22	19	21	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L		2	2				2	2	2	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.3						1.3	1.3	1.3	3mg/L以下
	23 臭気強度(TON)				<1				<1	<1	<1	3以下
	24 蒸発残留物	mg/L		59	59		57	57	59	57	58	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	26 pH値		7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3	7.3程度
	27 腐食性(ラングリア指数)											1程度以上1.5以下
	28 総固形物濃度	mg/L										2,000 mg/L以下(暫定)
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
要検討項目	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値	39 キシレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
	大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	-
	遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	-
	水温	℃	17.7	20.2	22.7	24.0	30.4	27.4	30.4	17.7	23.7	-
	電気伝導率	ms/cm	8.0	8.2	8.6	11.0	10.1	8.5	11.0	8.0	9.2	-
	アルカリ度	mg/L			24			23	24	23	24	-

採水場所
廻間町(神屋西配水区)

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /mL以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.27	0.31	0.29	0.22	0.38	0.38	0.22	0.30	0.10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 西塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 シクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基	21 塩素酸	mg/L	0.07		0.06	0.07	0.10	0.08	0.10	0.06	0.08	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L		0.009		0.008			0.009	0.008	0.009	0.009mg/L以下
	24 シクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.006		0.006	0.003	0.005	0.03mg/L以下
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002		0.001			0.002	0.001	0.002	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 総トリハロメタン	mg/L		0.016		0.012			0.016	0.012	0.014	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.009		0.009	0.007	0.008	0.03mg/L以下
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005		0.003			0.005	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
準	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			8	8	8	8	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	7	8	7	7	7	8	8	7	7	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			22			16	22	16	19	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L			53			62	62	53	58	500mg/L以下
目	42 シェオラスン	mg/L					0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.2	7.2	7.2	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	5.8以上8.5以下
	48 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ヲラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
水質管理目標設定項目	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-メチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13 ジクロロアトニトリル	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	14 投水クロアール	mg/L			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下(暫定)
	16 残留塩素	mg/L	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	1mg/L以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			22			16	22	16	19	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			2			2	2	2	2	20mg/L以下
水質管理目標設定項目	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 メチルエチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.0					1.0	1.0	1.0	3mg/L以上
	23 臭気強度(TON)				<1			<1	<1	<1	<1	3以下
	24 蒸発残留物	mg/L			53			62	62	53	58	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.2	7.2	7.2	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	5.8以上8.5以下
	27 総合性(フグリア指数)		7.2	7.2	7.2	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	1程度以上、極力0に近づく
	28 従属栄養細菌	個/mL		0				0	0	0	0	2,000 個 /mL以下(暫定)
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値	大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	
	遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	
	水温	℃	16.5	19.4	21.2	22.5	27.7	25.6	27.7	16.5	22.2	
	電気伝導率	μS/cm	8.1	9.6	8.6	8.0	8.6	8.5	9.6	8.0	8.6	
	アルカリ度	mg/L			25			25	25	25	24	

採水場所
神屋町(神屋中配水区)

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質管理目標設定項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌	個/100mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 銅及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.26	0.31	0.28	0.22	0.38	0.38	0.22	0.30	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,1-ジクロロエタン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シクロクロロベンゼン及び1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	17 シクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ペンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.10	0.07	0.08	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.008	0.007	0.008	0.008	0.06mg/L以下
	24 シクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.03mg/L以下
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 経口クロロホルム	mg/L	0.014	0.014	0.011	0.011	0.010	0.014	0.011	0.014	0.011	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.007	0.007	0.007	0.010	0.010	0.007	0.009	0.009	0.03mg/L以下
	29 ブロモシクロロメタン	mg/L	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	8	8	8	8	8	8	8	8	8	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 揮発性有機化合物	mg/L	7	8	7	7	7	8	7	7	7	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23	23	23	23	23	17	23	17	20	300mg/L以下
	40 蒸発性残留物	mg/L	60	60	60	60	63	63	60	62	62	500mg/L以下
	42 ジェオシン	mg/L	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.00001mg/L以下
	43 ユーメチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.1	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.7	7.1	7.4	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 アリウム及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14 抱水クロラール	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23	23	23	23	23	17	23	17	20	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 1,1-1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 メチルシクロペンタノール	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3mg/L以下
	23 臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	24 蒸発性残留物	mg/L	60	60	60	60	63	63	60	62	62	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.1	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.7	7.1	7.4	7.5程度
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-1.9	-1.9	-2.0	-2.0	-1程度以上1、極力0に近づける
	28 従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000 個/mL以下(暫定)
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1mg/L以下
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値	大腸菌群	個/100mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	水温	℃	17.3	18.8	21.0	23.4	28.2	26.2	28.2	17.3	22.5	15℃以上25℃以下
	電気伝導率	mS/m	7.9	9.2	8.6	7.9	9.0	8.5	9.2	7.9	8.5	5mS/m以下
	アルカリ度	mg/L	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

採水場所
工業団地(神屋東配水区)

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質管理目標設定項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌群	個/100mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 銅及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.26	0.30	0.29	0.23	0.37	0.37	0.23	0.30	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,1-ジクロロエタン	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シクロクロロベンゼン及び1,2-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	17 シクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ペンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.10	0.07	0.08	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L		0.009		0.009			0.009	0.009	0.009	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		0.008			0.008		0.008	0.008	0.008	0.03mg/L以下
	25 ジブromクロロメタン	mg/L		0.002		0.001			0.002	0.001	0.002	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 経口クロロカン	mg/L		0.015		0.014			0.015	0.015	0.015	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.010		0.011	0.006	0.008	0.03mg/L以下
	29 ブロモシクロロメタン	mg/L		0.004		0.004			0.004	0.004	0.004	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02		0.02			0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			8	8	8	8	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 亜硝酸イオン	mg/L	7	7	7	7	7	8	7	7	7	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17	22	22	17	22	17	22	17	20	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L		60				57	60	57	59	500mg/L以下
	42 ジェオシン	mg/L					0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	0.00001mg/L以下
	43 ユーメチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 アリウム及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14 抱水クロアール	mg/L			0.004			0.004	0.004	0.004	0.004	0.02mg/L以下(暫定)
	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			22			17	22	17	20	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			2			2	2	2	2	20mg/L以下
	20 1,1-ジクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 メチルエチルベンゼン	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.1					1.1	1.1	1.1	3mg/L以下
	23 臭気強度(TON)			<1		<1		<1	<1	<1	<1	3以下
	24 蒸発残留物	mg/L		60				57	60	57	59	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3	7.5程度
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-2.1			-2	-2.0	-2.1	-2.1	-1程度以上1、極力0に近づける
	28 従属栄養細菌	個/mL		0				0	0	0	0	2,000 個/mL以下(暫定)
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 モンシレン	mg/L		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値	大腸菌群	個/100mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	-
	遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
	水温	℃	16.7	18.6	20.5	24.0	28.2	26.0	28.2	16.7	22.3	-
	電気伝導率	mS/m	8.4	9.1	8.4	8.1	9.0	8.5	9.1	8.1	8.6	-
	アルカリ度	mg/L			25			22	25	22	24	-

採水場所 中央台(高蔵寺高区配水区)		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水	1. 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2. 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3. カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4. 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5. セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6. 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7. 銅及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8. 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9. 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10. シアン化合物イオン及び塩化シアニ	mg/L							<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.19	0.21		0.14	0.33	0.33	0.14	0.22	10mg/L以下
	12. フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13. ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01								<0.01	0.1mg/L以下
	14. 砒素	mg/L									<0.0002	0.002mg/L以下
	15. 1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16. ジス-1,2-シクロロエチレン及びトランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17. ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18. テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19. トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
質	20. ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21. 塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.09	0.11	0.14	0.14	<0.06	0.07	0.6mg/L以下
	22. クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23. クロロホルム	mg/L		0.008		0.008			0.008	0.008	0.008	0.06mg/L以下
	24. シクロ酢酸	mg/L		0.006			0.006		0.006	0.006	0.006	0.03mg/L以下
	25. ジブromクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26. 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27. 総トリハロメタン	mg/L		0.010		0.010			0.010	0.010	0.010	0.1mg/L以下
	28. トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.007		0.007	0.005	0.006	0.03mg/L以下
	29. ブロムクロロメタン	mg/L		0.002		0.002			0.002	0.002	0.002	0.03mg/L以下
	30. ブロムホルム	mg/L		0.002		<0.001			0.002	0.002	0.002	0.03mg/L以下
	31. ホルホルム	mg/L	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	32. 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33. アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	34. 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	35. 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36. ナトリウム及びその化合物	mg/L			4			5	5	4	5	200mg/L以下
基	37. マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38. 塩化物イオン	mg/L	5	5	4	6	4	5	5	6	4	200mg/L以下
	39. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			20			15	20	15	18	300mg/L以下
	40. 蒸発残留物	mg/L			42			38	42	38	40	500mg/L以下
	41. 陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42. シェオスミン	mg/L					0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.00001mg/L以下
	43. 2-メチルインボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44. 非イオン界面活性剤	mg/L		0.004		0.002			0.004	0.002	0.003	0.02mg/L以下
	45. 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	3mg/L以下
	46. pH値		7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
	47. 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	48. 臭		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49. 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	50. 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1. アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2. クロム及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.002mg/L以下(暫定)
	3. ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5. 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.004mg/L以下
	8. トルエン	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.4mg/L以下
	9. フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13. ジクロロアセトリル	mg/L			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14. 抱水クロラール	mg/L			0.003				0.003	0.003	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	15. 農薬類	mg/L							<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和が1以下
	16. 残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	1mg/L以下
	17. カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			20			15	20	15	18	10mg/L以上100mg/L以下
	18. マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19. 遊離炭酸	mg/L			2				2	2	2	20mg/L以下
	20. 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21. メチルトリブチルエーテル	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22. 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			1.0				1.0	1.0	1.0	3mg/L以上
	23. 臭気強度(TON)				<1				<1	<1	<1	3以下
	24. 蒸発残留物	mg/L			38			38	42	38	40	30mg/L以上200mg/L以下
	25. 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26. 色度	度	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	25度以下
	27. 腐敗性(ラングリア指数)								2.4	2.4	2.4	1程度以上1.5以下
	28. 後発農薬類	個/L			2.3			2.4	2.6	2.4	2.4	1程度以上1.5以下
	29. 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2,000 個/mL以下(暫定)
	30. アルミニウム及びその化合物	mg/L							0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	キシレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値	大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	
	遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	水温	℃	15.4	18.0	21.1	22.5	26.7	25.6	26.7	15.4	21.6	
	電気伝導率	mS/m	6.3		6.5	6.2	7.4		7.0	7.4	6.7	
	アルカリ度	mg/L			19			15	19	15	17	

採水場所
藤山台(高蔵寺中区配水区)

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カミカム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005		0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg/L以下
	6 砒及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg/L以下
	7 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化合物イオン及び氰化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.18	0.22	0.15	0.32	0.32	0.26	0.15	0.23	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 亜硫酸及びその化合物	mg/L	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 亜硫酸塩	mg/L	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.002mg/L以下
質	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005		0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.14	<0.06	0.08	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002				<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L	0.010			0.016			0.016	0.010	0.013	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.004				0.006		0.006	0.004	0.005	0.03mg/L以下
基	25 ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L	<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.013			0.019			0.019	0.013	0.016	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.007				0.010		0.010	0.007	0.009	0.03mg/L以下
	29 トリス(ジクロロメタン)	mg/L	0.003			0.003			0.003	0.003	0.003	0.03mg/L以下
	30 フッホルム	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31 トルエン	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 砒素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02		0.02	0.02		0.02	0.02	0.02	0.02	0.2mg/L以下
	34 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03mg/L以下
項	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			4			5	5	4	5	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	5	5	4	5	4	6	6	4	5	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			20			15	20	15	18	300mg/L以下
	40 酸素消費量	mg/L			45			41	45	41	43	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	0.000003	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
目	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.4	7.3	7.1	7.4	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
	50 濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 透明度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以上
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.02mg/L以下
	2 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.02mg/L以下
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.4mg/L以下
	9 アジラ酸(2,4,6-トリクロロベンゼン)	mg/L			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008		0.08mg/L以下
	13 ジクロロアセトリル	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg/L以下(暫定)
	14 過水酸化カル	mg/L			0.005			0.005	0.005	0.005		0.02mg/L以下(暫定)
	15 農薬類				<1			<1	<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和が2以下
	16 残留農薬	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	1mg/L以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			20			15	20	15	18	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			1			1		1	1	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.0					1.0	1.0	1.0	3mg/L以下
	23 臭気強度(TON)				<1			<1	<1	<1	<1	3以下
	24 酸素消費量	mg/L			45			41	45	41	43	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.3	7.3	7.1	7.4	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3	1度以上8.6以下
	27 農薬類(ラングリア病類)				<3			<3	<3	<3	<3	1度以上8.6以下
	28 天然有機物類	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2,000 個/mL以下(暫定)
	29 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
要検討項目	30 フッ素及びその化合物	mg/L	0.02		0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
	39 モンレン	mg/L	<0.005		<0.001		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値	大腸菌群	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				
	遊離炭酸	mg/L	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	
	水温	℃	16.1	18.8	21.9	23.8	28.8	27.1	28.8	16.1	22.8	
	電気伝導率	mS/m	6.2	6.9	6.4	5.9	6.6	6.6	6.6	5.9	6.4	
	アルカリ度	mg/L				19		17	19	17	18	

採水場所
高座町(高蔵寺低区配水区)

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水	1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/100ml以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005	<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005		0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg/L以下
	7 銅及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	mg/L										0.01mg/L以下
質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.19	0.27	0.22	0.14	0.33	0.33	0.14	0.24	0.16	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002mg/L以下
	15 トリクロロエチレン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基	21 塩素酸	mg/L	0.09	0.12	0.10	0.14	0.11	0.29	0.09	0.14	0.11	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L	0.011		0.019				0.011	0.015		0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.003			0.006		0.006	0.003	0.005		0.03mg/L以下
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 線状ハロメタン	mg/L	0.014		0.023			0.023	0.014	0.019		0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.007			0.010		0.010	0.007	0.009		0.03mg/L以下
	29 ブロムクロロメタン	mg/L	0.003		0.004			0.004	0.003	0.004		0.03mg/L以下
	30 ブロムホルム	mg/L	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下
準	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008		<0.008	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜硝酸及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02		0.02	0.02		0.02	0.02	0.02	0.02	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.02		0.01	0.02		0.02	0.02	0.01	0.02	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L		4			5	5	4	5	4	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	5	5	8	6	5	6	5	6	5	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		22		22		15	22	15	19	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L		45		43		43	45	43	44	500mg/L以下
目	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/L					0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L		0.002		0.003		0.003	0.002	0.003	0.003	0.02mg/L以下
	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下
	46 pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
	47 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	48 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	49 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001	<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0002		<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トリクロロエチレン	mg/L	<0.0005		<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.04mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13 ジクロロアセトリドル	mg/L		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14 抱水クロラール	mg/L		0.003		0.003		0.003	0.003	0.003	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	15 農薬類		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和が1以下
	16 残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	1mg/L以下
水質管理目標設定項目	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		22		22		15	22	15	19	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L		1		1		1	1	1	1	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 メチルエチルケルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		0.9				0.9	0.9	0.9	0.9	3mg/L以下
	23 臭気強度(TON)			<1		<1		<1	<1	<1	<1	3以下
	24 蒸発残留物	mg/L		45		43		43	45	43	44	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
要検討項目	27 腐食性(ラングリア指数)			-1.9				-2.1	-2.1	-2.1	-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づけること
	28 除菌剤濃縮	個/100ml		0				0	0	0	0	2,000 個/100ml以下(暫定)
	29 1,1,1-トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02		0.02		0.02	0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	キシレン	mg/L	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
	大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				
	蒸発残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	
	水温	℃	17.0	19.9	23.7	24.7	29.7	27.8	29.7	17.0	23.7	
	電気伝導率	mS/m	6.4	7.4	6.3	6.4	7.5	7.5	7.5	6.3	6.9	
	アルカリ度	mg/L			18			17	18	17	18	
参考値	大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				
	蒸発残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	
	水温	℃	17.0	19.9	23.7	24.7	29.7	27.8	29.7	17.0	23.7	
	電気伝導率	mS/m	6.4	7.4	6.3	6.4	7.5	7.5	7.5	6.3	6.9	
	アルカリ度	mg/L			18			17	18	17	18	

採水場所
西尾町(明和配水区)

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質管理目標設定項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌	個/100mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 銅及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.26	0.31	0.29	0.22	0.27	0.31	0.22	0.28	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,1-ジクロロエタン	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	17 シクロロベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ペンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	0.06	0.07	0.07	0.07	0.11	0.08	0.11	0.06	0.08	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002		<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L		0.008		0.008			0.008	0.008	0.008	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.005		0.005	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	25 ジブromクロロメタン	mg/L		0.002		0.002			0.002	0.002	0.002	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 経口クロロフェノール	mg/L		0.014		0.014			0.014	0.014	0.014	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.009		0.009	0.007	0.008	0.03mg/L以下
	29 ブロモシクロロメタン	mg/L		0.004		0.004			0.004	0.004	0.004	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02		0.02			0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			8			9	9	8	9	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
水質管理目標設定項目	38 亜硝酸	mg/L	8	8		7	7	7	7	7	7	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			22			22	22	22	22	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L			60			57	60	57	59	500mg/L以下
	42 ジェオシン	mg/L					0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.00001mg/L以下
	43 ユーメチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.3	7.7	7.6	7.8	7.9	7.8	7.9	7.3	7.7	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 砒素及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14 抱水クロアール	mg/L		0.004					0.004	0.004	0.004	0.02mg/L以下(暫定)
	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	1mg/L以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			22			21	22	21	22	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			2			2	2	2	2	20mg/L以下
	20 1,1-ジクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 メチルシクロペンタノール	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.2					1.2	1.2	1.2	3mg/L以下
	23 臭気強度(TON)				<1			<1	<1	<1	<1	3以下
	24 蒸発残留物	mg/L			60			57	60	57	59	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.3	7.7	7.6	7.8	7.9	7.8	7.9	7.3	7.7	7.5程度
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.7			-1.3	-1.3	-1.7	-1.5	-1程度以上1.5、極力0に近づける
	28 従属栄養細菌	個/mL		0					0	0	0	2,000 個/mL以下(暫定)
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 モンシレン	mg/L		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値	大腸菌群	個/100mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	
	遊離残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	
	水温	℃	19.1	20.0	23.1	24.9	30.1	27.9	30.1	19.1	24.2	
	電気伝導率	mS/m	8.8	9.4	8.4	8.6	8.9	9.9	9.9	8.4	9.0	
	アルカリ度	mg/L			26			25	26	25	26	

採水場所 春日園(内津配水区)			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個 /mL以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	—	—	—	検出されず
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	0.003mg/L以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	0.0005mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	0.04mg/L以下
	10	シアニ化物イオン及び亜シアン	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.01mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.25	0.21	0.28	0.23	0.31	0.31	0.21	0.27	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ボウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	0.01mg/L以下
	14	四塩化炭素	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	0.002mg/L以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	—	0.05mg/L以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.04mg/L以下
	17	シクロロメタン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.01mg/L以下
基準	19	トリクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	0.01mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.06	0.16	0.09	0.12	0.12	0.16	0.06	0.09	0.6mg/L以下
	22	クロロ酢酸	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	—	0.02mg/L以下
	23	クロロホルム	mg/L	—	0.009	—	0.010	—	—	0.010	0.009	0.010	0.06mg/L以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003	—	—	0.005	—	0.005	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.002	—	0.002	—	—	0.002	0.002	0.002	0.1mg/L以下
	26	臭素酸	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	—	0.01mg/L以下
	27	臭化水素酸	mg/L	—	0.014	—	0.016	—	—	0.016	0.015	0.015	0.1mg/L以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.007	—	—	0.010	—	0.010	0.007	0.009	0.03mg/L以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.005	—	0.004	—	—	0.005	0.004	0.005	0.03mg/L以下
	30	ブロモホルム	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	—	0.08mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.02	—	—	0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
項目	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	8	—	—	9	9	8	9	200mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	8	8	6	7	7	8	8	6	7	200mg/L以下
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	22	—	—	19	22	19	21	300mg/L以下
	40	酸素消費量	mg/L	—	—	65	—	—	65	65	64	64	300mg/L以下
	41	陽イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42	シネオニン	mg/L	—	—	—	—	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002mg/L以下
	43	2-メチルシネオニン	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.004	—	<0.002	—	—	0.004	<0.002	0.002	0.02mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.8	0.4	0.6	3mg/L以下
	47	pH値		7.4	7.3	7.1	7.6	7.7	7.6	7.7	7.1	7.5	5.8以上7.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	—	—	<0.0004	—	—	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.001	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	8	トルエン	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	0.04mg/L以下
	9	フタル酸(フタル酸ベンゼン)	mg/L	—	<0.005	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	0.4mg/L以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14	鉛水クロアール	mg/L	—	0.004	—	0.004	—	—	0.004	0.004	—	0.02mg/L以下(暫定)
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	22	—	—	19	22	19	21	10mg/L以上100mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19	遊離塩素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20mg/L以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21	メチルセブチルエーテル	mg/L	—	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	23	臭気強度(TON)		—	1.2	—	—	—	—	1.2	1.2	1.2	3mg/L以下
	24	酸素消費量	mg/L	—	—	65	—	—	65	65	64	64	30mg/L以上200mg/L以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.4	7.3	7.1	7.6	7.7	7.6	7.7	7.1	7.5	5.8以上7.6以下
	27	腐食性(ラングリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
要検討項目	28	残留酸素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	—	—	0.02	—	—	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39	キシレン	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
	—	大腸菌群		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	—	—	—	—
	—	遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	—
	—	水温	℃	18.3	21.2	25.4	25.5	31.4	29.1	31.4	18.3	25.2	—
	—	電気伝導率	mS/m	8.0	9.4	8.2	8.1	9.1	9.7	9.7	8.0	8.8	—
	—	アルカリ度	mg/L	—	—	27	—	—	25	27	25	26	—
参考値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

採水場所
玉野町(玉野配水区)

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌	個/100mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 砒素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.19	0.23	0.22	0.14	0.34	0.34	0.14	0.23	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.09	0.10	0.12	0.15	0.15	<0.06	0.09	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L		0.010		0.017			0.017	0.010	0.014	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.007		0.007	0.003	0.005	0.03mg/L以下
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 トリクロロエタン	mg/L		0.012		0.020			0.020	0.012	0.017	0.04mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		0.006			0.009		0.009	0.006	0.008	0.03mg/L以下
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003		0.003			0.003	0.003	0.003	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02		0.02			0.02	0.02	0.02	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			4			5	5	4	5	200mg/L以上
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	5	5	7	6	5	6	6	5	6	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15	20	20	15	20	15	20	15	18	300mg/L以上
基準	40 蒸発残留物	mg/L		42				43	43	42	43	500mg/L以下
	42 シェオラスン	mg/L				0.000002		0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.00001mg/L以下
	43 レーザルインボルネオール	mg/L				<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 砒素及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14 抱水クロアール	mg/L		0.003					0.003	0.003	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			20			15	20	15	18	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			1				1		1	2mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下
	21 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L		1.0					1.0	1.0	1.0	3mg/L以下
	23 臭気強度(TON)				<1			<1	<1	<1	<1	3以下
	24 蒸発残留物	mg/L		42				43	43	42	43	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.5程度
	27 腐食性(ラングリア指数)				-2.2			-2.1	-2.1	-2.2	-2.2	-1程度以上とし、極力0に近づける
	28 従属栄養細菌	個/mL		0					0	0	0	2,000 個/mL以下(暫定)
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キ	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
参考値	大腸菌群	個/100mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	-
	遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	-
	水温	℃	17.5	20.3	24.3	24.0	30.9	27.8	30.9	17.5	24.1	-
	電気伝導率	mS/m	6.7	7.0	6.5	6.6	7.4	7.3	7.4	6.5	6.9	-
	アルカリ度	mg/L			19			17	19	17	18	-

浄水水質検査結果(農薬類)(1回目)

検査項目		単位	岩野町 砒	松戸町 砒	坂下町	勝川町	中央台	藤山台	高座町	水質管理目標
15 農薬類			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
内	1 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05mg/L以下
	2 2,2-DPA(ダラボン)	mg/L								0.08mg/L以下
	3 2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	4 EPN	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5 MCPA	mg/L								0.005mg/L以下
	6 アセラム	mg/L			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.9mg/L以下
	7 アセフェート	mg/L								0.006mg/L以下
	8 アトアジン	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	9 アニロホス	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	10 アトアジン	mg/L								0.005mg/L以下
	11 フラクロール	mg/L			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	12 イソキサチオン	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	13 イソフェンホス	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	14 イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	15 イソプロチオネン(IPC)	mg/L			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	16 イソフェンカルボス	mg/L								0.002mg/L以下
	17 イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	18 イミダタジン	mg/L								0.006mg/L以下
	19 インダナフ	mg/L								0.009mg/L以下
	20 エスプロカルブ	mg/L			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	21 エトフエンブグタス	mg/L			<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.008mg/L以下
	22 エンドスルフィン(ベンゾエジン)	mg/L			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01mg/L以下
	23 オキサジクロロホス	mg/L								0.02mg/L以下
	24 オキシシリン(有機銅)	mg/L								0.03mg/L以下
	25 オリサストロビン	mg/L								0.1mg/L以下
	26 カメサキス	mg/L								0.009mg/L以下
	27 カブエンシクロール	mg/L								0.008mg/L以下
	28 カルタップ	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.08mg/L以下
	29 カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	30 カルボフラン	mg/L								0.0003mg/L以下
	31 キノキサシン(ACN)	mg/L								0.005mg/L以下
	32 キョウレン	mg/L			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	33 クミルロン	mg/L								0.03mg/L以下
	34 グリホサート	mg/L			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2mg/L以下
	35 グルホシネート	mg/L								0.02mg/L以下
	36 クロメプロップ	mg/L								0.02mg/L以下
	37 クロルピリフェン(GNP)	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38 クロルピリホス	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	39 クロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	40 シアナジン	mg/L								0.001mg/L以下
	41 シアノホス(CYAP)	mg/L								0.003mg/L以下
	42 シクロズ(DCM)	mg/L								0.02mg/L以下
	43 シクロホス(DBN)	mg/L			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	44 シクロホス(DBVP)	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	45 ジクワット	mg/L			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	46 ジスルホト(エチルチオホス)	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
	47 ジチオカルバメート系農薬	mg/L								0.005mg/L以下(二酸化炭素として)
	48 ジチオカルバメート系農薬	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	49 シハロキシプロピル	mg/L								0.006mg/L以下
	50 シマジン(CAT)	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	51 ジメタトリン	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	52 ジメエート	mg/L			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	53 シメリン	mg/L			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	54 メイプルリン	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	55 ダイムロン	mg/L								0.8mg/L以下
	56 ダノメト、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L								0.01mg/L以下(メチルイソチオシアネートとして)
	57 チアジニル	mg/L								0.1mg/L以下
	58 チウラム	mg/L								0.02mg/L以下
	59 チオベンカルブ	mg/L								0.08mg/L以下
	60 チオベンカルブ	mg/L			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.3mg/L以下
	61 チオベンカルブ	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	62 テフリルトリオン	mg/L								0.002mg/L以下
	63 テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	64 トリプロカルブ	mg/L			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下
	65 トリプロカルブ(DEP)	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	66 トリシクロール	mg/L								0.1mg/L以下
	67 トリフルラジン	mg/L			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06mg/L以下
	68 ナブハミド	mg/L			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	69 ハラコート	mg/L								0.01mg/L以下
	70 ビンロキス	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	71 ビラクリニル	mg/L								0.01mg/L以下
	72 ビラゾキシメジン	mg/L								0.004mg/L以下
	73 ビラゾリネート(ビラゾレート)	mg/L								0.02mg/L以下
	74 ビリダフェンチオン	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
	75 ビリダフェンチオン	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	76 ビロキス	mg/L			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	77 フィプロロニル	mg/L								0.0005mg/L以下
	78 フェントロチオン(MEP)	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01mg/L以下
	79 フェノプロカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	80 フェリムジン	mg/L								0.05mg/L以下
	81 フェンチオン(MFP)	mg/L			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下
	82 フェンチオン(PAP)	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.007mg/L以下
	83 フェントラザミド	mg/L								0.01mg/L以下
	84 フサライド	mg/L			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	85 フタクロール	mg/L								0.03mg/L以下
	86 フタミホス	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	87 フクロフェジン	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	88 フルダシナム	mg/L								0.03mg/L以下
	89 フレチラクロール	mg/L			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	90 プロシモン	mg/L			<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	91 プロチオホス	mg/L								0.007mg/L以下
	92 プロピナゾール	mg/L			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	93 プロピナゾール	mg/L			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	94 プロベナゾール	mg/L								0.03mg/L以下
	95 プロモプチド	mg/L			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	96 ベミル	mg/L								0.02mg/L以下
	97 ベンシクロン	mg/L			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	98 ベンゾチオフェン	mg/L								0.09mg/L以下
	99 ベンゾチオフェン	mg/L								0.005mg/L以下
	100 ベンタノン	mg/L			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	101 ベンディメタリン	mg/L			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	102 ベンフラカルブ	mg/L								0.02mg/L以下
	103 ベンフルラジン(バスロジン)	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	104 ベンフルセート	mg/L								0.07mg/L以下
	105 ホスチアゼート	mg/L								0.005mg/L以下
	106 マラソン(マラチオン)	mg/L			<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.7mg/L以下
	107 モコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	108 モミル	mg/L								0.03mg/L以下
	109 メタラキシル	mg/L			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	110 メチダチオン(DMTF)	mg/L								0.004mg/L以下
	111 メタノストロビン	mg/L								0.04mg/L以下
	112 メトリジン	mg/L								0.03mg/L以下
	113 メフェナセート	mg/L			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	114 メブロニル	mg/L			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	115 メリネート	mg/L			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下

※ 実施した検査項目での評価

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

(イ) 浄水場
採水場所
町屋送水場

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				検出されず
	3 カミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 砒素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.73	0.77	0.73	0.73	0.74	0.77	0.73	0.74	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 1,2,3,4-ジクロロベンゼン及び1,2,3,5-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 シクロロタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 1,1,2,2-テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 1,1,1,2-テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基	21 亜硫酸	mg/L	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.0mg/L以下
	22 フラボン類	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下
	24 シクロロベンゼン	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下
	25 シクロロヘキサゴン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 臭化ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	28 臭化ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	29 臭化ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下
	30 臭化ベンゼン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.03mg/L以下
準	31 アルミニウム	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下
	32 亜硫酸	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	33 亜硫酸	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	35 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	36 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37 ナトリウム及びその化合物	mg/L			23			24	24	23	24	200mg/L以下
	38 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	39 塩化物イオン	mg/L	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200mg/L以下
	40 カルシウム マグネシウム等(硬度)	mg/L			28			32	32	28	30	300mg/L以下
目	41 懸濁残留物	mg/L			160			150	160	150	160	500mg/L以下
	42 ショース	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 ショース	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 ショース	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	45 ショース	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	46 ショース	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	47 ショース	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	48 ショース	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	49 ショース	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	50 ショース	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	51 ショース	mg/L					<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
水質管理目標設定項目	52 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	53 pH値		6.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.7	6.9	6.7	6.7	5.8以上8.6以下
	54 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	55 臭		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	56 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	57 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	58 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	59 クロム及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	60 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	61 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
要検討項目	62 シクロヘキサゴン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	63 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.08mg/L以下
	64 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	65 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	66 臭素酸	mg/L			<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	67 カルシウム マグネシウム等(硬度)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	10mg/L以上100mg/L以下
	68 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	69 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下
	70 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下
	71 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下
参考値	72 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下
	73 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下
	74 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下
	75 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下
	76 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下
	77 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下
	78 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下
	79 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下
	80 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下
	81 亜硫酸	mg/L										0.01mg/L以下

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所 知多配水場		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				検出されず
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 銅及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.1	1.2	0.92	1.1	1.1	1.2	0.92	1.1	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジニトロベンゼン	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 シクロメタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基	21 亜硫酸	mg/L		<0.06	<0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	22 7-クロロフェノール	mg/L		<0.002		<0.001	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 2,4-ジクロロフェノール	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.06mg/L以下
	24 2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L		<0.001		<0.001	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下
	25 2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L		<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	26 2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L		<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L		<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	28 2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L		<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	29 2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L		<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	30 2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L		<0.001		<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
準	31 亜硫酸	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	32 亜硫酸	mg/L		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 亜硫酸	mg/L		0.01		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.2mg/L以下
	34 亜硫酸	mg/L		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 亜硫酸	mg/L		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 亜硫酸	mg/L			14			16	16	14	15	200mg/L以下
	37 亜硫酸	mg/L		<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 亜硫酸	mg/L	6	6	6	6	6	7	7	6	6	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			17			19	19	17	18	300mg/L以下
	40 亜硫酸	mg/L			130			130	130	130	130	500mg/L以下
項	41 亜硫酸	mg/L										0.2mg/L以下
	42 亜硫酸	mg/L										0.2mg/L以下
	43 亜硫酸	mg/L										0.0001mg/L以下
	44 亜硫酸	mg/L										0.0001mg/L以下
	45 亜硫酸	mg/L										0.0001mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47 pH値		6.8	6.7	7.0	6.9	7.0	7.3	7.3	6.7	7.0	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
目	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 クロム及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	4 1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	6 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	7 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	8 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	9 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
水質管理目標設定項目	10 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	11 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	12 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	13 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	14 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	15 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	16 1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L				<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			17			19	19	17	18	10mg/L以上100mg/L以下
	18 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	19 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
要検討項目	20 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	21 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	22 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	23 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	24 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	25 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	26 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	27 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	28 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	29 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
参考値	30 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	31 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	32 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	33 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	34 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	35 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	36 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	37 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

(ウ) 配水場
採水場所
県水受水ポンプ場

		単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.19	0.20	0.20	0.19	0.20	10mg/l以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	21 塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.07	<0.06	<0.06	0.6mg/l以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2mg/l以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38 塩化物イオン	mg/L	5	4	5	4	5	200mg/l以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3mg/l以下
	47 pH値		7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16 残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	1mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23 臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.5程度
要検討項目	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値	大腸菌群		検出せず ³	検出せず ³	-	-	-	
	遊離残留塩素	mg/L	<0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	
	水温	℃	14.7	21.3	21.3	14.7	18.0	
	電気伝導率	mS/m	6.7	6.2	6.7	6.2	6.5	

採水場所
桃山配水場

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0			0			0	0	0	100 個 /mL以下
	2 大腸菌		検出せず			検出せず			-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸塩窒素	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11 硝酸塩窒素及び亜硝酸塩窒素	mg/L	0.28			0.29			0.29	0.28	0.29	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			0.07			0.07	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	7			6			7	6	7	200mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L		0.002		0.002			0.002	0.002	0.002	0.02mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4			0.4			0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
	47 pH値		7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし			異常なし			-	-	-	異常でないこと
	49 臭気		異常なし			異常なし			-	-	-	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5			<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001			<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	15 農薬類				<1				<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	16 残留塩素	mg/L	0.6			0.6			0.6	0.6	0.6	1mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23 臭気強度(TON)		<1			<1			<1	<1	<1	3以下
	25 濁度	度	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0	7.5程度
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02			0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	31 ヘルフルオロオクタン酸(HFO)及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L		<0.000005		<0.000005	<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値	大腸菌群		検出せず			検出せず			-	-	-	
	遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	水温	℃	17.5	17.6	20.9	22.6	26.1	22.7	26	17.5	21.2	
	電気伝導率	mS/m	8.7	8.9	8.6	7.6	9.0	8.3	9.0	7.6	8.5	

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
神屋西配水場

		単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/l以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/l以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/l以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/l以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	10mg/l以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/l以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	21 塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.6mg/l以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.2mg/l以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/l以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/l以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/l以下
	38 塩化物イオン	mg/L	7	6	7	6	7	200mg/l以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	3mg/l以下
	47 pH値		7.4	7.0	7.4	7.0	7.2	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23 臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.4	7.0	7.4	7.0	7.2	7.5程度
要検討項目	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値	大腸菌群		検出せず ³	検出せず ³	-	-	-	
	遊離残留塩素	mg/L	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	水温	℃	16.9	25.0	25.0	16.9	21.0	
	電気伝導率	mS/m	8.7	8.0	8.7	8.0	8.4	

採水場所
神屋中配水場

			単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.6mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	6	7	6	7	200mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
	47	pH値		7.4	7.1	7.4	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.4	7.1	7.4	7.1	7.3	7.5程度
要検討項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	-	-	-	
		遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	
		水温	℃	15.3	22.2	22.2	15.3	18.8	
		電気伝導率	mS/m	8.9	8.7	8.9	8.7	8.8	

採水場所
神屋東配水場

			単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /mL以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.6mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	6	7	6	7	200mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
	47	pH値		7.3	7.1	7.3	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.1	7.3	7.1	7.2	7.5程度
要検討項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	-	-	-	
		遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	
		水温	℃	15.8	22.8	22.8	15.8	19.3	
		電気伝導率	mS/m	8.5	7.8	8.5	7.8	8.2	

採水場所
明知配水場

			単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.29	0.30	0.29	0.30	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.6mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	7	7	7	7	200mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	3mg/L以下
	47	pH値		7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5程度
要検討項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	-	-	-	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	
		水温	℃	16.6	22.6	22.6	16.6	19.6	
		電気伝導率	mS/m	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	

採水場所
内津配水場

			単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.28	0.31	0.28	0.30	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.6mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	7	7	7	7	200mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	3mg/L以下
	47	pH値		7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5程度
要検討項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	-	-	-	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		水温	℃	17.0	23.4	23.4	17.0	20.2	
		電気伝導率	mS/m	8.4	8.0	8.4	8.0	8.2	

採水場所
東山配水場

			単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.28	0.29	0.28	0.29	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	6	7	6	7	200mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	3mg/L以下
	47	pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5程度
要検討項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	-	-	-	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	
		水温	℃	15.1	20.7	20.7	15.1	17.9	
		電気伝導率	mS/m	9.3	8.0	9.3	8.0	8.7	

採水場所
上野配水場

			単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.28	0.29	0.28	0.29	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.6mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	6	7	6	7	200mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	3mg/L以下
	47	pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5程度
要検討項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	-	-	-	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	
		水温	℃	15.2	20.8	20.8	15.2	18.0	
		電気伝導率	mS/m	8.6	8.1	8.6	8.1	8.4	

採水場所
東神明配水場

			単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.6mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	7	6	7	6	7	200mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	3mg/L以下
	47	pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.5程度
要検討項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.1mg/L以下
	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	-	-	-	
		遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
		水温	℃	15.1	21.2	21.2	15.1	18.2	
		電気伝導率	mS/m	8.6	9.9	9.9	8.6	9.3	

採水場所
大和配水場

			単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	0.09	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	5	5	5	5	200mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	3mg/L以下
	47	pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5程度
要検討項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	-	-	-	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		水温	℃	15.8	23.4	23.4	15.8	19.6	
		電気伝導率	mS/m	7.0	6.0	7.0	6.0	6.5	

採水場所
玉野配水場

			単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2	大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23	10mg/L以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21	塩素酸	mg/L	<0.06	0.10	0.10	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2mg/L以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38	塩化物イオン	mg/L	5	5	5	5	5	200mg/L以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	3mg/L以下
	47	pH値		7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16	残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23	臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26	pH値		7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5程度
要検討項目	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値		大腸菌群		検出せず	検出せず	-	-	-	
		遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		水温	℃	16.9	24.0	24.0	16.9	20.5	
		電気伝導率	mS/m	7.1	6.0	7.1	6.0	6.6	

採水場所
高蔵寺高区配水場

		単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	0.09	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	5	5	5	5	5	200mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 砒素及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16 残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23 臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5程度
要検討項目	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値	大腸菌群		検出せず	検出せず	-	-	-	
	遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	
	水温	℃	15.5	23.6	23.6	15.5	19.6	
	電気伝導率	mS/m	8.0	5.8	8.0	5.8	6.9	

採水場所
高蔵寺中区配水場

		単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /ml以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	0.09	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	5	5	5	5	5	200mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	0.0005	0.0005	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 砒素及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23 臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5程度
要検討項目	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値	大腸菌群		検出せず	検出せず	-	-	-	
	遊離残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	水温	℃	16.3	25.0	25.0	16.3	20.7	
	電気伝導率	mS/m	8.1	5.9	8.1	5.9	7.0	

採水場所
高蔵寺低区配水場

		単位	4月	7月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100 個 /m以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	0.10	0.13	0.13	0.10	0.12	0.6mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	5	5	5	5	5	200mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
水質管理目 標設定項目	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 砒素及びその化合物	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	16 残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	1mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	23 臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	3以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5程度
要検討項目	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.1mg/L以下
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値	大腸菌群		検出せず	検出せず	-	-	-	
	遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	
	水温	℃	15.9	24.3	24.3	15.9	20.1	
	電気伝導率	mS/m	8.2	6.0	8.2	6.0	7.1	

浄水水質検査結果（農薬類）（１回目）

水質管理 目標設定 項目	検査項目	単位	町屋送水場	知多配水場	桃山配水場	水質管理目標
	15 農薬類		<1	<1	<1	検出値と目標値の比の値として1以下
内	1 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05mg/L以下
	2 2,2-DPA(ダラボン)	mg/L				0.08mg/L以下
	3 2,4-D(4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	4 EPN	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	5 MCPA	mg/L				0.005mg/L以下
	6 アシラム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.9mg/L以下
	7 アセフェート	mg/L				0.006mg/L以下
	8 アトラジン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	9 アニロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	10 アミダス	mg/L				0.005mg/L以下
	11 アラコール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	12 イソキサチオン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	13 イソフェンホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	14 イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	15 イソプロチオラン(IFT)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	16 イソフェンカルバジン	mg/L				0.005mg/L以下
	17 イソペンホス(IBP)	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	18 イミノタジン	mg/L				0.006mg/L以下
	19 インドナフ	mg/L				0.009mg/L以下
	20 エンドスルホス	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	21 エンドスルホロックス	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.08mg/L以下
	22 エンドスルホラン(ペンゾエビン)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01mg/L以下
	23 オキサジクロホン	mg/L				0.02mg/L以下
	24 オキシノ(有機銅)	mg/L				0.03mg/L以下
	25 オリサストロビン	mg/L				0.1mg/L以下
	26 カサネ	mg/L				0.0006mg/L以下
	27 カサネストロール	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下
	28 カルタップ	mg/L				0.08mg/L以下
	29 カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	30 カルボフラン	mg/L				0.0003mg/L以下
	31 キノクサシン(ACN)	mg/L				0.005mg/L以下
	32 キネタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	33 カミルン	mg/L				0.03mg/L以下
	34 グリホサート	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	2mg/L以下
	35 グルホシネート	mg/L				0.02mg/L以下
	36 クロメプロップ	mg/L				0.02mg/L以下
	37 クロルニトロフエン(CNP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38 クロルピリホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下
	39 クロクロニル(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	40 シアナジン	mg/L				0.001mg/L以下
	41 シアノホス(CYAP)	mg/L				0.003mg/L以下
	42 ジクロル(DCMU)	mg/L				0.02mg/L以下
	43 ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	44 ジクロルホス(DBVP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下
	45 ジワット	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	46 ジスルホトン(エチルチオホス)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
	47 ジチオカルバメート系農薬	mg/L				0.005mg/L以下(二酸化炭素と反応)
	48 ジチオピリ	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	49 シハロプロブチル	mg/L				0.005mg/L以下
	50 シマジン(CAT)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	51 ジメタリリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	52 ジトエート	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	53 シトリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	54 ダイシジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	55 ダイムロン	mg/L				0.8mg/L以下
	56 ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L				0.01mg/L以下(メチルイソチオシアネートは0.1mg/L以下)
	57 チアジニル	mg/L				0.1mg/L以下
	58 チウラム	mg/L				0.02mg/L以下
	59 チンカルブ	mg/L				0.02mg/L以下
	60 チオフェネートメチル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.3mg/L以下
	61 チオベンカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	62 テフリトリオン	mg/L				0.002mg/L以下
	63 テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	64 トリクロピル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.0006mg/L以下
	65 トリクロピル	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	66 トリシラゾール	mg/L				0.1mg/L以下
	67 トリフルラリン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06mg/L以下
	68 ナプロバド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	69 バラコート	mg/L				0.01mg/L以下
	70 ベンコホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0009mg/L以下
	71 ビラカニル	mg/L				0.01mg/L以下
	72 ビラビキソフェン	mg/L				0.004mg/L以下
	73 ビラリネート(ビラプレート)	mg/L				0.02mg/L以下
	74 ビラフェンチオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
	75 ビラチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	76 ビラピロ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	77 フラビニル	mg/L				0.005mg/L以下
	78 フェントロチオン(MEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01mg/L以下
	79 フェンカルブ(BPMC)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	80 フェリムン	mg/L				0.05mg/L以下
	81 フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下
	82 フェントエート(PAP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001mg/L以下
	83 フェントラザミド	mg/L				0.01mg/L以下
	84 フサライド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	85 フタクロール	mg/L				0.03mg/L以下
	86 フタホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	87 フロロワジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	88 フルアジナム	mg/L				0.05mg/L以下
	89 フレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	90 プロシドン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	91 プロチオホス	mg/L				0.001mg/L以下
	92 プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	93 プロピサミド	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	94 プロベナゾール	mg/L				0.03mg/L以下
	95 プロキピチド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	96 ベミル	mg/L				0.02mg/L以下
	97 ベンシクロン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	98 ベンシクロン	mg/L				0.005mg/L以下
	99 ベンシクロン	mg/L				0.005mg/L以下
	100 ベンタジン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	101 ベンディメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	102 ベンチラカルブ	mg/L				0.02mg/L以下
	103 ベンチラカルブ(ベスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	104 ベンチレネート	mg/L				0.01mg/L以下
	105 ホスチアゼート	mg/L				0.005mg/L以下
	106 マラリン(マラチオン)	mg/L	<0.014	<0.014	<0.014	0.7mg/L以下
	107 マロプロップ(MCPP)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	108 メニル	mg/L				0.03mg/L以下
	109 メチルキリン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	110 メチルチオン(DMTP)	mg/L				0.004mg/L以下
	111 メニストロビン	mg/L				0.04mg/L以下
	112 メリブジン	mg/L				0.03mg/L以下
	113 メフェナゼット	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	114 メブニル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	115 モリネート	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

4 水質検査（試験）結果

（2）原水

ア 地下水(水源)
採水場所
町屋第1水源

		単位	5月	6月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準又は水質管理目標
水	1 一般細菌	個/mL	0		0		0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず		検出せず		-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29		0.28		0.29	0.28	0.29	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08		<0.08		0.08	0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
質	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	4.7		3.3		4.7	3.3	4.0	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	21		21		21	21	21	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.46		0.44		0.46	0.44	0.45	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	58		54		58	54	56	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52		58		58	52	55	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L	220		220		220	220	220	500mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	45 フェノール類	mg/L			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3		<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47 pH値		6.6	6.5	6.4	6.4	6.6	6.4	6.5	5.8以上8.6以下
	49 臭気		金気臭		金気臭					異常でないこと
	50 色度	度	18		15		18	15	17	5度以下
	51 濁度	度	8.3		8.2		8.3	8.2	8.3	2度以下
項	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ワラン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	16 農薬類			<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52		58		58	52	55	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.46		0.44		0.46	0.44	0.45	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			26		26	26	26	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 2,4,6-トリブザルニール	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			2.0		2.0	2.0	2.0	3mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L	220		220		220	220	220	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	8.3		8.2		8.3	8.2	8.3	1度以下
	26 pH値		6.6	6.5	6.6	6.4	6.6	6.4	6.5	7.5程度
	27 腐食性(ラングリア指数)		-2.3		-2.4		-2.3	-2.4	-2.4	-1以上とし、極力0に近づけること
	28 従属栄養細菌	個/mL			100		100	100	100	2,000個/mL以下
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
目	31 ペルフルオロカルボキシ酸(PFOA)及びペルフルオロオキソ酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	PFOA及びPFPOAの和として0.00005mg/L以下
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
要検討項目	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	6 侵食性遊離炭酸	mg/L			24		24	24	24	
原水管理項目	大腸菌群		検出せず		検出せず		-	-	-	
	嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		-	-	-	
	水温	℃	19.3	19.1	20.3	19.7	20.3	19.1	19.6	
	電気伝導率	mS/m	27.3	27.4	27.7	27.2	27.7	27.2	27.4	
	アルカリ度	mg/L	38		38		38	38	38	
参考値										

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
町屋第2水源

		単位	5月	6月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準又は水質管理目標
水	1 一般細菌	個/mL	0		0		0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず		検出せず		-	-	-	検出せず(25℃)
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3		1.3		1.3	1.3	1.3	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
基	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 1,1-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 シクロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.10		0.08		0.10	0.08	0.09	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	11		12		12	11	12	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.015		0.018		0.018	0.015	0.017	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	9		10		10	9	10	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22		22		22	22	22	300mg/L以下
項	40 蒸発残留物	mg/L	110		100		110	100	110	500mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	45 フェノール類	mg/l			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47 pH値		6.1	6.0	6.2	6.3	6.3	6.0	6.2	5.8以上8.6以下
	49 臭気		異常なし		異常なし					異常でないこと
	50 色度	度	<0.5		0.5		0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	0.3		0.3		0.3	0.3	0.3	2度以下
目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 クロム及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	5 1,4-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	15 農薬類			<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22		22		22	22	22	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.015		0.018		0.018	0.015	0.017	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/l			49		49	49	49	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.9		0.9	0.9	0.9	3mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L	110		100		110	100	110	30mg/L以上200mg/L以下
水質管理目標設定項目	25 濁度	度	0.3		0.3		0.3	0.3	0.3	1度以下
	26 pH値		6.1	6.0	6.2	6.3	6.3	6.0	6.2	7.5程度
	27 腐食性(ラングリア指数)		-3.2		-3.1		-3.1	-3.2	-3.2	-1以上1.5以下
	28 従属栄養細菌	個/mL			11		11	11	11	2,000個/mL以下
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31 ヘルプホルム酸(PFOS)及びヘルプフルオロオキサン酸(PFOA) ※	mg/L	0.000012				0.000012	0.000012	0.000012	PFOS及びPFOAの和として0.0005mg/L以下
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
原水管理項目	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	6 侵食性遊離炭酸	mg/l			45		45	45	45	
参考値	大腸菌群		検出せず		検出せず		-	-	-	
	嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL								
	水温	℃	17.3	17.4	18.1	18.0	18.1	17.3	17.7	
	電気伝導率	mS/m	12.4	11.6	11.5	11.6	12.4	11.5	11.8	
		アルカリ度	mg/L	34	32		34	32	33	

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
町屋第3水源

		単位	5月	6月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準又は水質管理目標
水	1 一般細菌	個/mL	0		0		0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず		検出せず		-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25		0.21		0.25	0.21	0.23	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
基	16 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	1.2		1.1		1.2	1.10	1.2	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	13		13		13	13	13	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.15		0.14		0.15	0.14	0.15	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	5		5		5	5	5	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	21		24		24	21	23	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L	110		110		110	110	110	500mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
準	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	45 フェノール類	mg/L			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47 pH値		6.4	6.4	6.6	6.5	6.6	6.4	6.5	5.8以上8.6以下
	49 臭気		異常なし		異常なし		-	-	-	異常でないこと
	50 色度	度	14		12		14	12	13	5度以下
	51 濁度	度	5.4		5.3		5.4	5.3	5.4	2度以下
項	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ワラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	15 農薬類			<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	21		24		24	21	23	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.15		0.14		0.15	0.14	0.15	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			31		31	31	31	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 ガルニープラズミーゼール	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.8		0.8	0.8	0.8	3mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L	110		110		110	110	110	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	5.4		5.3		5.4	5.3	5.4	1度以下
	26 pH値		6.4	6.4	6.6	6.5	6.6	6.4	6.5	7.5程度
目	27 腐食性(ラングリア指数)		-2.8		-2.5		-2.5	-2.8	-2.7	-1以上とし、極力0に近づける
	28 従属栄養細菌	個/mL			2		2	2	2	2,000個/mL以下
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31 ペルフルオロカルボキシ酸(PFOA)及びペルフルオロオキソ酸(PFOA) ※	mg/L	0.000043		0.000043		0.000043	0.000043	0.000043	PFOA及びPFPOAの和として0.00005mg/L以下
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
要検討項目	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	6 侵食性遊離炭酸	mg/L			28		28	28	28	
参考値	大腸菌群		検出せず		検出せず		-	-	-	
	嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL			検出せず		-	-	-	
	水温	℃	18.7	18.8	19.7	19.7	19.7	18.7	19.2	
	電気伝導率	mS/m	12.1	11.6	11.4	11.5	12.1	11.4	11.7	
	アルカリ度	mg/L	42		43		43	42	43	

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
町屋第4水源

		単位	5月	6月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準又は水質管理目標
水	1 一般細菌	個/mL	0		0		0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず		検出せず		-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.004		0.006		0.006	0.004	0.005	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.70		0.66		0.70	0.66	0.68	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
基	16 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	1.2		0.7		1.2	0.7	0.9	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	13		13		13	13	13	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.23		0.21		0.23	0.21	0.22	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	13		13		13	13	13	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	28		27		28	27	28	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L	120		120		120	120	120	500mg/L以下
項	42 ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	45 フェノール類	mg/L			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47 pH値		6.4	6.3	6.4	6.6	6.6	6.3	6.4	5.8以上8.6以下
	49 臭気		異常なし		異常なし		-	-	-	異常でないこと
	50 色度	度	14		14		14	14	14	5度以下
	51 濁度	度	5.2		5.3		5.3	5.2	5.3	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	15 農薬類			<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	28		27		28	27	28	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.23		0.21		0.23	0.21	0.22	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			32		32	32	32	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 ガルニープラズルニール	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.9		0.9	0.9	0.9	3mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L	120		120		120	120	120	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	5.2		5.3		5.3	5.2	5.3	1度以下
	26 pH値		6.4	6.3	6.4	6.6	6.6	6.3	6.4	7.5程度
	27 腐食性(ラングリア指数)		-2.7		-2.6		-2.6	-2.7	-2.7	-1以上とし、極力0に近づける
	28 従属栄養細菌	個/mL			210		210	210	210	2,000個/mL以下
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31 ペルフルオロカルボキシ酸(PFOA)及びペルフルオロオキソ酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	PFOA及びPFOAの和として0.00005mg/L以下
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
原水管理項目	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	6 侵食性遊離炭酸	mg/L			29		29	29	29	
参考値	大腸菌群		検出せず		検出せず		-	-	-	
	嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL			検出せず		-	-	-	
	水温	℃	18.3	18.8	19.6	19.5	19.6	18.3	19.1	
	電気伝導率	mS/m	14.4	13.9	14.1	13.7	14.4	13.7	14.0	
	アルカリ度	mg/L	42		42		42	42	42	

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
町屋第5水源

		単位	5月	6月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準又は水質管理目標
水	1 一般細菌	個/mL	0		0		0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず		検出せず		-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.90		0.92		0.90	0.91	0.91	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
基	16 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.70		0.81		0.81	0.70	0.76	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	14		14		14	14	14	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.10		0.10		0.10	0.10	0.10	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	11		11		11	11	11	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	27		29		29	27	28	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L	110		120		120	110	120	500mg/L以下
項	42 ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	45 フェノール類	mg/L			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3		0.2		0.3	0.2	0.3	3mg/L以下
	47 pH値		6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.1	6.2	5.8以上8.6以下
	49 臭気		異常なし		異常なし		-	-	-	異常でないこと
	50 色度	度	6.0		7.4		7.4	6.0	6.7	5度以下
	51 濁度	度	2.4		3.8		3.8	2.4	3.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001		<0.001		0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	16 農薬類			<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	27		29		29	27	28	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.11		0.10		0.11	0.10	0.10	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			53		53	53	53	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 ガルニープラズルニール	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.9		0.9	0.9	0.9	3mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L	110		120		120	110	120	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	2.4		3.8		3.8	2.4	3.1	1度以下
	26 pH値		6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.1	6.2	7.5程度
	27 腐食性(ラングリア指数)		-3.1		-2.9		-2.9	-3.1	-3.0	-1以上とし、極力0に近づける
	28 従属栄養細菌	個/mL			140		140	140	140	2,000個/mL以下
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31 ペルフルオロカルボキシ酸(PFOA)及びペルフルオロオキソ酸(PFOA) ※	mg/L	0.000013				0.000013	0.000013	0.000013	PFOA及びPFOAの和として0.00005mg/L以下
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
原水管理項目	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	6 侵食性遊離炭酸	mg/L			47		47	47	47	
参考値	大腸菌群		検出せず		検出せず		-	-	-	
	嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL			検出せず		-	-	-	
	水温	℃	17.9	18.2	19.2	19.2	19.2	17.9	18.6	
	電気伝導率	mS/m	14.3	14.3	14.0	13.9	14.3	13.9	14.1	
	アルカリ度	mg/L	39		38		39	38	39	

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
町屋第6水源

		単位	5月	6月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準又は水質管理目標
水	1 一般細菌	個/mL	0		0		0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず		検出せず		-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.90		0.76		0.90	0.76	0.83	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
基	16 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.53		0.43		0.53	0.43	0.48	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	12		14		14	12	13	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.12		0.12		0.12	0.12	0.12	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	19		20		20	19	20	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22		29		29	22	26	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L	110		120		120	110	120	500mg/L以下
項	42 ジェオスミン	mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	45 フェノール類	mg/l			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47 pH値		6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	6.2	6.3	5.8以上8.6以下
	49 臭気		微金気臭		異常なし					異常でないこと
	50 色度	度	4.2		5.0		5.0	4.2	4.6	5度以下
	51 濁度	度	1.6		2.3		2.3	1.6	2.0	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 クロム及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	15 農薬類			<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22		29		29	22	26	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.11		0.12		0.12	0.11	0.12	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/l			36		36	36	36	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 アルルニブチルヒドロキシル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.8		0.8	0.8	0.8	3mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L	110		120		120	110	120	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	1.6		2.3		2.3	1.6	2.0	1度以下
	26 pH値		6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	6.2	6.3	7.5程度
	27 腐食性(ラングリア指数)		-3.1		-2.7		-2.7	-3.1	-2.9	-1以上とし、極力0に近づける
	28 従属栄養細菌	個/ml			36		36	36	36	2,000個/mL以下
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31 ペルフルオロカルボキシ酸(PFOA)及びペルフルオロオキソ酸(PFOA) ※	mg/L	0.000059		0.000071		0.000071	0.000059	0.000063	PFOA及びPFOAの和として0.00005mg/L以下
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
原水管理項目	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	6 侵食性遊離炭酸	mg/l			33		33	33	33	
参考値	大腸菌群		検出せず		検出せず		-	-	-	
	嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		-	-	-	
	水温	℃	18.3	18.2	19.0	19.0	19.0	18.2	18.7	
	電気伝導率	mS/m	14.0	13.7	14.2	14.6	14.6	13.7	14.2	
	アルカリ度	mg/L	34		34		34	34	34	

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
知多第1水源

		単位	5月	6月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準又は水質管理目標
水質	1 一般細菌	個/mL	0		0		0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌		不検出		検出せず		-	-	-	検出せず
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.63		0.67		0.67	0.63	0.63	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ボウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 1,2-ジクロロエチレン及び1,2-ジクロロエチン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
基準	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	1.3		0.93		1.3	0.9	1.1	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	11		12		12	11	12	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.12		0.12		0.12	0.12	0.12	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	3		3		3	3	3	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19		19		19	19	19	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L	110		110		110	110	110	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47 pH値		6.6	6.5	6.6	7.0	7.0	6.5	6.7	5.8以上8.6以下
	49 臭気		異常なし		異常なし					異常なく、臭気
	50 色度	度	5.5		6.8		6.8	5.5	6.2	5度以下
	51 濁度	度	1.9		2.2		2.2	1.9	2.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 クロム及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	16 農薬類			<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として<1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19		19		19	19	19	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.12		0.12		0.12	0.12	0.12	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			22		22	22	22	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 ジエチルブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.7		0.7	0.7	0.7	3mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L	110		110		110	110	110	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	1.9		2.2		2.2	1.9	2.1	2度以下
	26 pH値		6.6	6.5	6.6	7.0	7.0	6.5	6.7	7.5程度
	27 腐食性(ラングリア指数)		-2.6		-2.6		-2.6	-2.6	-2.6	-1以上と検出値に近づける
	28 従属栄養細菌	個/mL			23		23	23	23	2,000個/mL以下
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31 ペルフルオロオクタンカルボキシ酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	PFOA及びPFOnAの和として0.00005mg/L以下
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
原水管理項目	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	6 侵食性遊離炭酸	mg/L			20		20	20	20	
参考値	大腸菌群		不検出		検出せず		-	-	-	
	嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL			検出せず		-	-	-	
	水温	℃	19.5	19.8	19.8	20.3	20.3	19.5	19.9	
	電気伝導率	mS/m	11.3	10.5	10.8	10.9	11.3	10.5	10.9	
参考値	アルカリ度	mg/L	40		40		40	40	40	

※ 検査機関：株式会社環境科学研究所

採水場所
知多第2水源

		単位	5月	6月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準又は水質管理目標
			0		0		0	0	0	
水	1 一般細菌	個/mL	検出せず		検出せず		-	-	-	100個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず		検出せず		-	-	-	検出されなし
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
基	16 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 シクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	1.4		1.1		1.4	1.1	1.3	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	12		12		12	11	12	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.23		0.23		0.23	0.23	0.23	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	2		2		2	2	2	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	16		16		16	16	16	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L	81		120		120	81	100	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
準	42 ジェオスミン	mg/L			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47 pH値		6.7	6.6	6.6	6.8	6.8	6.6	6.7	5.8以上8.6以下
	49 臭気		異常なし		異常なし		-	-	-	異常でないこと
	50 色度	度	3.4		5.0		5.0	3.4	4.2	5度以下
	51 濁度	度	1.0		1.6		1.6	1.0	1.3	2度以下
項	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ワラン及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	15 農薬類			<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	16		16		16	16	16	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.23		0.23		0.23	0.23	0.23	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			18		18	18	18	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 カルテートブチルフェニル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.7		0.7		0.7	0.7	0.7	3mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L	81		120		120	81	100	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	1.0		1.6		1.6	1.0	1.3	-
	26 pH値		6.7	6.6	6.6	6.8	6.8	6.6	6.7	7.5程度
目	27 腐食性(ラングリア指数)		-2.6		-2.7		-2.6	-2.7	-2.7	1以上し腐食力0以下(暫定)
	28 従属栄養細菌	個/mL			18		18	18	18	2,000個/mL以下
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31 ヘルフルオロオクタン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
原水管理項目	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	6 侵食性遊離炭酸	mg/L			17		17	17	17	
参考値	大腸菌群		検出せず		検出せず		-	-	-	
	嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		0	0	0	
	水温	℃	19.5	19.5	19.9	20.5	20.5	19.5	19.9	
	電気伝導率	mS/m	10.0	9.6	9.6	9.4	10.0	9.4	9.7	
	アルカリ度	mg/L	42		42		42	42	42	

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
知多第3水源

		単位	5月	6月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準又は水質管理目標
水質 項目	1 一般細菌	個/mL	0		0		0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず		検出せず		-	-	-	検出されず
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.05		<0.05		0.05	<0.05	<0.05	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタ	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
水質 管理 項目	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	2.0		1.7		2.0	1.7	1.9	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	13		13		13	13	13	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.19		0.19		0.19	0.19	0.19	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	6		5		6	5	6	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22		24		24	22	23	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L	100		110		110	100	110	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/L			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47 pH値		6.8	6.7	6.7	6.9	6.9	6.7	6.8	5.8以上8.6以下
	49 臭気		異常なし		異常なし					異常でないこと
	50 色度	度	6.1		11		11	6.1	8.6	5度以下
	51 濁度	度	2.8		4.4		4.4	2.8	3.6	2度以下
水質管理 目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 ヲスミウム及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	15 農薬類			<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22		24		24	22	23	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.19		0.19		0.19	0.19	0.19	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			18		18	18	18	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 4,4'-ジブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.8		0.8	0.8	0.8	3mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L	100		110		110	100	110	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	2.8		4.4		4.4	2.8	3.6	-
	26 pH値		6.8	6.7	6.7	6.9	6.9	6.7	6.8	7.5程度
	27 腐食性(ラングリア指数)		2.2		2.3		2.2	2.3	2.3	1以上とし腐食力0.0以下
	28 従属栄養細菌	個/mL			18		18	18	18	2,000個/mL以下
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31 ヘルフルオオクタン酸(PFOS)及びヘルフルオオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
原水管理項目	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	6 侵食性遊離炭酸	mg/L			16		16	16	16	
参考値	大腸菌群		検出せず		検出せず		-	-	-	
	嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL		検出せず	検出せず		-	-	-	
	水温	℃	19.8	19.9	20.2	20.8	20.8	19.8	20.2	
	電気伝導率	mS/m	12.9	12.1	12.3	11.6	12.9	11.6	12.2	
	アルカリ度	mg/L	47		46		47	46	47	

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

採水場所
知多第4水源

		単位	5月	6月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準又は水質管理目標
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0		0		0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず		検出せず		-	-	-	検出せず
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.90		0.94		0.94	0.90	0.92	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ボウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 1,2-ジクロロエチレン及び1,2-ジクロロエチン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
水質管理目標設定項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.56		0.28		0.56	0.28	0.42	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	11		12		12	11	12	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.10		0.11		0.11	0.10	0.11	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	4		4		4	4	4	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19		22		22	19	21	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L	100		120		120	100	110	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47 pH値		6.5	6.4	6.5	6.8	6.8	6.4	6.6	5.8以上8.6以下
水質管理目標設定項目	49 臭気		異常なし		異常なし					異常なく、臭気を感じない
	50 色度	度	5.1		2.9		5.1	2.9	4.0	5度以下
	51 濁度	度	1.7		0.6		1.7	0.6	1.2	2度以下
	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 クロム及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	16 農薬類			<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として<1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19		22		22	19	21	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.10		0.11		0.11	0.10	0.11	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			22		22	22	22	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
	39 キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
原水管理項目	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	6 侵食性遊離炭酸	mg/L			20		20	20	20	
	大腸菌群		検出せず		検出せず		-	-	-	
参考値	嫌気性芽胞菌 ※	CFU/100mL			検出せず					
	水温	℃	19.4	19.5	19.7	20.2	20.2	19.4	19.7	
	電気伝導率	mS/m	11.6	10.9	11.0	10.7	11.6	10.7	11.1	
	アルカリ度	mg/L	36		38		38	36	37	

※ 検査機関：株式会社環境科学研究所

採水場所
知多第5水源

		単位	5月	6月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0		0		0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず		検出せず		-	-	-	検出せず
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.6		1.6		1.6	1.6	1.6	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ボウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 1,2-ジクロロエチレン及び1,2-ジクロロエチン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.002		0.002		0.002	0.002	0.002	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
水質管理目標設定項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	11		11		11	11	11	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005		<0.005		0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	4		4		4	4	4	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14		14		14	14	14	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L	96		110		110	96	100	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
水質管理目標設定項目	42 ジェオグミン	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルインボルネオール	mg/L			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47 pH値		6.4	6.3	6.3	6.8	6.8	6.3	6.5	5.8以上8.6以下
	49 臭気		異常なし		異常なし					異常なく臭気なし
	50 色度	度	<0.5		<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 クロム及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
水質管理目標設定項目	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	16 農薬類			<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として<1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14		14		14	14	14	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005		<0.005		0.005	<0.005	<0.005	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			25		25	25	25	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 ジェル-ブチルエーテル	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
水質管理目標設定項目	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0.5		0.5	0.5	0.5	3mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L	96		110		110	96	100	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	7度以下
	26 pH値		6.4	6.3	6.3	6.8	6.8	6.3	6.5	7.5程度
	27 腐食性(ラングリア指数)		-3.1		-3.2		-3.1	-3.2	-3.2	-1以上と検出値との和として-1以下
	28 従属栄養細菌	個/mL			20		20	20	20	2,000個/mL以下
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31 ペラフルオロカルボン酸(PFOA)及びペラフルオロカルボン酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005		<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	PFOA及びPFPAの和として0.00005mg/L以下
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
要検討項目	39 キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
原水管理項目	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	6 侵食性遊離炭酸	mg/L			23		23	23	23	
参考値	大腸菌群	CFU/100mL	検出せず		検出せず		-	-	-	
	嫌気性芽胞菌 ※				検出せず		0	0	0	
	水温	℃	18.4	18.5	18.8	19.6	19.6	18.4	18.8	
	電気伝導率	mS/m	9.8	9.6	9.3	9.2	9.8	9.2	9.5	
	アルカリ度	mg/L	31		32		32	31	32	

※ 検査機関：株式会社環境科学研究所

採水場所
知多第6水源

		単位	5月	6月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準又は水質管理目標
水質項目	1 一般細菌	個/mL	0		0		0	0	0	100個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず		検出せず		-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005		<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2		1.3		1.3	1.2	1.3	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 1,2-ジクロロエチレン及びトリクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 クロロメタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.003		0.004		0.004	0.003	0.004	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
水質管理目標設定項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	1.3		0.71		1.3	0.71	1.0	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	10		10		10	10	10	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.083		0.076		0.083	0.076	0.080	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	4		4		4	4	4	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17		16		17	16	17	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L	88		120		120	88	100	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/l			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2		<0.2		<0.2	<0.2	<0.2	3mg/L以下
	47 pH値		6.5	6.3	6.4	6.8	6.8	6.3	6.5	5.8以上8.6以下
水質管理目標設定項目	49 臭気		異常なし		異常なし					異常でないこと
	50 色度	度	14		9.0		14	9.0	12	5度以下
	51 濁度	度	5.4		3.7		5.4	3.7	4.6	2度以下
	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.02mg/L以下
	2 クロム及びその化合物	mg/L	<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下(暫定)
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002		<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	16 農薬類			<1			<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として<1以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17		16		17	16	17	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.083		0.083		0.083	0.076	0.080	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/l			22		22	22	22	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 2,2,2-トリフルオロエタン	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
要検討項目	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	0.5		0.5		0.5	0.5	0.5	3mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L	88		120		120	88	100	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	5.4		3.7		5.4	3.7	4.6	
	26 pH値		6.5	6.3	6.4	6.8	6.8	6.3	6.5	
	27 腐食性(ラングリア指数)		2.9		3.0		2.9	3.0	3.0	7.5程度
	28 従属栄養細菌	個/ml			12		12	12	12	2,000個/mL以下
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下
	31 2,4,6-トリクロロベンゾ酸(PCOS)及び2,4,6-トリフルオロベンゾ酸(PFOA) ※	mg/L	<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.07mg/L以下
参考値	39 キシレン	mg/L	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	
	6 侵食性遊離炭酸	mg/l			21		21	21	21	
参考値	大腸菌群	CFU/100mL	検出せず		検出せず		-	-	-	
	嫌気性芽胞菌 ※			検出せず	検出せず					
	水温	℃	18.5	18.7	19.0	19.4	19.4	18.5	18.9	
	電気伝導率	mS/m	10.0	9.5	9.6	9.2	10.0	9.2	9.6	
参考値	アルカリ度	mg/L	35		33		35	33	34	

※ 検査機関:株式会社環境科学研究所

原水水質試驗結果（農藥類）（1回目）

試験項目		単位	町屋第1水源	町屋第2水源	町屋第3水源	町屋第4水源	町屋第5水源	町屋第6水源	水質管理目標(参考)	
水質管理 目標設定 項目	15 農薬類		<1	<1	<1	<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下	
	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05mg/L以下
	2	2,2-DFA(ダブボン)	mg/L							0.05mg/L以下
	3	2,4-DG(4-ダブ)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.024mg/L以下
	4	EPN	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0024mg/L以下
	5	MCPA	mg/L							0.0005mg/L以下
	6	アンジウム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.0005mg/L以下
	7	アセフエート*	mg/L				<0.00006			0.0006mg/L以下
	8	アトランシ	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	9	アミノホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
内	10	アミトラズ*	mg/L				<0.00006			0.006mg/L以下
	11	アラクコール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	12	イネキチオン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	13	イソフエホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	16	イソフエンカルバゾン*	mg/L				<0.00002			0.002mg/L以下
	17	イソフエンホス(HPF)	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	18	イネキチン*	mg/L				<0.00006			0.006mg/L以下
	19	イネキチン塩	mg/L							0.003mg/L以下
訳	20	クロロフルグ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	21	エンドス・フルグ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	22	エンドス・フルグ(シメシメ)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01mg/L以下
	23	オキナグロコリン*	mg/L				<0.00002			0.02mg/L以下
	24	オキシン酸(有機銅)*	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	25	オリサステロシ	mg/L							0.1mg/L以下
	26	カズサホス	mg/L							0.0008mg/L以下
	27	カフエンズロー	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	28	カルタダ*	mg/L				<0.0008			0.08mg/L以下
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
訳	30	カルボラン	mg/L							0.0003mg/L以下
	31	キノフラシ(ACN)*	mg/L				<0.00005			0.005mg/L以下
	32	キヤラシ	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	33	クミル	mg/L							0.03mg/L以下
	34	クロホサト	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	35	クロホサト*	mg/L				<0.0002			0.002mg/L以下
	36	クロホサト塩	mg/L							0.005mg/L以下
	37	クロロピコリン酸(CNPI)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0001mg/L以下
	38	クロロピコリン酸	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	39	クロロタロニール(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
訳	40	シアナジン*	mg/L				<0.00001			0.001mg/L以下
	41	シアノホス(CYAP)	mg/L							0.003mg/L以下
	42	ジワロン(DCMU)*	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	44	ジクロルホス(DDVP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	45	ジケラト	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	46	ジスルホナト(エチルチオホス)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L							0.005mg/L以下(検出限界値以下)
	48	ジチオホル	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	49	シハロキシプロパル*	mg/L				<0.00006			0.006mg/L以下
訳	50	シメジ(シメ)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	51	シメタリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	52	シメタリン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	53	シメタリン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	54	タイラシリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.003mg/L以下
	55	タイムロン*	mg/L				<0.008			0.8mg/L以下
	56	タノメト、タム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート*	mg/L				<0.0001			0.00mg/L以下(メチルイソチオシアネートは0.005mg/L以下)
	57	チアシール	mg/L							0.1mg/L以下
	58	チウラム*	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	59	チオシカルブ	mg/L							0.08mg/L以下
訳	60	チオラネートメチル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.3mg/L以下
	61	チオベンチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	62	テフルトジオン*	mg/L				<0.00002			0.002mg/L以下
	63	テフルカルブ(MBPMIC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	64	トリクロアザル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.0006mg/L以下
	65	トリクロアザル(DEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	66	トリクロアザル*	mg/L				<0.001			0.1mg/L以下
	67	トリフルラン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.06mg/L以下
	68	ナプロバド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	69	ハラコート*	mg/L				<0.0001			0.01mg/L以下
訳	70	ビベロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0009mg/L以下
	71	ピラコニール*	mg/L				<0.0001			0.01mg/L以下
	72	ピラノキシプロペン	mg/L							0.004mg/L以下
	73	ピラリネート(ピラグレート)	mg/L							0.02mg/L以下
	74	ピリダフエチオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下
	75	ピリダチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	76	ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	77	フィロニール*	mg/L				<0.000005			0.0005mg/L以下
	78	フェントロメチン(MEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01mg/L以下
	79	フェブカルブ(BPMIC)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
訳	80	フェルミル(MPP)	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下
	81	フェントメト(EAP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001mg/L以下
	82	フェントラザド*	mg/L				<0.0001			0.01mg/L以下
	83	フオラト	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	84	フタクロール*	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	85	フタホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	86	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	87	フルアジナム*	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	88	フレチラクロール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	89	プロジジン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
訳	90	プロチオホス*	mg/L				<0.00007			0.007mg/L以下
	91	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	92	プロピコナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	93	プロピコナゾール*	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	94	プロピコナゾール*	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	95	プロキミド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	96	ベンダール*	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	97	ベンダール*	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	98	ベンダール*	mg/L				<0.0009			0.009mg/L以下
	99	ベンダール*	mg/L							0.005mg/L以下
訳	100	ベンタリン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
	101	ベンチメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	102	ベンチカルブ*	mg/L				<0.0002			0.02mg/L以下
	103	ベンチカルブ(ホスロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	104	ベンチレール*	mg/L				<0.0007			0.07mg/L以下
	105	ホスチアセート*	mg/L				<0.00005			0.005mg/L以下
	106	マラシン(マラチオン)	mg/L	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.1mg/L以下
	107	メダロップ(MCPP)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	108	メダール*	mg/L				<0.0003			0.03mg/L以下
	109	メダール*	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下
訳	110	メダール(DNTP)*	mg/L				<0.00004			0.004mg/L以下
	111	メダール	mg/L							0.04mg/L以下
	112	メダール	mg/L							0.05mg/L以下
	113	メダール	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	114	メダール	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	115	モリネート	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下

* 検査機関:株式会社環境科学研究所
表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

原水水質試驗結果（農藥類）（1回目）

試験項目		単位	知多第1水源	知多第2水源	知多第3水源	知多第4水源	知多第5水源	知多第6水源	水質管理目標(参考)	
水質管理 目標設定 項目	15 農薬類		<1	<1	<1	<1	<1	<1	検出値と目標値の比の和として1以下	
内	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05mg/L以下
	2	2,2-DPA(ダブポン)	mg/L							0.05mg/L以下
	3	2,4-DG(4-PA)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	4	EPN	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	5	MCPA	mg/L							0.005mg/L以下
	6	アンジウム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	7	アセフエート*	mg/L							0.006mg/L以下
	8	アトランシ	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	9	アミノホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	10	アミトラズ*	mg/L							0.006mg/L以下
	11	アラコール	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	12	イソキチオン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下
	13	イソフエホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	16	イソプロカルバゾン*	mg/L							0.002mg/L以下
	17	イソプロンホス(IPP)	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下
	18	イミダチン*	mg/L							0.006mg/L以下
	19	イソプロパルブ	mg/L							0.003mg/L以下
	20	イソプロパルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	21	エントロキシン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	22	エントロキシン(エントロキシン)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.01mg/L以下
	23	オキシジプロパルブ	mg/L							0.02mg/L以下
	24	オキシジプロパルブ	mg/L							0.02mg/L以下
	25	オリサトホス	mg/L							0.03mg/L以下
	26	カズサホス	mg/L							0.0008mg/L以下
	27	カフエンプロール	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	28	カルタダ*	mg/L							0.08mg/L以下
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下
	30	カルボラン	mg/L							0.0003mg/L以下
	31	キノフラシ(ACN)*	mg/L							0.005mg/L以下
	32	キヤラシ	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下
	33	クミル	mg/L							0.03mg/L以下
	34	クロホサト	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下
	35	クロホサト*	mg/L							0.002mg/L以下
	36	クロホサト	mg/L							0.005mg/L以下
	37	クロロビシラモン(CNP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.001mg/L以下
	38	クロロピリホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
	39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下
	40	シナチン*	mg/L							0.001mg/L以下
	41	シヤノホス(CYAP)	mg/L							0.003mg/L以下
	42	ジワロン(DCMU)*	mg/L							0.02mg/L以下
	43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下
	44	ジクロルホス(DDVP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.008mg/L以下
	45	ジケラト	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	46	ジスルホト(エチルチオホス)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.004mg/L以下
	47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L							0.005mg/L以下(二酸化炭素と反応)
	48	ジチオホル	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.009mg/L以下
	49	シハロキシプロパル*	mg/L							0.006mg/L以下
	50	シメジヒ(ANT)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.003mg/L以下
51	シメジヒ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下	
52	シメジヒ	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下	
53	シメジヒ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下	
54	ダイアジリン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.003mg/L以下	
55	タイムロン*	mg/L							0.008mg/L以下	
56	ダノメト、タム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート*	mg/L							0.005mg/L以下(二酸化炭素と反応)	
57	チアジール	mg/L							0.1mg/L以下	
58	チウラム*	mg/L							0.02mg/L以下	
59	チオシカルブ	mg/L							0.08mg/L以下	
60	チオラネートメチル	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.3mg/L以下	
61	チオベンチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下	
62	テフルトジオン*	mg/L							0.002mg/L以下	
63	テフルカルブ(MBPMC)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下	
64	トリクロエチル	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.0006mg/L以下	
65	トリクロエチル(DEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L以下	
66	トリクロエチル*	mg/L							0.005mg/L以下	
67	トリフルラン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.1mg/L以下	
68	ナプロバド	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下	
69	ハラコート*	mg/L							0.01mg/L以下	
70	ビベロホス	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0009mg/L以下	
71	ピラコニル*	mg/L							0.01mg/L以下	
72	ピラノキシプロペン	mg/L							0.004mg/L以下	
73	ピラリネート(ピラトレート)	mg/L							0.02mg/L以下	
74	ピリダチンチオン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下	
75	ピリダチカルブ	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下	
76	ピロキロン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下	
77	フィロニル*	mg/L							0.0005mg/L以下	
78	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.01mg/L以下	
79	フェニカルブ(BPAC)	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.03mg/L以下	
80	フェニチオン(MPP)	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006mg/L以下	
81	フェニト(EP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001mg/L以下	
82	フェニト(EP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下	
83	フェニラザト*	mg/L							0.01mg/L以下	
84	フキサト	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	
85	フタクロール*	mg/L							0.03mg/L以下	
86	フタホス	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下	
87	ブプロフェジン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下	
88	フルアジナム*	mg/L							0.03mg/L以下	
89	フレチラコール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下	
90	プロジジン	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.09mg/L以下	
91	プロチオホス*	mg/L							0.007mg/L以下	
92	プロピヨナゾール	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下	
93	プロピルホス	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下	
94	プロピルチン*	mg/L							0.03mg/L以下	
95	プロピルピド	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	
96	ベンダール*	mg/L							0.05mg/L以下	
97	ベンダール	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下	
98	ベンダール	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下	
99	ベンダール	mg/L							0.005mg/L以下	
100	ベンタリン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下	
101	ベンチメタリン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3mg/L以下	
102	ベンチカルブ*	mg/L							0.02mg/L以下	
103	ベンチカルブ(バズロジン)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.01mg/L以下	
104	ベンチレール*	mg/L							0.07mg/L以下	
105	ホスチアセート*	mg/L							0.005mg/L以下	
106	マラリン(マラチオン)	mg/L	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	<0.014	0.7mg/L以下	
107	メダプロピル(MCPP)	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.05mg/L以下	
108	メダール*	mg/L							0.03mg/L以下	
109	メダール	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2mg/L以下	
110	メダール(DNTP)*	mg/L							0.004mg/L以下	
111	メダール	mg/L							0.04mg/L以下	
112	メダール	mg/L							0.05mg/L以下	
113	メダール	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02mg/L以下	
114	メダール	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下	
115	モリネート	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.005mg/L以下	

* 検査機関:株式会社環境科学研究所
表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

イ 浄水受水
採水場所
春日井(桃山)供給点

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.15			0.13		0.15	0.13	0.14	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L		0.10			0.10		0.10	0.10	0.10	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L		0.05			0.07		0.07	0.05	0.06	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L		0.008			0.011		0.011	0.008	0.010	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		0.007			0.008		0.008	0.007	0.008	0.03mg/L以下
	25 ジブromクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 総トリハロメタン	mg/L		0.011			0.014		0.014	0.011	0.013	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.006		0.006	0.005	0.006	0.03mg/L以下
	29 ブロムジクロロメタン	mg/L		0.003			0.003		0.003	0.003	0.003	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03		0.03	0.02	0.03	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L		7.0			5.8		7.0	5.8	6.4	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	4.6	5.6	4.8	6.1	5.3	5.0	6.1	4.6	5.2	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		17.9			17.0		17.9	17.0	17.5	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L		46			48		48	46	47	500mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	<0.000001	0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチル-2-ホルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6	3mg/L以下
	47 pH値		7.5	7.4	7.6	7.2	7.2	7.3	7.6	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質設定管理目標	16 残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		17.9			17.0		17.9	17.0	17.5	10mg/L以上100mg/L以下
	18 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L		46			48		48	46	47	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.5	7.4	7.6	7.2	7.2	7.3	7.6	7.2	7.4	7.5程度
参考値	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03		0.03	0.02	0.03	0.1mg/L以下
	水温	℃	12.3	16.7	16.5	18.2	24.4	23.6	24.4	12.3	18.6	

採水場所
高蔵寺高区供給点

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.25			0.36	0.36	0.25	0.31	0.31	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L			0.03		0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L			0.06		0.13	0.13	0.06	0.10	0.10	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L			0.006		0.009	0.009	0.006	0.008	0.008	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			0.006		0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.03mg/L以下
	25 シクロモノクロロメタン	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 総トリハロメタン	mg/L			0.007		0.011	0.011	0.007	0.009	0.009	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			0.004		0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.03mg/L以下
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			0.001		0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.8		5.2	5.2	4.8	5.0	5.0	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	4.7	5.0	5.0	6.4	4.8	5.8	6.4	4.7	5.3	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			13.4		14.6	14.6	13.4	14.0	14.0	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L			39		44	44	39	42	42	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42 ジェオキシン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000001	0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L以下
	45 フェノール類	mg/L					<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	<0.5	0.4	0.4	0.7	0.7	0.4	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質設定管理目標	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	1mg/L以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			13.4		14.6	14.6	13.4	14.0	14.0	10mg/L以上100mg/L以下
	18 ベンゼン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L			39		44	44	39	42	42	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.4	7.2		7.3	7.2		7.2	7.3		7.5程度
参考値	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.1mg/L以下
	水温	℃	11.7	15.8	16.4	18.9	24.3	22.8	24.3	11.7	18.3	

採水場所
高蔵寺中区供給点

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.25			0.36	0.36	0.25	0.31	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L			0.08			0.10	0.10	0.08	0.09	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-シクロヘキセン及びトランス-1,2-シクロヘキセン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 シクロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ペンゼン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L			0.06			0.13	0.13	0.06	0.10	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L			0.007			0.010	0.010	0.007	0.009	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			0.006			0.005	0.006	0.005	0.006	0.03mg/L以下
	25 ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 総トリハロメタン	mg/L			0.008			0.012	0.012	0.008	0.010	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			0.003			0.004	0.004	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	29 ブロムジクロロメタン	mg/L			0.001			0.002	0.002	0.001	0.002	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03	0.03	0.03	0.03	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.8			5.2	5.2	4.8	5.0	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	4.7	5.0	5.0	6.4	4.8	5.8	6.4	4.7	5.3	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			13.3			14.6	14.6	13.3	14.0	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L			40			46	46	40	43	500mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	0.00001mg/L以下
	43 2-メチル-2-ブチル-5-ノール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.4	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.4	7.1	7.3	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質設定管理目標	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	1mg/L以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			13.3			14.6	14.6	13.3	14.0	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L			40			46	46	40	43	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.4	7.1	7.3	7.5程度
参考値	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03	0.03	0.03	0.03	0.1mg/L以下
	水温	℃	11.7	15.8	16.5	19.0	24.4	22.9	24.4	11.7	18.4	

採水場所
高蔵寺低区供給点

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			0.25			0.34	0.34	0.25	0.30	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L			0.07			0.10	0.10	0.07	0.09	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ペンタ	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L			0.05			0.13	0.13	0.05	0.09	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L			0.008			0.014	0.014	0.008	0.011	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			0.006			0.006	0.006	0.006	0.006	0.03mg/L以下
	25 ジブromクロロメタン	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 総トリハロメタン	mg/L			0.009			0.018	0.018	0.009	0.014	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			0.004			0.006	0.006	0.004	0.005	0.03mg/L以下
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			0.001			0.001	0.001	0.001	0.003	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03	0.03	0.03	0.03	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			4.9			5.4	5.4	4.9	5.2	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	4.9	5.1	5.3	6.8	4.9	6.0	6.8	4.9	5.5	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			13.0			15.0	15.0	13.0	14.0	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L			40			45	45	40	43	500mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	0.00001mg/L以下
	43 2-メチル-2-ブチル-5-ホル	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質設定管理目標	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	1mg/L以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			13.0			15.0	15.0	13.0	14.0	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	24 蒸発残留物	mg/L			40			45	45	40	43	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.5程度
参考値	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03	0.03	0.03	0.03	0.1mg/L以下
	水温	℃	11.3	15.8	16.4	18.5	24.1	22.8	24.1	11.3	18.2	

採水場所 大山浄水場		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	0	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/ml以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24	0.14	0.24	0.17	0.17	0.19	0.24	0.14	0.19	0.19	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.10	0.08	0.05	0.09	0.09	0.10	0.05	0.08	0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	0.04	0.05	0.05	0.04	0.11	0.07	0.11	0.04	0.06	0.06	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L	0.006	0.006	0.007	0.004	0.010	0.008	0.010	0.004	0.007	0.007	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.006	0.007	0.003	0.007	0.005	0.007	0.003	0.006	0.006	0.03mg/L以下
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.008	0.009	0.005	0.013	0.011	0.013	0.005	0.009	0.009	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.004	0.004	<0.002	0.005	0.004	0.005	<0.002	0.003	0.003	0.03mg/L以下
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2	6.9	5.0	7.0	6.0	5.5	7.0	5.0	5.9	5.9	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	4.5	5.4	4.8	8.5	5.8	5.0	8.5	4.5	5.7	5.7	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.2	17.2	13.6	9.5	17.3	16.3	17.3	9.5	14.7	14.7	300mg/L以下
	40 養分残留物	mg/L	40	50	37	35	49	50	50	35	44	44	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42 ジオキシン	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	<0.000001	0.000001	0.000001	0.00001mg/L以下
	43 2,2,4,4-テトラフルオロベンゾール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L以下
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	2 ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L					<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		0.001		0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14 拘水クロラール	mg/L			0.003		0.005		0.005	0.003	0.004	0.004	0.02mg/L以下(暫定)
	15 農薬類				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	検出値と目標値の比の和として以下
	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	1.0mg/L以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.2	17.2	13.6	9.5	17.3	16.3	17.3	9.5	14.7	14.7	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			0.5		0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 メチルエーブチルエーテル	mg/L			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			1.0		1.5		1.5	1.0	1.3	1.3	3mg/L以下
	24 養分残留物	mg/L	40	50	37	35	49	50	50	35	44	44	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.5程度
	27 腐食性(ラングリア指数)				-2.3		-2.2		-2.2	-2.3	-2.3	-2.3	-1程度以上とし、極力0に近づける
参考値	28 従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000 個/ml以下(暫定)
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.1mg/L以下
	31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナール酸(PFOA)	mg/L	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	0.00005mg/L以下(暫定)
	水温	℃	12.7	17.1	17.7	19.5	25.5	24.8	25.5	12.7	19.6		

検査結果について、愛知県企業庁の表記を用いています。

採水場所
高蔵寺浄水場

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	最大値	最小値	平均値	水質基準等
水質基準項目	1 一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 個/ml以下
	2 大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24	0.17	0.25	0.22	0.14	0.22	0.25	0.14	0.21	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.10	0.07	0.07	0.10	0.11	0.11	0.07	0.09	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	0.03	0.04	0.05	0.07	0.10	0.11	0.11	0.03	0.07	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L	0.006	0.006	0.008	0.006	0.010	0.010	0.010	0.006	0.008	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.005	0.006	0.002	0.004	0.004	0.006	0.002	0.005	0.03mg/L以下
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	26 臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.008	0.009	0.007	0.013	0.013	0.013	0.007	0.010	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.03mg/L以下
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	5.1	4.9	5.5	4.5	4.8	5.5	4.5	5.0	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	4.7	4.9	5.3	6.1	4.9	5.0	6.1	4.7	5.2	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.1	17.5	12.8	11.2	17.0	15.5	17.5	11.2	14.7	300mg/L以下
	40 養分残留物	mg/L	39	38	40	38	46	46	46	38	41	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
	42 ジオキシン	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000004	0.000001	<0.000001	0.000002	0.00001mg/L以下
	43 2,2,4,4-テトラフルオロベンゾール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L以下
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	3mg/L以下
	47 pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	2 ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0001		<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.02mg/L以下
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下
	8 トルエン	mg/L					<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	0.4mg/L以下
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	0.08mg/L以下
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)
	14 拘水クロラール	mg/L			0.002		0.003		0.003	0.002	0.003	0.02mg/L以下(暫定)
	15 農薬類				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	検出値と目標値の比の和として以下
	16 残留養分	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5mg/L以下
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14.1	17.5	12.8	11.2	17.0	15.5	17.5	11.2	14.7	10mg/L以上100mg/L以下
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
	19 遊離炭酸	mg/L			0.5		<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	20mg/L以下
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.3mg/L以下
	21 メチルエーブチルエーテル	mg/L			<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			1.1		0.8		1.1	0.8	1.0	3mg/L以下
	24 養分残留物	mg/L	39	38	40	38	46	46	46	38	41	30mg/L以上200mg/L以下
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下
	26 pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.5程度
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-2.1		-2.2		-2.2	-2.4	-2.3	-1程度以上とし、腐食力に近づかないこと
参考値	28 従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	4	0	4	0	1	2,000 個/mL以下(暫定)
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.1mg/L以下
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.1mg/L以下
	31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナール酸(PFOA)	mg/L	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	<0.000004	0.00005mg/L以下(暫定)
	水温	℃	13.2	18.1	18.3	20.7	26.0	25.4	26.0	13.2	20.3	

検査結果について、愛知県企業庁の表記を用いています。

5 市内水質平均値

5 市内水質平均値

(1) 給水栓

		単位	令和6年度上半期 市内給水栓の平均値	水質基準
水	1 一般細菌	個/mL	0	100 個/mL以下
	2 大腸菌		不検出	検出されないこと
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	0.003mg/L以下
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	0.0005mg/L以下
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	0.02mg/L以下
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	0.04mg/L以下
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	10mg/L以下
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.8mg/L以下
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	1.0mg/L以下
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	0.002mg/L以下
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	0.05mg/L以下
基	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.04mg/L以下
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	0.02mg/L以下
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	21 塩素酸	mg/L	0.08	0.6mg/L以下
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	0.02mg/L以下
	23 クロロホルム	mg/L	0.009	0.06mg/L以下
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03mg/L以下
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	0.1mg/L以下
準	26 臭素酸	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.014	0.1mg/L以下
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03mg/L以下
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.03mg/L以下
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	0.09mg/L以下
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	0.08mg/L以下
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	1.0mg/L以下
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.2mg/L以下
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	0.3mg/L以下
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01	1.0mg/L以下
項	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	8	200mg/L以下
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	0.05mg/L以下
	38 塩化物イオン	mg/L	7	200mg/L以下
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	20	300mg/L以下
	40 蒸発残留物	mg/L	59	500mg/L以下
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	0.2mg/L以下
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.00001mg/L以下
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	0.00001mg/L以下
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	0.02mg/L以下
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005	0.005mg/L以下
目	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3mg/L以下
	47 pH値		7.3	5.8以上8.6以下
	48 味		異常なし	異常でないこと
	49 臭気		異常なし	異常でないこと
	50 色度	度	<0.5	5度以下
	51 濁度	度	<0.1	2度以下

不等号<は未満を表す

		単位	令和6年度上半期 市内給水栓の平均値	水質管理目標値及び目標値		
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0004	0.02mg/L以下	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001	0.002mg/L以下(暫定)	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	0.02mg/L以下	
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	0.004mg/L以下	
	8	トルエン	mg/L	<0.0005	0.4mg/L以下	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008	0.08mg/L以下	
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001	0.01mg/L以下(暫定)	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.003	0.02mg/L以下(暫定)	
	15	農薬類		<1	検出値と目標値の比の和として1以下	
	16	残留塩素	mg/L	0.5	1mg/L以下	
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	20	10mg/L以上100mg/L以下	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	0.01mg/L以下	
	19	遊離炭酸	mg/L	2	20mg/L以下	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	0.3mg/L以下	
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002	0.02mg/L以下	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.1	3mg/L以下	
	23	臭気強度(TON)		<1	3以下	
	24	蒸発残留物	mg/L	59	30mg/L以上200mg/L以下	
	25	濁度	度	<0.1	1度以下	
	26	pH値		7.3	7.5程度	
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-2.0	-1程度以上とし、極力0に近づける	
	28	従属栄養細菌	個/mL	0	2,000 個 /mL以下(暫定)	
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.1mg/L以下	
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.1mg/L以下	
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005	PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下	
	要検討 項目	4	モリブデン	mg/L	<0.005	0.07mg/L以下
		39	キシレン	mg/L	<0.001	0.4mg/L以下
	参 考 値		大腸菌群		不検出	
			遊離残留塩素	mg/L	0.4	
			水温	℃	23.5	
			電気伝導率	mS/m	8.3	
		アルカリ度	mg/L	24		

不等号<は未満を表す

(2) 地下水 (水源)

		単位	令和6年度上半期 市内水源の平均値
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0
	2 大腸菌		—
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.72
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01
	34 鉄及びその化合物	mg/L	1.0
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.01
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	12
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.14
	38 塩化物イオン	mg/L	11
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22
	40 蒸発残留物	mg/L	110
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.2
	47 pH値		6.5
	49 臭気		—
	50 色度	度	7.4
	51 濁度	度	3.1

不等号<は未満を表す

		単位	令和6年度上半期 市内水源の平均値
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0001
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0001
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002
	8 トルエン	mg/L	<0.0005
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008
	15 農薬類		<1
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.15
	19 遊離炭酸	mg/L	30
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001
	21 メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.9
	24 蒸発残留物	mg/L	110
	25 濁度	度	3.1
	26 pH値		6.5
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-2.7
	28 従属栄養細菌	個/mL	51
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001
要検討 項目	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01
	31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペ ルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000011
原水管 理項目	4 モリブデン	mg/L	<0.005
	39 キシレン	mg/L	<0.001
参 考 値	1 アンモニア態窒素	mg/L	<0.05
	6 侵食性遊離炭酸	mg/L	27
	大腸菌群		-
	嫌気性芽胞菌		-
	水温	℃	19.2
	電気伝導率	mS/m	13.0
	アルカリ度	mg/L	38

不等号<は未満を表す

参考資料

有機フッ素化合物（PFOS/PFOA）の水質検査結果

春日井市では令和3年度から有機フッ素化合物のうち、PFOS 及び PFOA の水質検査を実施しています。

令和6年度の上半期（4月～9月）の検査結果は次のとおりです。

1 町屋水源及び町屋送水場（浄水場）

【単位：ng/L】

区 分	原水（井戸水）						浄水※1
検査地点	第1水源	第2水源	第3水源	第4水源	第5水源	第6水源	町屋送水場
令和6年5月	< 5	1 2	4 4	< 5	1 3	5 9	2 6
令和6年6月	—	—	—	—	—	—	2 6
令和6年8月	—	—	4 2	—	—	7 1	2 4

※1 町屋送水場の浄水は、桃山配水場において、愛知県企業庁から受水した水と混合し、水道水として供給しています。

2 桃山配水場

【単位：ng/L】

区 分	配水（水道水）※1		送水（水道水）※1※2
供給先	桃山 No. 1 配水区	桃山 No. 2 配水区	東山配水場 東神明配水場
検査地点	給水栓	給水栓	桃山配水場
令和6年5月	9	< 5	< 5
令和6年6月	—	—	—
令和6年8月	9	< 5	< 5

※1 桃山配水場にて、町屋送水場の浄水と愛知県企業庁から受水した水と混合し、水道水として供給しています。

※2 桃山配水場より市内の他配水場へ送水しています。

3 知多水源、知多配水場（浄水場）及び給水栓

【単位：ng/L】

区 分	原水（井戸水）						浄水（水道水）※1	
検査地点	第1水源	第2水源	第3水源	第4水源	第5水源	第6水源	知多配水場	給水栓
令和6年5月	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
令和6年8月	—	—	—	—	—	—	< 5	—

※1 知多配水場から水道水を供給している末端給水栓での結果です。

<備考>

表中の「< 5」は検査結果が5ng/L 未満であることを示します。

表中の「—」は検査を実施していません。

国が定める水道水中の暫定目標値は、PFOS 及び PFOA の和として50ng/L です。

令和 6 年 11 月発行

編集発行 春日井市上下水道部

問合せ先 春日井市上下水道部配水管理事務所 水質担当

〒486-0803 春日井市西山町 1605 番地 2

Tel 0568(81)7157

Fax 0568(85)4318

E-mail haikan@city.kasugai.lg.jp